

甲府市浄化センター水処理施設運転管理等業務委託

別紙集

甲府市上下水道局

目 次

別紙 1	履行場所及び対象施設 (1)対象施設 (2)機械設備詳細一覧表 (3)電気設備詳細一覧表
別紙 2	業務範囲
別紙 3	業務実施基準
別紙 4	有資格者
別紙 5	ユーティリティ
別紙 6	遵守すべき関係法令・条例等
別紙 7	水質試験サンプリング地点 (1)甲府市浄化センター (2)住吉中継ポンプ場
別紙 8	臭気測定地点及び騒音測定地点 (1)甲府市浄化センター (2)住吉中継ポンプ場
別紙 9	除草作業場所 (1)甲府市浄化センター (2)住吉中継ポンプ場 (3)池添ポンプ場

履行場所及び対象施設

(1)対象施設

(2)機械設備詳細一覧表

(3)電気設備詳細一覧表

(1)対象施設

本業務の履行場所、対象施設、関連施設及び主要設備を以下に示す。

(1) 対象施設

対象施設	施設の位置	概要
甲府市浄化センター (汚泥焼却施設を除く。)	甲府市大津町 1645 番地 面積 15.61ha	標準活性汚泥法 (焼却・コンポスト施設を除く。)
住吉中継ポンプ場	甲府市住吉三丁目 28 番 1 号 面積 2.86ha	高段ポンプ 39.0 m ³ ×4 台 低段ポンプ 11.5 m ³ ×3 台 雨水ポンプ 70.0 m ³ ×1 台 (200PS:DE) 雨水ポンプ 50.0 m ³ ×3 台
池添ポンプ場	甲府市朝気二丁目 1 番 20 号 面積 0.5ha	雨水ポンプ 45.0 m ³ ×1 台 (110PS:DE) 雨水ポンプ 19.8 m ³ ×1 台

(2) 関連施設

対象施設	施設の位置	概要
汚泥焼却施設 (別途委託)	甲府市大津町 1645 番地	過給式流動焼却炉 60t/日 流動床式焼却炉 50t/日 (脱水ケーキ)
コンポスト施設 (廃止施設)	甲府市大津町 1645 番地	一次発酵棟 500 m ³ ×1 基 二次発酵棟 215 m ³ ×12 槽 オガクズ棟 762.13 m ² 前処理棟 905.24 m ² 能力 17.5t/日

(3) 主要設備概要一覧

本業務の対象施設における主要設備を以下に示す。予定では以下のとおりだが、更新等の事情により保有台数等が変更となる場合がある。

甲府市浄化センター				
設備名称	構造及び能力	保有台数		
		R4	R5	R6
スクリーン	粗目スクリーン 目幅 120mm	4	4	4
	細目スクリーン 目幅 25mm	4	4	4
	自動除塵機			
汚水ポンプ	縦軸渦巻斜流ポンプ			
	800mm×84 m ³ /min×270kW	2	2	2
	700mm×70 m ³ /min×230kW	2	2	2
曝気ブロワー	多段ターボブロワー 170 m ³ /min×280kW	3	3	3
曝気沈砂池	一方向旋回流式 幅 4.05m×長 11.0m×水深 3.4m	6	6	6
最初沈殿池	一方向常流式			
	幅 14.05m×長 41.0m×水深 2.5m	6	6	6
	幅 14.05m×長 28.5m×水深 2.5m	2	2	2
反応タンク	一方向旋回流式			
	幅 6.8m×長 122.0m×水深 4.8m	12	12	12
	幅 6.8m×長 114.0m×水深 4.8m	4	4	4
最終沈殿池	一方向常流式			
	幅 14.0m×長 63.5m×水深 3.15m	6	6	6
	幅 14.0m×長 71.5m×水深 3.15m	2	2	2
塩素混和池	水路迂回流式 幅 3.5m×長 80.0m×水深 3.5m	2	2	2
次亜滅菌機	次亜注入ポンプ 吐出量 10～130 ℓ/h 吐出圧 0.3MPa	2	2	2
放流ポンプ	横軸斜流ポンプ			
	800mm×84 m ³ /min×120kW	2	2	2
	700mm×70 m ³ /min×110kW	1	1	1
排水樋門	本体内寸 2.3×2.3 ボックスカルバート L=52m	1	1	1

処理水ろ過装置	立形圧力式 処理水量 3,960 m ³ /日	1	1	1
	移床式 4,368 m ³ /日	1	1	1
	高速繊維式 4,000 m ³ /日	1	1	1
濃縮槽	円形放射流式 内径 16m 水深 3.0m 容量 603 m ³	2	2	2
機械濃縮機	ベルト型ろ過濃縮機 50 m ³ /h	2	2	2
貯留槽 (重力生汚泥)	容量 300 m ³	1	1	1
貯留槽 (余剰汚泥)	容量 300 m ³	1	1	1
汚泥脱水機	横型ベルトプレス ベルト幅 3.1m	2	2	2
	遠心脱水機 30 m ³ /h	1	0	0
	高効率スクリープレス ϕ 800 (予定)	1	1	1
	高効率型二軸スクリープレス ϕ 1100	1	1	1
非常用自家発電 設備	ディーゼル機関 V 型 16 気筒 定格出力 6600V 1600kW 2000KVA	1	1	1
NAS 電池設備	非常電源兼用 500kW 級 3600kWh	1	1	1
空調設備	空冷マルチパッケージ 3 台 各室ゾーン別空調 空冷ヒートポンプパッケージ 4 台 他各室 送排風機			
給排水設備	上水道引込、圧送方式 受水槽 5.2 m ³ 1 台			
その他設備	返流水配管 塩ビ管、ヒューム管、人孔			
	処理水配管 処理水ろ過装置より曝気ブロー等冷却用			

住吉中継ポンプ場				
設備名称	構造及び能力	保有台数		
		R4	R5	R6
高段ポンプ	600mm×39 m ³ /min (90kW×3 30kW×1)	4	4	4
低段ポンプ	300mm×11.5 m ³ /min (37kW×3)	3	3	3
雨水ポンプ	700mm×70 m ³ /min (200PS : DE)	1	1	1
	600mm×50 m ³ /min (100kW×3)	3	3	3
高段沈砂池	幅 2.5m×長 12.5m	3	3	3
低段沈砂池	幅 1.0m×長 9.0m	2	2	2
雨水沈砂池	幅 2.4m×長 18.0m	1	1	1
高速ろ過池 (簡易処理高度化施設)	幅 3.2m×長 4.95m×深 2.85m×8 池 ろ過面積 126.72 m ²	1	1	1
沈殿池 (休止施設)	(円形) 直径 33m×深 3.2m	1	1	1
滅菌設備	幅 33m×長 14m×深 3.4m	1	1	1
非常用自家発電 設備 (高段・低段設備用)	ディーゼル機関 625KVA 6600V 3φ 1500rpm 力率 0.8	1	1	1
非常用自家発電 設備 (雨水設備用)	ディーゼル機関 750KVA 6600V 3φ 1000rpm 力率 0.8	1	1	1
空調設備	個別ヒートポンプ方式 空調機 6 台 他各室 送排風機			
給排水設備	上水道引込、圧送方式 受水槽 1 m ³ 1 槽			

池添ポンプ場				
設備名称	構造及び能力	保有台数		
		R4	R5	R6
雨水ポンプ	400mm×19.8 m ³ /min (37kW×1)	1	1	1
	600mm×45 m ³ /min (100PS : DE)	1	1	1
沈砂池	幅 2m×長 13m	2	2	2
非常用自家発電設備	ディーゼル機関 100KVA 210V 3φ 1500rpm	1	1	1
給排水設備	上水道引込、直結方式			

(2)機械設備詳細一覽表

機械設備詳細一覧表

				確 認 日				2021年3月31日					
判 定 者				事業種別の判定その1				事業種別の判定その2					
設 備 名		甲府市浄化センター スクリーン棟		物 理	機 能	事 業		経 過 年 数					
番 号	中 分 類	対 象 施 設 名 (機 器 名)	使 用 状 況	措 置 区 分	緊 急 度	措 置 区 分	緊 急 度	設 置 年 度	経 過 年 数	耐 用 年 数	年 数 判 定	結 果	原 因 の 要 調 査 否
1	スクリーンかす設備	No.1細目スクリーン除塵機	使用					2015	5				
2	スクリーンかす設備	No.2細目スクリーン除塵機	使用					2015	5				
3	スクリーンかす設備	No.3細目スクリーン除塵機	使用					2005	15				
4	スクリーンかす設備	No.4細目スクリーン除塵機	使用					2005	15				
5	スクリーンかす設備	No.1細目スクリーンかす搬出機	使用					2005	15				
6	スクリーンかす設備	No.2細目スクリーンかす搬出機	使用					2015	5				
7	スクリーンかす設備	No.3細目スクリーンかす搬出機	使用					2015	5				
8	スクリーンかす設備	No.4細目スクリーンかす搬出機	使用					2015	5				
9	スクリーンかす設備	クラブバケットホイストクレーン(沈砂搬出用)	使用					1979	41				
10	スクリーンかす設備	スクリーンかすホッパ	使用					2015	5				
11	ゲート設備	No.1流入ゲート	使用					2015	5				
12	ゲート設備	No.2流入ゲート	使用					2015	5				
13	ゲート設備	No.3流入ゲート	使用					2015	5				
14	ゲート設備	No.4流入ゲート	使用					2015	5				
15	ゲート設備	ポンプ井連絡ゲート	使用					1977	43				
16	クレーン類物あげ設備	ホイストクレーン	使用					1979	41				
17	脱臭設備	室内脱臭用排風機	使用					1979	41				
18	空調・換気設備	室内No2送風機	使用					1979	41				
19	建具	シャッター	使用					1979	41				
20	脱臭設備	脱臭ファン	使用					2015	5				
21	脱臭設備	No.1散水ポンプ	使用					2015	5				
22	脱臭設備	No.2散水ポンプ	使用					2015	5				
23	脱臭設備	活性炭吸着塔	使用					2015	5				
24	脱臭設備	生物脱臭塔	使用					2015	5				
25													

機械設備詳細一覧表

				確 認 日				2021年3月31日					
判 定 者				事業種別の判定その1				事業種別の判定その2					
設 備 名		甲府市浄化センター ポンプ棟		物 理	機 能	事 業		経 過 年 数					
番 号	中 分 類	対 象 施 設 名 (機 器 名)	使 用 状 況	措 置 区 分	緊 急 度 分	措 置 区 分	緊 急 度 分	設 置 年 度	経 過 年 数	耐 用 年 数	年 数 判 定	結 果	原 因 調 査 否
1	汚水ポンプ設備	No.1汚水ポンプ	使用					1979	41				
2	汚水ポンプ設備	No.2汚水ポンプ	使用					1979	41				
3	汚水ポンプ設備	No.3汚水ポンプ	使用					1993	27				
4	汚水ポンプ設備	No.4汚水ポンプ	使用					2005	15				
5	汚水ポンプ設備	No.1回転制御電動機	撤去					1979	41				
6	汚水ポンプ設備	No.2回転制御電動機	撤去					1979	41				
7	汚水ポンプ設備	No.3電動機	使用					1993	27				
8	汚水ポンプ設備	No.4電動機	使用					2005	15				
9	汚水ポンプ設備	No.1液体抵抗器	撤去					1979	41				
10	汚水ポンプ設備	No.2液体抵抗器	撤去					1979	41				
11	汚水ポンプ設備	No.1吐出電動弁	使用					1979	41				
12	汚水ポンプ設備	No.2吐出電動弁	使用					1979	41				
13	汚水ポンプ設備	No.3吐出電動弁	使用					1979	41				
14	汚水ポンプ設備	No.4吐出電動弁	使用					1979	41				
15	汚水ポンプ設備	No.5吐出電動弁	停止					1979	41				
16	汚水ポンプ設備	No.1ラインポンプ	使用					1993	27				
17	汚水ポンプ設備	No.2ラインポンプ	使用					2014	6				
18	クレーン類物あげ設備	天井クレーン	使用					1979	41				
19	配管類	No.1吸込側手動弁	使用					1979	41				
20	配管類	No.2吸込側手動弁	使用					1979	41				
21	配管類	No.3吸込側手動弁	使用					1979	41				
22	配管類	No.4吸込側手動弁	使用					1979	41				
23	配管類	No.5吸込側手動弁	停止					1979	41				
24	ポンプ類	No.1床排水ポンプ	使用					2020	0				
25	ポンプ類	No.2床排水ポンプ	使用					2005	15				

機械設備詳細一覽表

[illegible]

機械設備詳細一覧表

				確 認 日				2021年3月31日						
判 定 者				事業種別の判定その1					事業種別の判定その2					
				物 理	機 能	事 業 区 分	経 過 年 数							
設 備 名		甲府市浄化センター プロ棟		措 置	緊 急		措 置	緊 急	設 置	経 過	耐 用	年 数	結 果	原 因
番 号	中 分 類	対 象 施 設 名 （ 機 器 名 ）		使 用 状 況	区 分	度	区 分	度	年 度	年 数	年 数	判 定	果 査	要 調 否
1	反応タンク設備	No.1多段ターボブロワ		使用						1979	41			
2	反応タンク設備	No.2多段ターボブロワ		使用						1979	41			
3	反応タンク設備	No.3多段ターボブロワ		使用						1982	38			
4	反応タンク設備	No.1ブラシ引上げ装置		使用						1979	41			
5	反応タンク設備	No.2ブラシ引上げ装置		使用						1979	41			
6	反応タンク設備	No.3ブラシ引上げ装置		使用						1982	38			
7	反応タンク設備	No.1起動制御器		使用						1979	41			
8	反応タンク設備	No.2起動制御器		使用						1979	41			
9	反応タンク設備	No.3起動制御器		使用						1982	38			
10	反応タンク設備	No.1吸込側調節弁		使用						1979	41			
11	反応タンク設備	No.2吸込側調節弁		使用						1979	41			
12	反応タンク設備	No.3吸込側調節弁		使用						1982	38			
13	反応タンク設備	No.1吐出側電動弁		使用						1979	41			
14	反応タンク設備	No.2吐出側電動弁		使用						1979	41			
15	反応タンク設備	No.3吐出側電動弁		使用						1982	38			
16	反応タンク設備	No.1潤滑油ポンプ		使用						1979	41			
17	反応タンク設備	No.2潤滑油ポンプ		使用						1979	41			
18	反応タンク設備	潤滑油ろ過器(4台)		使用						1979	41			
19	反応タンク設備	主潤滑油タンク		使用						1979	41			
20	反応タンク設備	潤滑油ヘットタンク		使用						1980	40			
21	反応タンク設備	No.1冷却水ポンプ		使用						1979	41			
22	反応タンク設備	No.2冷却水ポンプ		使用						2016	4			
23	反応タンク設備	クーリングタワー		使用						1979	41			
24	反応タンク設備	冷却水槽		使用						1979	41			
25	反応タンク設備	No.1乾式空気ろ過器		使用						1979	41			

機械設備詳細一覧表

				確 認 日				2021年3月31日						
判 定 者				事業種別の判定その1				事業種別の判定その2						
				物 理	機 能	事 業 区 分	経 過 年 数							
設 備 名		甲府市浄化センター プロ棟		措 置 区 分	緊 急 度		措 置 区 分	緊 急 度	設 置 年 度	経 過 年 数	耐 用 年 数	年 数 判 定	結 果	原 因 調 査 否
番 号	中 分 類	対 象 施 設 名 （ 機 器 名 ）		使 用 状 況										
26	反応タンク設備	No.2乾式空気ろ過器		使用						1979	41			
27	反応タンク設備	No.3乾式空気ろ過器		使用						1979	41			
28	反応タンク設備	No.1湿式空気ろ過器		使用						1979	41			
29	反応タンク設備	No.2湿式空気ろ過器		使用						1979	41			
30	反応タンク設備	No.3湿式空気ろ過器		使用						1979	41			
31	クレーン類物あげ設備	天井クレーン		使用						1979	41			
32	ポンプ類	床排水ポンプ		使用						2016	4			
33	空調・換気設備	プロワ室給気ファン		停止						1979	41			
34	空調・換気設備	プロワ室排気ファン		停止						1979	41			
35	空調・換気設備	強制潤滑油装置室排気ファン		使用						1979	41			
36	空調・換気設備	No.1ルーフファン		使用						1979	41			
37	空調・換気設備	No.2ルーフファン		使用						1979	41			
38	空調・換気設備	No.3ルーフファン		使用						1979	41			
39	空調・換気設備	No.4ルーフファン		使用						1979	41			
40	空調・換気設備	No.5ルーフファン		使用						1979	41			
41	建具	シャッター		使用						1979	41			
42														
43														
44														
45														
46														
47														
48														
49														
50														

機械設備詳細一覧表

				確 認 日					2021年3月31日					
判 定 者				事業種別の判定その1					事業種別の判定その2					
				物 理 措 置 区 分	機 能 緊 急 区 分	事 業 区 分	経 過 年 数							
設 備 名		甲府市浄化センター 曝気沈砂池(第1,第2)					設 置 年 度	経 過 年 数	耐 用 年 数	年 数 判 定	結 果	原 因 調 査 否		
番 号	中 分 類	対 象 施 設 名 (機 器 名)		使 用 状 況										
1	汚水沈砂設備	No.2-1 沈砂掻揚機		使用						2001	19			
2	汚水沈砂設備	No.2-2 沈砂掻揚機		使用						2001	19			
3	汚水沈砂設備	沈砂洗浄装置		使用						2001	19			
4	汚水沈砂設備	No.2-1 沈砂搬出機		使用						2001	19			
5	汚水沈砂設備	No.2-2 沈砂搬出機		使用						2001	19			
6	汚水沈砂設備	No.2-3 沈砂搬出機		使用						2001	19			
7	汚水沈砂設備	No.1 揚砂機		使用						2008	12			
8	汚水沈砂設備	No.2 揚砂機		使用						2008	12			
9	汚水沈砂設備	No.3 揚砂機		使用						2008	12			
10	汚水沈砂設備	No.4 揚砂機		使用						2008	12			
11	汚水沈砂設備	No.1 高圧集砂装置		使用						2008	12			
12	汚水沈砂設備	No.2 高圧集砂装置		使用						2008	12			
13	汚水沈砂設備	No.3 高圧集砂装置		使用						2008	12			
14	汚水沈砂設備	No.4 高圧集砂装置		使用						2008	12			
15	汚水沈砂設備	沈砂分離機		使用						2008	12			
16	汚水沈砂設備	No.1 加圧水ポンプ		使用						2008	12			
17	汚水沈砂設備	No.2 加圧水ポンプ		使用						2008	12			
18	汚水沈砂設備	加圧水タンク		使用						2008	12			
19	汚水沈砂設備	沈砂ホッパ		使用						2008	12			
20	汚水沈砂設備	No.2 沈砂ホッパ		使用						2001	19			
21	最初沈殿池設備	スラム分離機		使用						2008	12			
22	最初沈殿池設備	スラム分離機用増圧ポンプ		使用						2008	12			
23	最初沈殿池設備	スラム脱水機		使用						2008	12			
24	最初沈殿池設備	No.2スラム分離機		使用						2001	19			
25	最初沈殿池設備	No.1 スラム移送ポンプ		使用						2001	19			

機械設備詳細一覧表

				確 認 日					2021年3月31日						
判 定 者				事業種別の判定その1					事業種別の判定その2						
				物 理 措 置 区 分	機 能 緊 急 区 分	事 業 区 分	経 過 年 数								
設 備 名		甲府市浄化センター 曝気沈砂池(第1,第2)					設 置 年 度	経 過 年 数	耐 用 年 数	年 数 判 定	結 果	原 因 要 調 査 否			
番 号	中 分 類	対 象 施 設 名 (機 器 名)		使 用 状 況											
26	最初沈殿池設備	No.2スラム移送ポンプ		使用						2001	19				
27	最初沈殿池設備	スラム緊急遮断弁用空気圧縮機		使用						2001	19				
28	ゲート設備	分水槽流入ゲート		使用						1980	40				
29	ゲート設備	No.1-1 沈砂池流入ゲート(東)		使用						1980	40				
30	ゲート設備	No.1-2 沈砂池流入ゲート(西)		停止						1980	40				
31	ゲート設備	No.1 曝気沈砂池流入ゲート		使用						1980	40				
32	ゲート設備	No.2 曝気沈砂池流入ゲート		使用						1980	40				
33	ゲート設備	No.3 曝気沈砂池流入ゲート		使用						1980	40				
34	ゲート設備	No.4 曝気沈砂池流入ゲート		使用						1980	40				
35	ゲート設備	No.2-1 沈砂池流入ゲート		使用						2001	19				
36	ゲート設備	No.2-2 沈砂池流入ゲート		使用						2001	19				
37	ゲート設備	No.1-1 分水可動堰		使用						2001	19				
38	ゲート設備	No.1-2 分水可動堰		使用						2001	19				
39	ゲート設備	No.1-3 分水可動堰		使用						2001	19				
40	ゲート設備	No.2-1 分水可動堰		使用						2001	19				
41	ゲート設備	No.2-2 分水可動堰		使用						2001	19				
42	クレーン類物あげ設備	スラムコンテナ吊上げ機		停止						2008	12				
43	クレーン類物あげ設備	No.2スラム搬出用ホイスト		使用						2001	19				
44	クレーン類物あげ設備	チェーンブロック		使用						2000	20				
45	クレーン類物あげ設備	チェーンブロック(吸着等内)		使用						2001	19				
46	脱臭設備	乾式吸着塔		使用						2008	12				
47	脱臭設備	活性炭吸着塔		使用						2000	20				
48	脱臭設備	脱臭ファン		使用						2008	12				
49	脱臭設備	No.2脱臭ファン		使用						2000	20				
50	ポンプ類	床排水ポンプ		使用						2001	19				

機械設備詳細一覧表

				確 認 日					2021年3月31日						
判 定 者				事業種別の判定その1					事業種別の判定その2						
				物理措置 区分	緊急度	機能措置 区分	緊急度	事業 区域 分	経 過 年 数						
設 備 名		甲府市浄化センター 曝気沈砂池(第1,第2)							設置 年度	経過 年数	耐用 年数	年数 判定	結果	原因 要 調 査 否	
番号	中 分 類	対 象 施 設 名 (機 器 名)		使用 状 況											
51	ポンプ類	No.1床排水ポンプ		使用						2001	19				
52	ポンプ類	No.2床排水ポンプ		使用						2001	19				
53	空調・換気設備	No.1圧力扇		使用						1980	40				
54	空調・換気設備	No.2圧力扇		使用						1980	40				
55	空調・換気設備	No.3圧力扇		使用						1980	40				
56	空調・換気設備	No.4圧力扇		使用						1980	40				
57	空調・換気設備	換気用排風機		使用						1980	40				
58	空調・換気設備	沈砂池室給気ファン		使用						2000	20				
59	空調・換気設備	沈砂池室排気ファン		使用						2000	20				
60	空調・換気設備	電気室給気ファン		使用						2000	20				
61	空調・換気設備	電気室排気ファン		停止						2000	20				
62	空調・換気設備	換気ファン室給気ファン		使用						2000	20				
63	空調・換気設備	換気ファン室排気ファン		使用						2000	20				
64	空調・換気設備	搬入ホール室給気ファン		使用						2000	20				
65	空調・換気設備	搬入ホール室排気ファン		使用						2000	20				
66	建具	シャッター(第1曝沈棟)		使用						1979	41				
67	建具	シャッター(第2曝沈棟)		使用						2001	19				
68															
69															
70															
71															
72															
73															
74															
75															

機械設備詳細一覧表

				確 認 日					2021年3月31日					
判 定 者				事業種別の判定その1					事業種別の判定その2					
				物 理	機 能	事 業 区 分	経 過 年 数							
設 備 名		甲府市浄化センター 最初沈殿池(1～4系)		措 置 区 分	緊 急 度		措 置 区 分	緊 急 度	設 置 年 度	経 過 年 数	耐 用 年 数	年 数 判 定	結 果	原 因 要 調 査 否
番 号	中 分 類	対 象 施 設 名 (機 器 名)		使 用 状 況										
1	最初沈殿池設備	No.1-1汚泥掻寄機(メイン)		使用								2011	8	
2	最初沈殿池設備	No.1-2汚泥掻寄機(クロス)		使用								2011	8	
3	最初沈殿池設備	No.2-1汚泥掻寄機(メイン)		使用								2011	8	
4	最初沈殿池設備	No.2-2汚泥掻寄機(クロス)		使用								2011	8	
5	最初沈殿池設備	No.3-1汚泥掻寄機(メイン)		使用								1982	37	
6	最初沈殿池設備	No.3-2汚泥掻寄機(クロス)		使用								1982	37	
7	最初沈殿池設備	No.4-1汚泥掻寄機(メイン)		停止								2004	15	
8	最初沈殿池設備	No.4-2汚泥掻寄機(クロス)		停止								2004	15	
9	最初沈殿池設備	No.5-1汚泥掻寄機(メイン)		故障停止								1991	28	
10	最初沈殿池設備	No.5-2汚泥掻寄機(クロス)		使用								1991	28	
11	最初沈殿池設備	No.6-1汚泥掻寄機(メイン)		停止								1991	28	
12	最初沈殿池設備	No.6-2汚泥掻寄機(クロス)		停止								2016	3	
13	最初沈殿池設備	No.7-1汚泥掻寄機(メイン)		使用								2001	18	
14	最初沈殿池設備	No.7-2汚泥掻寄機(メイン)		使用								2001	18	
15	最初沈殿池設備	No.7-3汚泥掻寄機(メイン)		使用								2015	4	
16	最初沈殿池設備	No.7-4汚泥掻寄機(クロス)		使用								2001	18	
17	最初沈殿池設備	No.8-1汚泥掻寄機(メイン)		使用								2010	9	
18	最初沈殿池設備	No.8-2汚泥掻寄機(クロス)		使用								2010	9	
19	最初沈殿池設備	No.7-1スカム掻寄機		故障停止								2001	18	
20	最初沈殿池設備	No.7-2スカム掻寄機		故障停止								2001	18	
21	最初沈殿池設備	No.7-3スカム掻寄機		使用								2001	18	
22	最初沈殿池設備	No.1スカムスキマー		使用								2011	8	
23	最初沈殿池設備	No.2スカムスキマー		使用								2011	8	
24	最初沈殿池設備	No.3スカムスキマー		使用								2011	8	
25	最初沈殿池設備	No.4スカムスキマー		使用								2011	8	

機械設備詳細一覧表

				確 認 日					2021年3月31日					
判 定 者				事業種別の判定その1					事業種別の判定その2					
				物 理 措 置 区 分	機 能 緊 急 区 分	事 業 区 分	経 過 年 数							
設 備 名		甲府市浄化センター 最初沈殿池(1～4系)					設 置 年 度	経 過 年 数	耐 用 年 数	年 数 判 定	結 果	原 因 要 調 査 否		
番 号	中 分 類	対 象 施 設 名 (機 器 名)	使 用 状 況											
26	最初沈殿池設備	No.5スカムスキマー	使用						2011	8				
27	最初沈殿池設備	No.6スカムスキマー	使用						2011	8				
28	最初沈殿池設備	No.7スカムスキマー	使用						1982	37				
29	最初沈殿池設備	No.8スカムスキマー	使用						1982	37				
30	最初沈殿池設備	No.9スカムスキマー	使用						1982	37				
31	最初沈殿池設備	No.10スカムスキマー	停止						1982	37				
32	最初沈殿池設備	No.11スカムスキマー	停止						1982	37				
33	最初沈殿池設備	No.12スカムスキマー	停止						1982	37				
34	最初沈殿池設備	No.13スカムスキマー	停止						1991	28				
35	最初沈殿池設備	No.14スカムスキマー	停止						1991	28				
36	最初沈殿池設備	No.15スカムスキマー	故障停止						1991	28				
37	最初沈殿池設備	No.16スカムスキマー	使用						1991	28				
38	最初沈殿池設備	No.17スカムスキマー	使用						1991	28				
39	最初沈殿池設備	No.18スカムスキマー	使用						1991	28				
40	最初沈殿池設備	No.19スカムスキマー	使用						2001	18				
41	最初沈殿池設備	No.20スカムスキマー	使用						2001	18				
42	最初沈殿池設備	No.21スカムスキマー	使用						2001	18				
43	最初沈殿池設備	No.22スカムスキマー	使用						2010	9				
44	最初沈殿池設備	No.23スカムスキマー	使用						2010	9				
45	最初沈殿池設備	No.24スカムスキマー	使用						2010	9				
46	最初沈殿池設備	No.1 生汚泥ポンプ	使用						2005	14				
47	最初沈殿池設備	No.2 生汚泥ポンプ	使用						2005	14				
48	最初沈殿池設備	No.3 生汚泥ポンプ	使用						2001	18				
49	最初沈殿池設備	No.4 生汚泥ポンプ	使用						2001	18				
50	最初沈殿池設備	No.1 初沈池排水ポンプ	使用						2005	14				

機械設備詳細一覧表

判 定 者				確 認 日					2021年3月31日					
				事業種別の判定その1					事業種別の判定その2					
				物 理	機 能	事 業			経 過 年 数					
設 備 名		甲府市浄化センター 最初沈殿池(1～4系)		措 置	緊 急	措 置	緊 急	事 業 区 分	設 置 年 度	経 過 年 数	耐 用 年 数	年 数 判 定	結 果	原 因 要 調 査 否
番 号	中 分 類	対 象 施 設 名 (機 器 名)	使 用 状 況	区 分	度	区 分	度	分	度	数	数	定	果	否
51	最初沈殿池設備	No.2初沈池排水ポンプ	使用						2001	18				
52	ゲート設備	No.1-1流入ゲート	使用						1979	40				
53	ゲート設備	No.1-2流入ゲート	使用						1979	40				
54	ゲート設備	No.1-3流入ゲート	使用						1979	40				
55	ゲート設備	No.1-4流入ゲート	使用						1979	40				
56	ゲート設備	No.1-5流入ゲート	使用						1979	40				
57	ゲート設備	No.1-6流入ゲート	使用						1979	40				
58	ゲート設備	No.2-1流入ゲート	停止						2013	6				
59	ゲート設備	No.2-2流入ゲート	停止						2013	6				
60	ゲート設備	No.2-3流入ゲート	停止						2012	7				
61	ゲート設備	No.2-4流入ゲート	使用						2013	6				
62	ゲート設備	No.2-5流入ゲート	使用						2013	6				
63	ゲート設備	No.2-6流入ゲート	使用						2013	6				
64	ゲート設備	No.3-1流入ゲート	使用						1991	28				
65	ゲート設備	No.3-2流入ゲート	使用						1991	28				
66	ゲート設備	No.3-3流入ゲート	使用						1991	28				
67	ゲート設備	No.3-4流入ゲート	停止						1991	28				
68	ゲート設備	No.3-5流入ゲート	停止						1991	28				
69	ゲート設備	No.3-6流入ゲート	停止						1991	28				
70	ゲート設備	No.4-1流入ゲート	使用						2001	18				
71	ゲート設備	No.4-2流入ゲート	使用						2001	18				
72	ゲート設備	No.4-3流入ゲート	使用						2001	18				
73	ゲート設備	No.4-4流入ゲート	使用						2001	18				
74	ゲート設備	No.4-5流入ゲート	使用						2001	18				
75	ゲート設備	No.4-6流入ゲート	使用						2001	18				

機械設備詳細一覧表

				確 認 日				2021年3月31日					
判 定 者				事業種別の判定その1				事業種別の判定その2					
設 備 名		甲府市浄化センター 最初沈殿池(1～4系)		物 理	機 能	事 業		経 過 年 数					
番 号	中 分 類	対 象 施 設 名 (機 器 名)	使 用 状 況	措 置 区 分	緊 急 度 分	措 置 区 分	緊 急 度 分	設 置 年 度	経 過 年 数	耐 用 年 数	年 数 判 定	結 果	原 因 調 査 否
76	ゲート設備	No.1初沈パイプスゲート	使用					1977	42				
77	ゲート設備	No.2初沈パイプスゲート	使用					2001	18				
78	配管類	No.1生汚泥吸込電動弁	使用					1979	40				
79	配管類	No.2生汚泥吸込電動弁	使用					1979	40				
80	配管類	No.3生汚泥吸込電動弁	使用					1982	37				
81	配管類	No.4生汚泥吸込電動弁	停止					1982	37				
82	配管類	No.5生汚泥吸込電動弁	使用					1991	28				
83	配管類	No.6生汚泥吸込電動弁	使用					1991	28				
84	配管類	No.7生汚泥引抜電動弁	使用					2001	18				
85	配管類	No.8生汚泥引抜電動弁	使用					2010	9				
86	配管類	No.1生汚泥吐出電動弁	使用					1979	40				
87	配管類	No.2生汚泥吐出電動弁	使用					1979	40				
88	ポンプ類	No.1床排水ポンプ	使用					2016	3				
89	ポンプ類	No.2床排水ポンプ	使用					2015	4				
90	ポンプ類	No.3床排水ポンプ	使用					2001	18				
91	ポンプ類	No.4床排水ポンプ	使用					2001	18				
92	ポンプ類	初沈屋外床排水ポンプ	使用					2001	18				
93	空調・換気設備	主管廊排気ファン	使用					1979	40				
94	空調・換気設備	管廊排気ファン	使用					1991	28				
95	空調・換気設備	初沈管廊給気ファン	使用					2001	18				
96													
97													
98													
99													
100													

機械設備詳細一覧表

				確 認 日					2021年3月31日					
判 定 者				事業種別の判定その1					事業種別の判定その2					
				物 理 措 置 区 分	機 能 緊 急 区 分	事 業 緊 急 区 分	経 過 年 数							
設 備 名		甲府市浄化センター エアレーションタンク(1～4系)					設 置 年 度	経 過 年 数	耐 用 年 数	年 数 判 定	結 果	原 因 調 査 否		
番 号	中 分 類	対 象 施 設 名 (機 器 名)	使 用 状 況											
1	ゲート設備	No.1-1流入ゲート	使用						1979	41				
2	ゲート設備	No.1-2流入ゲート	使用						1979	41				
3	ゲート設備	No.2-1流入ゲート	停止						1981	39				
4	ゲート設備	No.2-2流入ゲート	使用						1981	39				
5	ゲート設備	No.3-1流入ゲート	使用						1991	29				
6	ゲート設備	No.3-2流入ゲート	停止						1991	29				
7	ゲート設備	No.3-3流入ゲート	使用						1991	29				
8	ゲート設備	No.3-4流入ゲート	停止						1991	29				
9	ゲート設備	No.4-1流入ゲート	使用						2001	19				
10	ゲート設備	No.4-2流入ゲート	使用						2001	19				
11	ゲート設備	No.4-3流入ゲート	使用						2010	10				
12	ゲート設備	No.4-4流入ゲート	使用						2010	10				
13	ゲート設備	No.1エアタンバイパスゲート	使用						1977	43				
14	ゲート設備	No.2エアタンバイパスゲート	使用						2000	20				
15	ゲート設備	No.1-1返送可動堰	使用						1979	41				
16	ゲート設備	No.1-2返送可動堰	使用						1979	41				
17	ゲート設備	No.1-3返送可動堰	使用						1979	41				
18	ゲート設備	No.1-4返送可動堰	使用						1979	41				
19	ゲート設備	No.2-1返送可動堰	停止						1981	39				
20	ゲート設備	No.2-2返送可動堰	停止						1981	39				
21	ゲート設備	No.2-3返送可動堰	使用						1981	39				
22	ゲート設備	No.2-4返送可動堰	使用						1981	39				
23	ゲート設備	No.3-1返送可動堰	使用						1991	29				
24	ゲート設備	No.3-2返送可動堰	停止						1991	29				
25	ゲート設備	No.3-3返送可動堰	使用						1991	29				

機械設備詳細一覧表

				確 認 日				2021年3月31日					
判 定 者				事業種別の判定その1				事業種別の判定その2					
設 備 名		甲府市浄化センター エアレーションタンク(1～4系)		物 理	機 能	事 業		経 過 年 数					
番 号	中 分 類	対 象 施 設 名 (機 器 名)	使 用 状 況	措 置 区 分	緊 急 度 分	措 置 区 分	緊 急 度 分	設 置 年 度	経 過 年 数	耐 用 年 数	年 数 判 定	結 果	原 因 調 査 否
26	ゲート設備	No.3-4返送可動堰	停止					1991	29				
27	ゲート設備	No.4-1返送可動堰	使用					2001	19				
28	ゲート設備	No.4-2返送可動堰	使用					2001	19				
29	ゲート設備	No.4-3返送可動堰	使用					2010	10				
30	ゲート設備	No.4-4返送可動堰	使用					2010	10				
31	ゲート設備	No.1全量投入可動堰	使用					2001	19				
32	ゲート設備	No.2全量投入可動堰	使用					2001	19				
33	ゲート設備	No.3全量投入可動堰	使用					2010	10				
34	ゲート設備	No.4全量投入可動堰	使用					2010	10				
35	ゲート設備	No.1-1ステップ投入可動堰	使用					2001	19				
36	ゲート設備	No.1-2ステップ投入可動堰	使用					2001	19				
37	ゲート設備	No.1-3ステップ投入可動堰	使用					2001	19				
38	ゲート設備	No.1-4ステップ投入可動堰	使用					2001	19				
39	ゲート設備	No.2-1ステップ投入可動堰	使用					2001	19				
40	ゲート設備	No.2-2ステップ投入可動堰	使用					2001	19				
41	ゲート設備	No.2-3ステップ投入可動堰	使用					2001	19				
42	ゲート設備	No.2-4ステップ投入可動堰	使用					2001	19				
43	ゲート設備	No.3-1ステップ投入可動堰	使用					2010	10				
44	ゲート設備	No.3-2ステップ投入可動堰	使用					2010	10				
45	ゲート設備	No.3-3ステップ投入可動堰	使用					2010	10				
46	ゲート設備	No.3-4ステップ投入可動堰	使用					2010	10				
47	ゲート設備	No.4-1ステップ投入可動堰	使用					2010	10				
48	ゲート設備	No.4-2ステップ投入可動堰	使用					2010	10				
49	ゲート設備	No.4-3ステップ投入可動堰	使用					2010	10				
50	ゲート設備	No.4-4ステップ投入可動堰	使用					2010	10				

機械設備詳細一覧表

判 定 者				事業種別の判定その1				2021年3月31日							
								事業種別の判定その2							
				設 備 名				甲府市浄化センター エアレーションタンク(1～4系)				経 過 年 数			
番 号	中 分 類	対 象 施 設 名 (機 器 名)		使用 状 況	物 置 区 分	理 緊 急 度	機 能 措 置 区 分	緊 急 度	事 業 区 分	設 置 年 度	経 過 年 数	耐 用 年 数	年 数 判 定	結 果	原 因 要 調 査 否
51	配管類	ハタフライ弁(1系)		使用						1979	41				
52	配管類	ハタフライ弁(2系)		使用						1979	41				
53	配管類	ハタフライ弁(3系)		使用						1979	41				
54	配管類	ハタフライ弁(主管)		使用						2001	19				
55	配管類	ハタフライ弁(4-1)		使用						2001	19				
56	配管類	ハタフライ弁(4-2)		使用						2001	19				
57	配管類	ハタフライ弁(4-3)		使用						2001	19				
58	配管類	ハタフライ弁(4-4)		使用						2001	19				
59	ポンプ類	No.1床排水ポンプ		使用						2014	6				
60	ポンプ類	No.2床排水ポンプ		使用						2006	14				
61	ポンプ類	No.3床排水ポンプ		使用						2001	19				
62	ポンプ類	No.4床排水ポンプ		使用						2001	19				
63	ポンプ類	エアタン屋外床排水ポンプ		使用						2001	19				
64	空調・換気設備	エアタン管廊排気ファン(1-3系)		使用						1991	29				
65	空調・換気設備	エアタン管廊給気ファン(4系)		使用						2001	19				
66															
67															
68															
69															
70															
71															
72															
73															
74															
75															

機械設備詳細一覧表

				確 認 日				2021年3月31日						
判 定 者				事業種別の判定その1					事業種別の判定その2					
				物 理	機 能	事 業 区 分	経 過 年 数							
設 備 名		甲府市浄化センター 最終沈殿池(1～4系)		措 置	緊 急		措 置	緊 急	設 置	経 過	耐 用	年 数	結 果	原 因 要 調 査
番 号	中 分 類	対 象 施 設 名 (機 器 名)		使 用 状 況	区 分	度 分	区 分	度 分	年 度	年 数	年 数	判 定	果 査	否
1	最終沈殿池設備	No.1-1汚泥掻寄機(上流メイン)		使用					2011	9				
2	最終沈殿池設備	No.1-2汚泥掻寄機(下流メイン)		使用					2011	9				
3	最終沈殿池設備	No.1-3汚泥掻寄機(クロス)		使用					2011	9				
4	最終沈殿池設備	No.2-1汚泥掻寄機(上流メイン)		使用					2013	7				
5	最終沈殿池設備	No.2-2汚泥掻寄機(下流メイン)		使用					2013	7				
6	最終沈殿池設備	No.2-3汚泥掻寄機(クロス)		使用					2013	7				
7	最終沈殿池設備	No.3-1汚泥掻寄機(上流メイン)		使用					1982	38				
8	最終沈殿池設備	No.3-2汚泥掻寄機(下流メイン)		使用					1982	38				
9	最終沈殿池設備	No.3-3汚泥掻寄機(クロス)		使用					1982	38				
10	最終沈殿池設備	No.4-1汚泥掻寄機(上流メイン)		使用					1982	38				
11	最終沈殿池設備	No.4-2汚泥掻寄機(下流メイン)		使用					1982	38				
12	最終沈殿池設備	No.4-3汚泥掻寄機(クロス)		使用					1982	38				
13	最終沈殿池設備	No.5-1汚泥掻寄機(上流メイン)		使用					1991	29				
14	最終沈殿池設備	No.5-2汚泥掻寄機(下流メイン)		使用					1991	29				
15	最終沈殿池設備	No.5-3汚泥掻寄機(クロス)		使用					1991	29				
16	最終沈殿池設備	No.6-1汚泥掻寄機(上流メイン)		使用					1991	29				
17	最終沈殿池設備	No.6-2汚泥掻寄機(下流メイン)		使用					1991	29				
18	最終沈殿池設備	No.6-3汚泥掻寄機(クロス)		使用					1991	29				
19	最終沈殿池設備	No.7-1汚泥掻寄機(上流メイン)		故障停止					2001	19				
20	最終沈殿池設備	No.7-2汚泥掻寄機(上流メイン)		使用					2001	19				
21	最終沈殿池設備	No.7-3汚泥掻寄機(上流メイン)		使用					2001	19				
22	最終沈殿池設備	No.7-4汚泥掻寄機(クロス)		使用					2001	19				
23	最終沈殿池設備	No.7-5汚泥掻寄機(下流メイン)		使用					2001	19				
24	最終沈殿池設備	No.7-6汚泥掻寄機(下流メイン)		使用					2001	19				
25	最終沈殿池設備	No.7-7汚泥掻寄機(下流メイン)		使用					2015	5				

機械設備詳細一覧表

				確 認 日				2021年3月31日							
判 定 者				事業種別の判定その1				事業種別の判定その2							
				物 理	機 能	事 業		経 過 年 数							
設 備 名				甲府市浄化センター 最終沈殿池(1～4系)	措 置 区 分	緊 急 度	措 置 区 分	緊 急 度	事 業 区 分	設 置 年 度	経 過 年 数	耐 用 年 数	年 数 判 定	結 果	原 因 要 調 査 否
番 号	中 分 類	対 象 施 設 名 (機 器 名)	使 用 状 況												
26	最終沈殿池設備	No.8-1汚泥掻寄機(上流メイン)	使用							2010	10				
27	最終沈殿池設備	No.8-2汚泥掻寄機(下流メイン)	使用							2010	10				
28	最終沈殿池設備	No.8-3汚泥掻寄機(クロス)	使用							2010	10				
29	最終沈殿池設備	No.7-1スカム掻寄機(A)	故障停止							2001	19				
30	最終沈殿池設備	No.7-2スカム掻寄機(A)	故障停止							2001	19				
31	最終沈殿池設備	No.7-3スカム掻寄機(B)	故障停止							2001	19				
32	最終沈殿池設備	No.1スカムスキマー	使用							1979	41				
33	最終沈殿池設備	No.2スカムスキマー	使用							1979	41				
34	最終沈殿池設備	No.3スカムスキマー	使用							1979	41				
35	最終沈殿池設備	No.4スカムスキマー	使用							1979	41				
36	最終沈殿池設備	No.5スカムスキマー	使用							1979	41				
37	最終沈殿池設備	No.6スカムスキマー	停止							1979	41				
38	最終沈殿池設備	No.7スカムスキマー	使用							1982	38				
39	最終沈殿池設備	No.8スカムスキマー	使用							1982	38				
40	最終沈殿池設備	No.9スカムスキマー	使用							1982	38				
41	最終沈殿池設備	No.10スカムスキマー	使用							1982	38				
42	最終沈殿池設備	No.11スカムスキマー	使用							1982	38				
43	最終沈殿池設備	No.12スカムスキマー	使用							1982	38				
44	最終沈殿池設備	No.13スカムスキマー	使用							1991	29				
45	最終沈殿池設備	No.14スカムスキマー	使用							1991	29				
46	最終沈殿池設備	No.15スカムスキマー	使用							1991	29				
47	最終沈殿池設備	No.16スカムスキマー	使用							1991	29				
48	最終沈殿池設備	No.17スカムスキマー	使用							1991	29				
49	最終沈殿池設備	No.18スカムスキマー	使用							1991	29				
50	最終沈殿池設備	No.19スカムスキマー	使用							2001	19				

機械設備詳細一覧表

				確 認 日				2021年3月31日					
判 定 者				事業種別の判定その1				事業種別の判定その2					
設 備 名		甲府市浄化センター 最終沈殿池(1～4系)		措	緊	措	緊	経 過 年 数					
番	中 分 類	対 象 施 設 名 (機 器 名)	使 用 状 況	置	急	置	急	設	経	耐	年	結	原
号				区	度	区	度	置	過	用	数	果	因
				分	分	分	分	年	年	年	判	調	要
				度	度	度	度	度	数	数	定	査	否
51	最終沈殿池設備	No.20スカムスキマー	使用					2001	19				
52	最終沈殿池設備	No.21スカムスキマー	使用					2001	19				
53	最終沈殿池設備	No.22スカムスキマー	使用					2001	19				
54	最終沈殿池設備	No.23スカムスキマー	使用					2001	19				
55	最終沈殿池設備	No.24スカムスキマー	使用					2001	19				
56	最終沈殿池設備	No.1返送汚泥ポンプ	使用					2004	16				
57	最終沈殿池設備	No.2返送汚泥ポンプ	使用					2004	16				
58	最終沈殿池設備	No.3返送汚泥ポンプ	使用					2004	16				
59	最終沈殿池設備	No.4返送汚泥ポンプ	使用					1982	38				
60	最終沈殿池設備	No.5返送汚泥ポンプ	使用					1982	38				
61	最終沈殿池設備	No.6返送汚泥ポンプ	使用					1982	38				
62	最終沈殿池設備	No.7返送汚泥ポンプ	使用					1990	30				
63	最終沈殿池設備	No.8返送汚泥ポンプ	使用					1990	30				
64	最終沈殿池設備	No.9返送汚泥ポンプ	使用					2001	19				
65	最終沈殿池設備	No.10返送汚泥ポンプ	使用					2010	10				
66	最終沈殿池設備	No.11返送汚泥ポンプ	使用					2001	19				
67	最終沈殿池設備	No.1余剰汚泥ポンプ	使用					1979	41				
68	最終沈殿池設備	No.2余剰汚泥ポンプ	使用					1979	41				
69	最終沈殿池設備	No.3余剰汚泥ポンプ	使用					2001	19				
70	最終沈殿池設備	No.4余剰汚泥ポンプ	使用					2001	19				
71	最終沈殿池設備	No.1池排水ポンプ	使用					1979	41				
72	最終沈殿池設備	No.2池排水ポンプ	使用					2001	19				
73	ゲート設備	No.1-1流入ゲート	使用					2011	9				
74	ゲート設備	No.1-2流入ゲート	使用					2011	9				
75	ゲート設備	No.1-3流入ゲート	使用					2011	9				

機械設備詳細一覧表

判 定 者				確 認 日				2021年3月31日					
				事業種別の判定その1				事業種別の判定その2					
				物 理	機 能	事		経 過 年 数	結 果	原 因 要 調 査	否		
設 備 名	甲府市浄化センター 最終沈殿池(1～4系)			措 置 区 分	緊 急 度	措 置 区 分	緊 急 度	設 置 年 度	経 過 年 数	耐 用 年 数	年 数 判 定		
番 号	中 分 類	対 象 施 設 名 (機 器 名)	使 用 状 況										
76	ゲート設備	No.1-4流入ゲート	使用					2011	9				
77	ゲート設備	No.1-5流入ゲート	使用					2011	9				
78	ゲート設備	No.1-6流入ゲート	使用					2011	9				
79	ゲート設備	No.2-1流入ゲート	使用					1982	38				
80	ゲート設備	No.2-2流入ゲート	使用					1982	38				
81	ゲート設備	No.2-3流入ゲート	使用					1982	38				
82	ゲート設備	No.2-4流入ゲート	使用					1982	38				
83	ゲート設備	No.2-5流入ゲート	使用					1982	38				
84	ゲート設備	No.2-6流入ゲート	使用					1982	38				
85	ゲート設備	No.3-1流入ゲート	使用					1991	29				
86	ゲート設備	No.3-2流入ゲート	使用					1991	29				
87	ゲート設備	No.3-3流入ゲート	使用					1991	29				
88	ゲート設備	No.3-4流入ゲート	使用					1991	29				
89	ゲート設備	No.3-5流入ゲート	使用					1991	29				
90	ゲート設備	No.3-6流入ゲート	使用					1991	29				
91	ゲート設備	No.4-1流入ゲート	使用					2001	19				
92	ゲート設備	No.4-2流入ゲート	使用					2001	19				
93	ゲート設備	No.4-3流入ゲート	使用					2001	19				
94	ゲート設備	No.4-4流入ゲート	使用					2010	10				
95	ゲート設備	No.4-5流入ゲート	使用					2010	10				
96	ゲート設備	No.4-6流入ゲート	使用					2010	10				
97	配管類	No.1余剰汚泥引抜弁	使用					1979	41				
98	配管類	No.2余剰汚泥引抜弁	使用					1979	41				
99	配管類	No.3余剰汚泥吸込弁	使用					2016	4				
100	配管類	No.4余剰汚泥吸込弁	使用					1982	38				

機械設備詳細一覧表

				確 認 日				2021年3月31日						
判 定 者				事業種別の判定その1				事業種別の判定その2						
				物 理	機 能	事 業		経 過 年 数						
設 備 名				措 置	緊 急	措 置	緊 急	事 業 区 分	設 置	経 過	耐 用	年 数	結 果	原 因
番 号	中 分 類	対 象 施 設 名 （ 機 器 名 ）		区 分	度	区 分	度		年 度	年 数	年 数	判 定	調 査	要
101	配管類	No.5余剰汚泥吸込弁		使用					1991	29				
102	配管類	No.6余剰汚泥吸込弁		使用					1991	29				
103	配管類	No.7余剰汚泥吸込弁		使用					2001	19				
104	配管類	No.8余剰汚泥吸込弁		使用					2010	10				
105	配管類	No.1返送汚泥吐出弁		使用					1982	38				
106	配管類	No.2返送汚泥吐出弁		使用					1982	38				
107	配管類	No.3返送汚泥吐出弁		使用					1982	38				
108	配管類	No.4返送汚泥吐出弁		使用					1982	38				
109	配管類	No.5返送汚泥吐出弁		使用					1982	38				
110	配管類	No.6返送汚泥吐出弁		使用					1982	38				
111	配管類	No.7返送汚泥吐出弁		使用					1990	30				
112	配管類	No.8返送汚泥吐出弁		使用					1990	30				
113	配管類	No.1余剰汚泥吐出弁		使用					1979	41				
114	配管類	No.2余剰汚泥吐出弁		使用					1979	41				
115	ポンプ類	No.1床排水ポンプ		使用					2016	4				
116	ポンプ類	No.2床排水ポンプ		使用					2001	19				
117	ポンプ類	No.3床排水ポンプ		使用					2001	19				
118	ポンプ類	No.4床排水ポンプ		使用					2001	19				
119	ポンプ類	屋外床排水ポンプ		撤去					2001	19				
120	空調・換気設備	主管廊排気ファン		使用					1979	41				
121	空調・換気設備	管廊排気ファン		使用					1991	29				
122	空調・換気設備	終沈管廊排気ファン		使用					2001	19				
123	ポンプ類	屋外床排水ポンプ		使用					2019	1				
124														
125														

機械設備詳細一覧表

判 定 者				事業種別の判定その1				2021年3月31日						
								事業種別の判定その2						
				設 備 名		甲府市浄化センター 処理水ポンプ棟		物理 措置 区分	機能 緊急 区分	事 業 区 分	経 過 年 数			
設置 年度	経過 年数	耐用 年数	年数 判定								結果	原因 調査		
番号	中 分 類	対 象 施 設 名 （ 機 器 名 ）	使用 状 況											
1	急速ろ過設備	No.1繊維ろ過装置	使用						2017	3				
2	急速ろ過設備	No.1原水ポンプ	使用						2017	3				
3	急速ろ過設備	3系処理水取水ポンプ(No.1)	使用						2017	3				
4	急速ろ過設備	3系処理水取水ポンプ(No.2)	使用						2017	3				
5	配管類	取水切替弁(処理水ビット)	使用						2017	3				
6	配管類	取水切替弁(3系処理水)	使用						2017	3				
7	急速ろ過設備	No.2砂ろ過塔	停止						1980	40				
8	急速ろ過設備	No.3-1砂ろ過塔	使用						1991	29				
9	急速ろ過設備	No.3-2砂ろ過塔	使用						1991	29				
10	急速ろ過設備	No.3-3砂ろ過塔	使用						1991	29				
11	急速ろ過設備	No.3-4砂ろ過塔	使用						1991	29				
12	急速ろ過設備	No.3-5砂ろ過塔	使用						1991	29				
13	急速ろ過設備	No.3-6砂ろ過塔	使用						1991	29				
14	急速ろ過設備	No.3-7砂ろ過塔	使用						1991	29				
15	急速ろ過設備	No.2砂ろ過給水ポンプ	使用						1980	40				
16	急速ろ過設備	No.3砂ろ過給水ポンプ	使用						1991	29				
17	急速ろ過設備	No.4砂ろ過給水ポンプ	使用						1991	29				
18	急速ろ過設備	No.1表洗ポンプ	使用						1980	40				
19	急速ろ過設備	No.2表洗ポンプ	使用						1980	40				
20	急速ろ過設備	No.1逆洗ポンプ	使用						1980	40				
21	急速ろ過設備	No.2逆洗ポンプ	使用						1980	40				
22	急速ろ過設備	No.2砂ろ過給水ポンプ用オートストレーナ	使用						1980	40				
23	急速ろ過設備	No.3砂ろ過給水ポンプ用オートストレーナ	使用						1991	29				
24	急速ろ過設備	No.1空洗ブロワ	使用						1980	40				
25	急速ろ過設備	No.2空洗ブロワ	使用						1980	40				

機械設備詳細一覧表

判 定 者				確 認 日				2021年3月31日						
				事業種別の判定その1				事業種別の判定その2						
				物 理	機 能	事 業 区 分		経 過 年 数						
措 置	緊 急	措 置	緊 急	設 置 年 度	経 過 年 数			耐 用 年 数	年 数 判 定	結 果	原 因 要 調 査 否			
設 備 名		甲府市浄化センター 処理水ポンプ棟		区 分	度	区 分	度	区 分	年 度	数	数	定	果	否
番 号	中 分 類	対 象 施 設 名 （ 機 器 名 ）		使 用 状 況										
26	急速ろ過設備	No.1空気作動弁用コンプレッサー		使用					1980	40				
27	急速ろ過設備	No.2空気作動弁用コンプレッサー		使用					1980	40				
28	急速ろ過設備	No.1スクリー圧縮機		使用					1991	29				
29	急速ろ過設備	No.2スクリー圧縮機		使用					1991	29				
30	急速ろ過設備	エアードライヤー		使用					2014	6				
31	急速ろ過設備	空気槽		使用					1991	29				
32	ゲート設備	No.1ろ過水ピット流入ゲート		使用					1980	40				
33	ゲート設備	No.2ろ過水ピット流入ゲート		使用					1980	40				
34	消毒設備	次亜塩貯留槽		使用					2016	4				
35	消毒設備	次亜塩貯留槽攪拌機		使用					1991	29				
36	消毒設備	次亜塩注入ポンプ		使用					2006	14				
37	用水設備	No.1消泡水用ストレーナ		使用					1998	22				
38	用水設備	No.2消泡水用ストレーナ		使用					2002	18				
39	用水設備	No.1消泡水ポンプ		使用					2011	9				
40	用水設備	No.2消泡水ポンプ		使用					1980	40				
41	用水設備	No.3消泡水ポンプ		使用					2002	18				
42	用水設備	No.4消泡水ポンプ		使用					2010	10				
43	用水設備	No.1本館高架タンク揚水ポンプ		使用					1980	40				
44	用水設備	No.2本館高架タンク揚水ポンプ		使用					1980	40				
45	用水設備	No.1自家発冷却水ポンプ		使用					1980	40				
46	用水設備	No.2自家発冷却水ポンプ		使用					1980	40				
47	用水設備	No.1滅菌機給水ポンプ		運用停止					2002	18				
48	用水設備	No.2滅菌機給水ポンプ		運用停止					1980	40				
49	ゲート設備	No.1処理水ピット流入ゲート		使用					1980	40				
50	ゲート設備	No.2処理水ピット流入ゲート		使用					1980	40				

機械設備詳細一覧表

判 定 者								確 認 日				2021年3月31日					
								事業種別の判定その1				事業種別の判定その2					
				設 備 名				甲府市浄化センター 処理水ポンプ棟				物 理	機 能	事 業 区 分	経 過 年 数		
番 号	中 分 類	対 象 施 設 名 （ 機 器 名 ）		使 用 状 況	措 置 区 分	緊 急 度	措 置 区 分	緊 急 度	設 置 年 度	経 過 年 数	耐 用 年 数	年 数 判 定	結 果		原 因 調 査 否		
51	ポンプ類	No.1床排水ポンプ		使用						2011	9						
52	ポンプ類	No.2床排水ポンプ		使用						2013	7						
53	空調・換気設備	ポンプ室送風機		使用						1980	40						
54	空調・換気設備	電気室送風機		使用						1980	40						
55	空調・換気設備	No.1電気室換気ファン		使用						1980	40						
56	空調・換気設備	No.2電気室換気ファン		使用						1980	40						
57	空調・換気設備	No.3電気室換気ファン		使用						1980	40						
58	空調・換気設備	No.4電気室換気ファン		使用						1980	40						
59																	
60																	
61																	
62																	
63																	
64																	
65																	
66																	
67																	
68																	
69																	
70																	
71																	
72																	
73																	
74																	
75																	

機械設備詳細一覧表

				確 認 日				2021年3月31日						
判 定 者				事業種別の判定その1					事業種別の判定その2					
				物 置 区 分	理 緊 急 度	機 置 区 分	能 緊 急 度	事 業 区 分	経 過 年 数					
設 置 年 度	経 過 年 数	耐 用 年 数	年 数 判 定						結 果	原 因 調 査 否				
番号	中 分 類	対 象 施 設 名 (機 器 名)	使用 状 況											
1	消毒設備	No.1次亜塩注入ポンプ	使用						2011	9				
2	消毒設備	No.2次亜塩注入ポンプ	使用						2011	9				
3	消毒設備	No.1次亜塩貯留槽	使用						2011	9				
4	消毒設備	No.2次亜塩貯留槽	使用						2011	9				
5	空調・換気設備	次亜塩注入機室換気扇	使用						2011	9				
6	ゲート設備	No.1塩素混和池流入ゲート	使用						1979	41				
7	ゲート設備	No.2塩素混和池流入ゲート	使用						1979	41				
8	ゲート設備	塩素混和池バイパスゲート	停止						1979	41				
9	クレーン物あげ設備	ポンプ搬入用ホイスト	使用						1979	41				
10	建具	シャッター(搬入口)	使用						1979	41				
11	建具	シャッター(除害設備)	使用						1979	41				
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														

機械設備詳細一覧表

判 定 者				確 認 日				2020年3月31日						
				事業種別の判定その1				事業種別の判定その2						
				物 理	機 能	事		経 過 年 数						
設 備 名		甲府市浄化センター 放流ポンプ設備		措 置 区 分	緊 急 度	措 置 区 分	緊 急 度	事 業 区 分	設 置 年 度	経 過 年 数	耐 用 年 数	年 数 判 定	結 果	原 因 要 調 査 否
番号	中 分 類	対 象 施 設 名 （ 機 器 名 ）		使 用 状 況										
1	放流ポンプ設備	No.1放流ポンプ		使用						1980	40			
2	放流ポンプ設備	No.2放流ポンプ		使用						1982	38			
3	放流ポンプ設備	No.3放流ポンプ		使用						1993	27			
4	放流ポンプ設備	No.1吐出側電動弁		使用						1980	40			
5	放流ポンプ設備	No.2吐出側電動弁		使用						1982	38			
6	放流ポンプ設備	No.3吐出側電動弁		使用						1993	27			
7	放流ポンプ設備	No.1真空ポンプ		使用						1980	40			
8	放流ポンプ設備	No.2真空ポンプ		使用						1982	38			
9	放流ポンプ設備	No.3真空ポンプ		使用						1993	27			
10	放流ポンプ設備	No.1放流ゲート(No.1,2)		使用						1979	41			
11	放流ポンプ設備	No.2放流ゲート(No.1,2)		使用						1979	41			
12	放流ポンプ設備	最終放流ゲート		使用						1979	41			
13	放流ポンプ設備	圧送ゲート		使用						1980	40			
14	空調・換気設備	No.1排気ファン		使用						1980	40			
15	空調・換気設備	No.2排気ファン		使用						1980	40			
16	空調・換気設備	No.3排気ファン		使用						1980	40			
17	建具	シャッタ(搬入口)		使用						1980	40			
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														

機械設備詳細一覧表

				確 認 日				2021年3月31日					
判 定 者				事業種別の判定その1				事業種別の判定その2					
設 備 名		甲府市浄化センター 管理本館設備		物 理	機 能	事 業 区 分		経 過 年 数					
番 号	中 分 類	対 象 施 設 名 (機 器 名)	使 用 状 況	措 置 区 分	緊 急 度	措 置 区 分	緊 急 度	設 置 年 度	経 過 年 数	耐 用 年 数	年 数 判 定	結 果	原 因 調 査 否
1	給排水・衛生・ガス設備	加圧給水ポンプユニット(P-1)	使用					2010	10				
2	給排水・衛生・ガス設備	No.1機械用上水揚水ポンプ	使用					1980	40				
3	給排水・衛生・ガス設備	No.2機械用上水揚水ポンプ	使用					1980	40				
4	給排水・衛生・ガス設備	床排水ポンプ(空調機械室)	使用					2011	9				
5	給排水・衛生・ガス設備	床排水ポンプ(発電機室)	使用					2004	16				
6	給排水・衛生・ガス設備	床排水ポンプ(プロ棟本館通路)	使用					2016	4				
7	給排水・衛生・ガス設備	消火水槽	使用					1977	43				
8	給排水・衛生・ガス設備	自家発冷却水槽	使用					1977	43				
9	給排水・衛生・ガス設備	受水槽(WT-1)	使用					2010	10				
10	給排水・衛生・ガス設備	機械用上水受水槽	使用					1977	43				
11	給排水・衛生・ガス設備	消火補助水槽	使用					1977	43				
12	給排水・衛生・ガス設備	機械用上水高架水槽	使用					1977	43				
13	給排水・衛生・ガス設備	No.1ろ過水槽	使用					1977	43				
14	給排水・衛生・ガス設備	No.2ろ過水槽	使用					1977	43				
15	空調・換気設備	一般室用空調機(AHU-1)	使用					1977	43				
16	空調・換気設備	コンポスト事務室系統空調機	使用					2010	10				
17	空調・換気設備	庁務員室用空調機	使用					2010	10				
18	空調・換気設備	市事務室系統空調機	使用					2010	10				
19	空調・換気設備	中央管理室系統空調機	使用					2010	10				
20	空調・換気設備	水質試験室外調機	使用					2010	10				
21	空調・換気設備	旧、恒温恒湿室空調機	使用					2010	10				
22	空調・換気設備	大会議室空調機	使用					2010	10				
23	空調・換気設備	和室空調機	使用					2010	10				
24	空調・換気設備	機械室用給風機(FS-3)	使用					1977	43				
25	空調・換気設備	機械室用排風機(FS-4)	使用					1977	43				

機械設備詳細一覧表

				確 認 日				2021年3月31日					
判 定 者				事業種別の判定その1				事業種別の判定その2					
				物 理	機 能	事		経 過 年 数					
設 備 名		甲府市浄化センター 管理本館設備		措 置	緊 急	措 置	緊 急	設 置	経 過	耐 用	年 数	結 果	原 因
番 号	中 分 類	対 象 施 設 名 (機 器 名)	使 用 状 況	区 分	度	区 分	度	年 度	年 数	年 数	判 定	調 査	要 否
26	空調・換気設備	No.1電気室圧力扇	使用					1977	43				
27	空調・換気設備	No.2電気室圧力扇	使用					1977	43				
28	空調・換気設備	No.3電気室圧力扇	使用					1977	43				
29	空調・換気設備	No.4電気室圧力扇	使用					1977	43				
30	空調・換気設備	No.1排煙ファン	使用					1977	43				
31	空調・換気設備	No.2排煙ファン	使用					1977	43				
32	空調・換気設備	No.3排煙ファン	使用					1977	43				
33	空調・換気設備	No.4排煙ファン	使用					1977	43				
34	空調・換気設備	便所系統排風機	使用					2010	10				
35	空調・換気設備	No.1水質試験室ド raftチャンバー	使用					1980	40				
36	空調・換気設備	No.2水質試験室ド raftチャンバー	使用					1980	40				
37	空調・換気設備	水質試験室フード排風機	運用停止					1980	40				
38	空調・換気設備	排風機(分析室)	使用					1980	40				
39	空調・換気設備	排風機(水質検査室)	使用					1977	43				
40	消防災害防止設備	消火栓ポンプ(P-2)	使用					2010	10				
41	空調・換気設備	恒温恒湿室空調機	使用					2021	0				
42													
43													
44													
45													
46													
47													
48													
49													
50													

機械設備詳細一覧表

				確 認 日				2021年3月31日						
判 定 者				事業種別の判定その1				事業種別の判定その2						
				物 理	機 能	事 業 区 分	経 過 年 数							
設 備 名		甲府市浄化センター 汚泥処理		措 置 区 分	緊 急 度		措 置 区 分	緊 急 度	設 置 年 度	経 過 年 数	耐 用 年 数	年 数 判 定	結 果	原 因 要 調 査 否
番 号	中 分 類	対 象 施 設 名 （ 機 器 名 ）		使 用 状 況										
1	汚泥輸送・前処理設備	No.1 重力濃縮生汚泥移送ポンプ		使用						2006	14			
2	汚泥輸送・前処理設備	No.2 重力濃縮生汚泥移送ポンプ		使用						2006	14			
3	汚泥輸送・前処理設備	No.1 破碎ポンプ		使用						1980	40			
4	汚泥輸送・前処理設備	No.2 破碎ポンプ		使用						1980	40			
5	汚泥輸送・前処理設備	重力濃縮汚泥破碎機		使用						2006	14			
6	汚泥輸送・前処理設備	汚泥混合ピット攪拌機		使用						2007	13			
7	汚泥輸送・前処理設備	No.1 汚泥ピット攪拌機		使用						2006	14			
8	汚泥輸送・前処理設備	No.2 汚泥ピット攪拌機		使用						2006	14			
9	汚泥濃縮設備	No.1 濃縮タンク汚泥掻寄機		使用						2009	11			
10	汚泥濃縮設備	No.2 濃縮タンク汚泥掻寄機		使用						2008	12			
11	汚泥濃縮設備	No.1 濃縮槽引抜ポンプ		使用						2017	3			
12	汚泥濃縮設備	No.2 濃縮槽引抜ポンプ		使用						2017	3			
13	汚泥濃縮設備	No.1 余剰汚泥供給ポンプ		使用						2006	14			
14	汚泥濃縮設備	No.2 余剰汚泥供給ポンプ		使用						2006	14			
15	汚泥濃縮設備	No.3 余剰汚泥供給ポンプ		使用						2007	13			
16	汚泥濃縮設備	No.1 汚泥濃縮機		使用						2006	14			
17	汚泥濃縮設備	No.2 汚泥濃縮機		使用						2006	14			
18	汚泥消化タンク設備	No.1 ガス攪拌フロウ		設備停止						1993	27			
19	汚泥消化タンク設備	No.2 ガス攪拌フロウ		設備停止						1993	27			
20	汚泥消化タンク設備	No.1 種汚泥移送ポンプ		設備停止						1980	40			
21	汚泥消化タンク設備	No.2 種汚泥移送ポンプ		設備停止						1980	40			
22	汚泥消化タンク設備	空気圧縮機(消化)		設備停止						1980	40			
23	汚泥消化タンク設備	余剰ガス燃焼装置		設備停止						1980	40			
24	汚泥消化タンク設備	No.1 燃料移送ポンプ		設備停止						1980	40			
25	汚泥消化タンク設備	No.2 燃料移送ポンプ		設備停止						1980	40			

機械設備詳細一覧表

				確 認 日			2021年3月31日							
判 定 者				事業種別の判定その1			事業種別の判定その2							
				物 理	機 能	事 業 区 分	経 過 年 数							
設 備 名		甲府市浄化センター 汚泥処理		措 置 区 分	緊 急 度		措 置 区 分	緊 急 度	設 置 年 度	経 過 年 数	耐 用 年 数	年 数 判 定	結 果	原 因 調 査 否
番 号	中 分 類	対 象 施 設 名 （ 機 器 名 ）		使 用 状 況										
26	汚泥消化タンク設備	乾式ガスホルダ(脱硫塔)		設備停止						1980	40			
27	汚泥消化タンク設備	加温用ボイラー		設備停止						1979	41			
28	汚泥消化タンク設備	ボイラー昇圧機		設備停止						1980	40			
29	汚泥消化タンク設備	ボイラー給水ポンプ		設備停止						1980	40			
30	汚泥消化タンク設備	No.1 原水ポンプ		設備停止						1980	40			
31	汚泥消化タンク設備	No.2 原水ポンプ		設備停止						1980	40			
32	汚泥貯留設備	空気圧縮機(貯留槽)		使用						2016	4			
33	汚泥貯留設備	No.1 貯留槽攪拌用プロワ		使用						1983	37			
34	汚泥貯留設備	No.2 貯留槽攪拌用プロワ		使用						1983	37			
35	調質設備	No.1 定量フィーダ		使用						1979	41			
36	調質設備	No.2 定量フィーダ		使用						1979	41			
37	調質設備	No.3 定量フィーダ		使用						1998	22			
38	調質設備	No.4 定量フィーダ		使用						1998	22			
39	調質設備	No.1 濃縮機用薬液供給ポンプ		使用						2006	14			
40	調質設備	No.2 濃縮機用薬液供給ポンプ		使用						2006	14			
41	調質設備	No.3 濃縮機用薬液供給ポンプ		使用						2007	13			
42	調質設備	No.1 脱水機用薬液供給ポンプ		使用						2013	7			
43	調質設備	No.2 脱水機用薬液供給ポンプ		使用						2013	7			
44	調質設備	No.5 脱水機用薬液供給ポンプ		休止中						1998	22			
45	調質設備	No.6 脱水機用薬液供給ポンプ		使用						2007	13			
46	調質設備	No.1 薬品溶解タンク攪拌機		使用						1979	41			
47	調質設備	No.2 薬品溶解タンク攪拌機		使用						1979	41			
48	調質設備	No.3 薬品溶解タンク攪拌機		使用						1998	22			
49	調質設備	No.4 薬品溶解タンク攪拌機		使用						1998	22			
50	調質設備	No.1 空気源装置		使用						2017	3			

機械設備詳細一覧表

				確 認 日					2021年3月31日					
判 定 者				事業種別の判定その1					事業種別の判定その2					
				物 理	機 能	事 業 区 分	経 過 年 数							
設 備 名		甲府市浄化センター 汚泥処理		措 置 区 分	緊 急 度		措 置 区 分	緊 急 度	設 置 年 度	経 過 年 数	耐 用 年 数	年 数 判 定	結 果	原 因 調 査 否
番 号	中 分 類	対 象 施 設 名 （ 機 器 名 ）		使 用 状 況										
51	調質設備	No.2空気源装置		使用						2017	3			
52	調質設備	No.1脱水機用空気圧縮機		使用						2013	7			
53	調質設備	No.2脱水機用空気圧縮機		使用						2013	7			
54	調質設備	No.1コンプレッサー用エアードライヤー		使用						2019	1			
55	調質設備	No.2コンプレッサー用エアードライヤー		使用						2019	1			
56	汚泥脱水設備	No.1脱水機		使用						2013	7			
57	汚泥脱水設備	No.2脱水機		使用						2013	7			
58	汚泥脱水設備	No.5脱水機		故障停止						1997	23			
59	汚泥脱水設備	No.6脱水機		使用						2007	13			
60	汚泥脱水設備	No.1汚泥供給ポンプ		使用						2013	7			
61	汚泥脱水設備	No.2汚泥供給ポンプ		使用						2013	7			
62	汚泥脱水設備	No.5汚泥供給ポンプ		休止中						1998	22			
63	汚泥脱水設備	No.6汚泥供給ポンプ		使用						2007	13			
64	汚泥脱水設備	No.1ろ布洗浄水ポンプ		使用						2013	7			
65	汚泥脱水設備	No.2ろ布洗浄水ポンプ		使用						2013	7			
66	汚泥脱水設備	非常用ケーキ搬出機		使用						1980	40			
67	汚泥脱水設備	No.1ケーキ搬出機		使用						2013	7			
68	汚泥脱水設備	No.2ケーキ搬出機		使用						2013	7			
69	汚泥脱水設備	No.3ケーキ搬出機		使用						1980	40			
70	汚泥脱水設備	No.6-1ケーキ搬出機		使用						2007	13			
71	汚泥脱水設備	No.6-2ケーキ搬出機		使用						2007	13			
72	汚泥脱水設備	BP非常用ケーキ搬出機		使用						2013	7			
73	汚泥脱水設備	ケーキトリッパ		使用						1980	40			
74	汚泥脱水設備	脱水ケーキ圧送ポンプ		休止中						1998	22			
75	汚泥脱水設備	脱水ケーキ圧送ポンプ油圧ユニット		休止中						1998	22			

機械設備詳細一覧表

				確 認 日				2021年3月31日					
判 定 者				事業種別の判定その1				事業種別の判定その2					
設 備 名		甲府市浄化センター 汚泥処理		物 理	機 能	事 業		経 過 年 数					
番 号	中 分 類	対 象 施 設 名 (機 器 名)	使 用 状 況	措 置 区 分	緊 急 度 分	措 置 区 分	緊 急 度 分	設 置 年 度	経 過 年 数	耐 用 年 数	年 数 判 定	結 果	原 因 調 査 否
76	汚泥脱水設備	ケーキホッパ	使用					1992	28				
77	クレーン類物あげ設備	薬品コンテナホイス	休止中					1979	41				
78	配管類	No.1濃縮槽汚泥引抜用電動弁	使用					1980	40				
79	配管類	No.2濃縮槽汚泥引抜用電動弁	使用					2015	5				
80	配管類	No.1濃縮槽引抜ホンプ用吐出電動弁	使用					1980	40				
81	配管類	No.2濃縮槽引抜ホンプ用吐出電動弁	使用					1980	40				
82	配管類	汚泥貯留槽投入用電動弁	使用					1983	37				
83	配管類	汚泥貯留槽引抜用電動弁	使用					1983	37				
84	配管類	No.1消化タンク投入用電動弁	設備停止					1980	40				
85	配管類	No.2消化タンク投入用電動弁	設備停止					1980	40				
86	配管類	消化汚泥引抜用ピストン弁	設備停止					1980	40				
87	脱臭設備	No.1.2生物脱臭塔・排水槽	使用					2009	11				
88	脱臭設備	活性炭吸着塔(脱水)	使用					2009	11				
89	脱臭設備	脱臭ファン(脱水)	使用					2009	11				
90	脱臭設備	No.1脱臭排水ホンプ(脱水)	使用					2009	11				
91	脱臭設備	No.2脱臭排水ホンプ(脱水)	使用					2009	11				
92	脱臭設備	ラインホンプ	使用					2009	11				
93	脱臭設備	生物脱臭塔・排水槽	使用					2012	8				
94	脱臭設備	脱臭ファン(濃縮・貯留槽)	使用					2012	8				
95	脱臭設備	No.1排水ホンプ(脱水・地下)	使用					2012	8				
96	脱臭設備	No.2排水ホンプ(脱水・地下)	使用					2012	8				
97	脱臭設備	No.1散水ホンプ	使用					2012	8				
98	脱臭設備	No.2散水ホンプ	使用					2012	8				
99	ホンプ類	No.1床排水ホンプ(濃縮)	使用					2005	15				
100	ホンプ類	No.2床排水ホンプ(濃縮)	使用					1980	40				

機械設備詳細一覧表

				確 認 日					2021年3月31日					
判 定 者				事業種別の判定その1					事業種別の判定その2					
				物 理	機 能	事 業 区 分	経 過 年 数							
設 備 名		甲府市浄化センター 汚泥処理		措 置 区 分	緊 急 度		措 置 区 分	緊 急 度	設 置 年 度	経 過 年 数	耐 用 年 数	年 数 判 定	結 果	原 因 調 査 否
番 号	中 分 類	対 象 施 設 名 (機 器 名)		使 用 状 況										
101	ポンプ類	No.1床排水ポンプ(脱水)		使用						1993	27			
102	ポンプ類	No.2床排水ポンプ(脱水)		使用						2009	11			
103	ポンプ類	No.1床排水ポンプ(消化)		使用						1994	26			
104	ポンプ類	No.2床排水ポンプ(消化)		故障停止						1980	40			
105	給排水・衛生・ガス設備	No.1脱水機棟高架水槽揚水ポンプ		使用						2012	8			
106	給排水・衛生・ガス設備	No.2脱水機棟高架水槽揚水ポンプ		使用						2012	8			
107	給排水・衛生・ガス設備	脱水機棟上水揚水ポンプ		使用						2003	17			
108	空調・換気設備	No.1(南東),2(南西)中央監視室空調機		使用						2009	11			
109	空調・換気設備	No.3(北東),4(北西)中央監視室空調機		使用						2009	11			
110	空調・換気設備	作業員控室空調機		使用						2009	11			
111	空調・換気設備	全熱交換機(中央監視室用)		使用						2009	11			
112	空調・換気設備	ポンプ室排風機(濃縮)		使用						1987	33			
113	空調・換気設備	電気室排気ファン(濃縮)		使用						2017	3			
114	空調・換気設備	ポンプ室送風機(脱水)		使用						1978	42			
115	空調・換気設備	ポンプ室排風機(脱水)		使用						1978	42			
116	空調・換気設備	No.1コンヘア室給気ファン[PF-3]		使用						2006	14			
117	空調・換気設備	No.2コンヘア室給気ファン[PF-3]		使用						1978	42			
118	空調・換気設備	脱臭機室送風機		使用						1980	40			
119	空調・換気設備	脱臭機室排気ファン[PF-2]		使用						1978	42			
120	空調・換気設備	No.1ボイラー送風機		停止						1980	40			
121	空調・換気設備	ボイラー室排気ファン[PF-1]		停止						1978	42			
122	空調・換気設備	電気室送風機(脱水)		使用						1978	42			
123	空調・換気設備	No.1電気室排気ファン[PF-4]		使用						2019	1			
124	空調・換気設備	No.2電気室排気ファン[PF-4]		使用						2019	1			
125	空調・換気設備	No.3電気室排気ファン[PF-4]		使用						2019	1			

機械設備詳細一覧表

				確 認 日				2021年3月31日					
判 定 者				事業種別の判定その1				事業種別の判定その2					
設 備 名		甲府市浄化センター 汚泥処理		物 理	機 能	事 業		経 過 年 数					
番 号	中 分 類	対 象 施 設 名 (機 器 名)	使 用 状 況	措 置 区 分	緊 急 度 分	措 置 区 分	緊 急 度 分	設 置 年 度	経 過 年 数	耐 用 年 数	年 数 判 定	結 果	原 因 調 査 否
126	空調・換気設備	No.1屋上ファン[RF-1]	使用					1978	42				
127	空調・換気設備	No.2屋上ファン[RF-1]	使用					1978	42				
128	空調・換気設備	No.3屋上ファン[RF-1]	使用					1978	42				
129	空調・換気設備	No.4屋上ファン[RF-1]	使用					1978	42				
130	空調・換気設備	配管室換気扇	使用					1997	23				
131	空調・換気設備	脱水機室西No.1換気扇	使用					1997	23				
132	空調・換気設備	脱水機室西No.2換気扇	使用					1997	23				
133	空調・換気設備	脱水機室東No.1換気扇	使用					1997	23				
134	空調・換気設備	脱水機室東No.2換気扇	使用					1997	23				
135	空調・換気設備	脱水機室高所換気扇	使用					1997	23				
136	空調・換気設備	消化タンクホップ室排風機(消化)	設備停止					1980	40				
137	空調・換気設備	ガスブロ換気扇	設備停止					1978	42				
138	空調・換気設備	電気室排気ファン(消化)	設備停止					1978	42				
139	消防災害防止設備	消火栓ホップ(脱水)	使用					2013	7				
140	建具	シャッタ(脱水機棟搬入室)	使用										
141	建具	シャッタ(遠心脱水機棟北側)	使用										
142	建具	シャッタ(非常用ホッパー室)	使用										
143													
144													
145													
146													
147													
148													
149													
150													

機械設備詳細一覧表

				確 認 日				2021年3月31日						
判 定 者				事業種別の判定その1				事業種別の判定その2						
				物 理	機 能	事 業 区 分	経 過 年 数							
設 備 名		住吉ポンプ場 高段沈砂池設備		措 置 区 分	緊 急 度		措 置 区 分	緊 急 度	設 置 年 度	経 過 年 数	耐 用 年 数	年 数 判 定	結 果	原 因 要 調 査 否
番 号	中 分 類	対 象 施 設 名 （ 機 器 名 ）		使 用 状 況										
1	スクリーンかす設備	粗目スクリーン自動除塵機		使用						1991	29			
2	スクリーンかす設備	No.1細目スクリーン自動除塵機		使用						1991	29			
3	スクリーンかす設備	No.2細目スクリーン自動除塵機		使用						1991	29			
4	スクリーンかす設備	No.3細目スクリーン自動除塵機		使用						1991	29			
5	スクリーンかす設備	No.1スクリーンかす搬出機		使用						1991	29			
6	スクリーンかす設備	No.2スクリーンかす搬出機		使用						1991	29			
7	スクリーンかす設備	No.3スクリーンかす搬出機		使用						1991	29			
8	スクリーンかす設備	No.4スクリーンかす搬出機		使用						1991	29			
9	スクリーンかす設備	No.5スクリーンかす搬出機		使用						1991	29			
10	スクリーンかす設備	No.6スクリーンかす搬出機		使用						1991	29			
11	スクリーンかす設備	No.7スクリーンかす搬出機		使用						1991	29			
12	スクリーンかす設備	No.8スクリーンかす搬出機		使用						1991	29			
13	スクリーンかす設備	No.9スクリーンかす搬出機		使用						1991	29			
14	スクリーンかす設備	スクリーンかすスキップホイス		使用						1991	29			
15	クレーン類物あげ設備	スクリーンかす吊上機		使用						1991	29			
16	スクリーンかす設備	スクリーンかすホッパ		使用						1991	29			
17	スクリーンかす設備	スクリーンかす洗浄機		使用						1991	29			
18	スクリーンかす設備	スクリーンかす脱水機		使用						1991	29			
19	汚水沈砂設備	No.1 沈砂掻揚機		使用						1991	29			
20	汚水沈砂設備	No.2 沈砂掻揚機		使用						1991	29			
21	汚水沈砂設備	No.3 沈砂掻揚機		使用						1991	29			
22	汚水沈砂設備	沈砂洗浄機		使用						1991	29			
23	汚水沈砂設備	No.1 沈砂搬出機		使用						1991	29			
24	汚水沈砂設備	No.2 沈砂搬出機		使用						1991	29			
25	汚水沈砂設備	No.3 沈砂搬出機		使用						1991	29			

機械設備詳細一覧表

				確 認 日				2021年3月31日							
判 定 者				事業種別の判定その1					事業種別の判定その2						
				物 理 措 置 区 分	緊 急 度 分	機 能 措 置 区 分	緊 急 度 分	事 業 区 分	経 過 年 数						
設 備 名		住吉ポンプ場 高段沈砂池設備							設 置 年 度	経 過 年 数	耐 用 年 数	年 数 判 定	結 果	原 因 要 調 査 否	
番 号	中 分 類	対 象 施 設 名 （ 機 器 名 ）		使 用 状 況											
26	汚水沈砂設備	No.4沈砂搬出機		使用						1991	29				
27	汚水沈砂設備	No.5沈砂搬出機		使用						1991	29				
28	汚水沈砂設備	沈砂スキップホイス		使用						1991	29				
29	汚水沈砂設備	No.1 沈砂掻揚機巻上装置		使用						1991	29				
30	汚水沈砂設備	No.2沈砂掻揚機巻上装置		使用						1991	29				
31	汚水沈砂設備	No.3沈砂掻揚機巻上装置		使用						1991	29				
32	汚水沈砂設備	沈砂ホッパ		使用						1991	29				
33	汚水ポンプ設備	No.1 水中ミキサー		使用						2020	0				
34	汚水ポンプ設備	No.2水中ミキサー		停止											
35	ゲート設備	No.1 高段沈砂池流入ゲート		使用						1991	29				
36	ゲート設備	No.2高段沈砂池流入ゲート		使用						1991	29				
37	ゲート設備	No.3高段沈砂池流入ゲート		使用						1991	29				
38	ゲート設備	自然流下ゲート		使用						1991	29				
39	脱臭設備	活性炭吸着塔		使用						1991	29				
40	脱臭設備	脱臭ファン		使用						1991	29				
41															
42															
43															
44															
45															
46															
47															
48															
49															
50															

機械設備詳細一覧表

判 定 者				確 認 日				2021年3月31日					
				事業種別の判定その1				事業種別の判定その2					
				物 理 措 置 区 分	機 能 緊 急 区 分	事 業 区 分	経 過 年 数						
設 置 年 度	経 過 年 数	耐 用 年 数	年 数 判 定				結 果	原 因 要 調 査 否					
設 備 名		住吉中継ポンプ場 低段沈砂池設備		区 分	緊 急 区 分	事 業 区 分	1990	30					
番 号	中 分 類	対 象 施 設 名 (機 器 名)	使 用 状 況										
1	スクリーンかす設備	No.1粗目スクリーン自動除塵機	使用										
2	スクリーンかす設備	No.2粗目スクリーン自動除塵機	使用										
3	スクリーンかす設備	No.1細目スクリーン自動除塵機	使用										
4	スクリーンかす設備	No.2細目スクリーン自動除塵機	使用										
5	スクリーンかす設備	No.1スクリーンかす搬出機	使用										
6	スクリーンかす設備	No.2スクリーンかす搬出機	使用										
7	汚水ポンプ設備	水中ミキサー	使用										
8	ゲート設備	No.1低段沈砂池流入ゲート	使用										
9	ゲート設備	No.2低段沈砂池流入ゲート	使用										
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													

機械設備詳細一覧表

判 定 者				事業種別の判定その1				2021年3月31日							
								事業種別の判定その2							
								物 理	機 能	事	経 過 年 数				
設 備 名		住吉中継ポンプ場 高段ポンプ設備		措 置	緊 急	措 置	緊 急	事 業 区 分	設 置 年 度	経 過 年 数	耐 用 年 数	年 数 判 定	結 果	原 因 要 調 査 否	
番 号	中 分 類	対 象 施 設 名 (機 器 名)		使 用 状 況	区 分	度	区 分	度	分	度	数	数	定	果	否
1	汚水ポンプ設備	No.1 高段ポンプ		使用							1990	30			
2	汚水ポンプ設備	No.2 高段ポンプ		使用							1990	30			
3	汚水ポンプ設備	No.3 高段ポンプ		使用							1990	30			
4	汚水ポンプ設備	No.4 高段ポンプ		使用							1990	30			
5	汚水ポンプ設備	No.1 吐出電動弁		使用							1990	30			
6	汚水ポンプ設備	No.2 吐出電動弁		使用							1990	30			
7	汚水ポンプ設備	No.3 吐出電動弁		使用							1990	30			
8	汚水ポンプ設備	No.4 吐出電動弁		使用							1990	30			
9	配管類	晴天時吐出井切換弁		使用							1990	30			
10	配管類	雨天時吐出井切換弁		使用							1990	30			
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															

機械設備詳細一覧表

判 定 者				確 認 日				2021年3月31日							
								事業種別の判定その1				事業種別の判定その2			
				設 備 名				住吉中継ポンプ場 低段ポンプ設備				経 過 年 数			
番 号	中 分 類	対 象 施 設 名 (機 器 名)		使 用 状 況	措 置 区 分	物 理 緊 急 度	機 能 緊 急 度	事 業 区 分	設 置 年 度	経 過 年 数	耐 用 年 数	年 数 判 定			
1	汚水ポンプ設備	No.1低段ポンプ		使用						1990	30				
2	汚水ポンプ設備	No.2低段ポンプ		使用						1990	30				
3	汚水ポンプ設備	No.3低段ポンプ		使用						1990	30				
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															

機械設備詳細一覧表

				確 認 日				2021年3月31日						
判 定 者				事業種別の判定その1				事業種別の判定その2						
				物 理	機 能	事 業 区 分	経 過 年 数							
設 備 名		住吉中継ポンプ場 管理本館設備		措 置	緊 急		措 置	緊 急	設 置	経 過	耐 用	年 数	結 果	原 因 要 調 査
番 号	中 分 類	対 象 施 設 名 （ 機 器 名 ）		使 用 状 況	区 分	度	区 分	度	年 度	年 数	年 数	判 定	果 査	否
1	給排水・衛生・ガス設備	機械用上水送水ポンプ		使用					1990	30				
2	給排水・衛生・ガス設備	井戸ポンプ		使用					2008	12				
3	給排水・衛生・ガス設備	No.1井水給水ポンプ		使用					1990	30				
4	給排水・衛生・ガス設備	No.2井水給水ポンプ		使用					1990	30				
5	給排水・衛生・ガス設備	井水給水ユニット		使用					1990	30				
6	ポンプ類	No.1床排水ポンプ		使用					2017	3				
7	ポンプ類	No.2床排水ポンプ		使用					2017	3				
8	給排水・衛生・ガス設備	サントセパレータ排水ポンプ		使用					1990	30				
9	給排水・衛生・ガス設備	井水受水槽		使用					1990	30				
10	空調・換気設備	ポンプモータ室給気ファン		使用					1990	30				
11	空調・換気設備	ポンプモータ室排気ファン		使用					1990	30				
12	空調・換気設備	スクリーン室給気ファン		使用					1990	30				
13	空調・換気設備	スクリーン室排気ファン		使用					2020	0				
14	空調・換気設備	電気室給気ファン		使用					1990	30				
15	空調・換気設備	電気室排気ファン		使用					1990	30				
16	空調・換気設備	脱臭機室給気ファン		使用					1990	30				
17	空調・換気設備	脱臭機室排気ファン		使用					1990	30				
18	空調・換気設備	3Fファンルーム室給気ファン		使用					1990	30				
19	空調・換気設備	3Fファンルーム室排気ファン		使用					1990	30				
20	給排水・衛生・ガス設備	消火ポンプ		使用					1990	30				
21	給排水・衛生・ガス設備	消火水槽		使用					1990	30				
22	給排水・衛生・ガス設備	消火呼水槽		使用					1990	30				
23	給排水・衛生・ガス設備	サントセパレータ		使用					1990	30				
24														
25														

機械設備詳細一覧表

判 定 者								確 認 日				2021年3月31日					
								事業種別の判定その1				事業種別の判定その2					
								物 理	機 能	事 業 区 分		経 過 年 数					
設 備 名				住吉中継ポンプ場 雨水沈砂池設備	措 置 区 分	緊 急 度	措 置 区 分	緊 急 度	設 置 年 度			経 過 年 数	耐 用 年 数	年 数 判 定	結 果	原 因 要 調 査 否	
番 号	中 分 類			対 象 施 設 名 (機 器 名)	使 用 状 況												
1	スクリーンかす設備			No.1スクリーン自動除塵機	使用								1993	27			
2	スクリーンかす設備			No.2スクリーン自動除塵機	使用								1993	27			
3	スクリーンかす設備			スクリーンかす搬出機	使用								1993	27			
4	雨水沈砂設備			揚砂ポンプ	使用								1993	27			
5	クレーン類物あげ設備			揚砂装置用クレーン	使用								1993	27			
6	ゲート設備			No.1雨水沈砂池流入ゲート	使用								1993	27			
7	ゲート設備			No.2雨水沈砂池流入ゲート	使用								1993	27			
8	クレーン類物あげ設備			パッケージ搬出用ホイス	使用								1993	27			
9	ポンプ類			No.2掃除用水中ポンプ	使用								2020	0			
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	

機械設備詳細一覧表

				確 認 日					2021年3月31日					
判 定 者				事業種別の判定その1					事業種別の判定その2					
				物 理	機 能	事 業 区 分	経 過 年 数							
設 備 名		住吉中継ポンプ場 雨水ポンプ設備		措 置 区 分	緊 急 度		措 置 区 分	緊 急 度	設 置 年 度	経 過 年 数	耐 用 年 数	年 数 判 定	結 果	原 因 要 調 査 否
番 号	中 分 類	対 象 施 設 名 （ 機 器 名 ）		使 用 状 況										
1	雨水ポンプ設備	No.1雨水ポンプ		使用						1993	27			
2	雨水ポンプ設備	No.2雨水ポンプ		使用						1993	27			
3	雨水ポンプ設備	No.3雨水ポンプ		使用						1993	27			
4	雨水ポンプ設備	No.4雨水ポンプ		使用						1993	27			
5	雨水ポンプ設備	No.1電動バタフライ弁		使用						1993	27			
6	雨水ポンプ設備	No.2電動バタフライ弁		使用						1993	27			
7	雨水ポンプ設備	No.3電動バタフライ弁		使用						1993	27			
8	雨水ポンプ設備	No.4電動バタフライ弁		使用						1993	27			
9	雨水ポンプ設備	エンジン初期潤滑油ポンプ		使用						1993	27			
10	雨水ポンプ設備	No.1 燃料移送用ポンプ		使用						1993	27			
11	雨水ポンプ設備	No.2燃料移送用ポンプ		使用						1993	27			
12	雨水ポンプ設備	減速機初期潤滑油ポンプ		使用						1993	27			
13	雨水ポンプ設備	No.1 空気圧縮機		使用						1993	27			
14	雨水ポンプ設備	No.2空気圧縮機		使用						1993	27			
15	雨水ポンプ設備	空気槽		使用						1993	27			
16	雨水ポンプ設備	No.1 給水ポンプ		使用						1993	27			
17	雨水ポンプ設備	No.2 給水ポンプ		使用						1993	27			
18	給排水・衛生・ガス設備	受水槽		使用						1993	27			
19	給排水・衛生・ガス設備	エンジン冷却水槽		使用						1993	24			
20	雨水ポンプ設備	燃料小出槽(No.4雨水ポンプエンジン用)		使用						1993	27			
21	雨水ポンプ設備	屋外燃料タンク(No.4雨水ポンプエンジン用)		使用						1993	27			
22														
23														
24														
25														

機械設備詳細一覧表

				確 認 日				2021年3月31日						
判 定 者				事業種別の判定その1				事業種別の判定その2						
				物 理	機 能	事 業 区 分	経 過 年 数							
設 備 名		住吉中継ポンプ場 高速ろ過設備		措 置 区 分	緊 急 度		措 置 区 分	緊 急 度	設 置 年 度	経 過 年 数	耐 用 年 数	年 数 判 定	結 果	原 因 調 査 否
番 号	中 分 類	対 象 施 設 名 （ 機 器 名 ）		使 用 状 況										
1	急速ろ過設備	No.1 洗浄排水ポンプ		使用					2013	7				
2	急速ろ過設備	No.2 洗浄排水ポンプ		使用					2013	7				
3	急速ろ過設備	No.3 洗浄排水ポンプ		使用					2013	7				
4	急速ろ過設備	No.4 洗浄排水ポンプ		使用					2013	7				
5	急速ろ過設備	No.1 床排水ポンプ		使用					2013	7				
6	急速ろ過設備	No.2 床排水ポンプ		使用					2013	7				
7	急速ろ過設備	空洗パルス空気槽		使用					2013	7				
8	急速ろ過設備	No.1 計装・空洗用空気圧縮機		使用					2013	7				
9	急速ろ過設備	No.2 計装・空洗用空気圧縮機		使用					2013	7				
10	脱臭設備	ルーフファン 1		使用					2013	7				
11	脱臭設備	ルーフファン 2		使用					2013	7				
12	配管類	No.1 処理水槽井水投入弁		使用					2013	7				
13	配管類	No.2 処理水槽井水投入弁		使用					2013	7				
14	配管類	No.1 導水渠井水投入弁		使用					2013	7				
15	配管類	No.2 導水渠井水投入弁		使用					2013	7				
16	配管類	No.1 導水渠井水トレン弁		使用					2013	7				
17	配管類	No.2 導水渠井水トレン弁		使用					2013	7				
18	配管類	No.1-1ろ過池洗浄排水弁		使用					2013	7				
19	配管類	No.1-2ろ過池洗浄排水弁		使用					2013	7				
20	配管類	No.1-3ろ過池洗浄排水弁		使用					2013	7				
21	配管類	No.1-4ろ過池洗浄排水弁		使用					2013	7				
22	配管類	No.2-1ろ過池洗浄排水弁		使用					2013	7				
23	配管類	No.2-2ろ過池洗浄排水弁		使用					2013	7				
24	配管類	No.2-3ろ過池洗浄排水弁		使用					2013	7				
25	配管類	No.2-4ろ過池洗浄排水弁		使用					2013	7				

機械設備詳細一覧表

判 定 者				確 認 日				2021年3月31日						
				事業種別の判定その1				事業種別の判定その2						
				物 理 措 置 区 分	機 能 緊 急 区 分	事 業 区 分	経 過 年 数							
設 置 年 度	経 過 年 数	耐 用 年 数	年 数 判 定				結 果	原 因 要 調 査 否						
設 備 名		住吉中継ポンプ場 高速ろ過設備							2013	7				
番号	中 分 類	対 象 施 設 名 （ 機 器 名 ）		使 用 状 況										
26	配管類	No.1-1ろ過池パルス空洗弁		使用										
27	配管類	No.1-2ろ過池パルス空洗弁		使用										
28	配管類	No.1-3ろ過池パルス空洗弁		使用										
29	配管類	No.1-4ろ過池パルス空洗弁		使用										
30	配管類	No.2-1ろ過池パルス空洗弁		使用										
31	配管類	No.2-2ろ過池パルス空洗弁		使用										
32	配管類	No.2-3ろ過池パルス空洗弁		使用										
33	配管類	No.2-4ろ過池パルス空洗弁		使用										
34	脱臭設備	簡易脱臭設備		使用										
35	クレーン類物あげ設備	洗淨排水ポンプ吊上装置		使用										
36														
37														
38														
39														
40														
41														
42														
43														
44														
45														
46														
47														
48														
49														
50														

機械設備詳細一覧表

判 定 者				確 認 日				2021年3月31日						
				事業種別の判定その1					事業種別の判定その2					
				物 理 措 置 区 分	緊 急 度 分	機 能 措 置 区 分	緊 急 度 分	事 業 区 分	経 過 年 数					
設 置 年 度	経 過 年 数	耐 用 年 数	年 数 判 定						結 果	原 因 調 査 否				
設 備 名		住 吉 中 継 ホ ン プ 場 滅 菌 設 備												
番 号	中 分 類	対 象 施 設 名 (機 器 名)		使 用 状 況										
1	消毒設備	No.1次亜塩素酸ソーダ貯留タンク		使用						2011	9			
2	消毒設備	No.2次亜塩素酸ソーダ貯留タンク		使用						2012	8			
3	消毒設備	No.1次亜塩注入ポンプ		使用						1991	29			
4	消毒設備	No.2次亜塩注入ポンプ		使用						1991	29			
5	消毒設備	No.3次亜塩注入ポンプ		使用						1991	29			
6	ポンプ類	No.1混和池排水ポンプ(東側)		使用						1991	29			
7	ポンプ類	No.2混和池排水ポンプ(西側)		使用停止						1991	29			
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														

機械設備詳細一覧表

判 定 者				事業種別の判定その1				2021年3月31日								
								事業種別の判定その2								
				設 備 名			池添ポンプ場 沈砂池設備			措 置 区 分	緊 急 度	措 置 区 分	緊 急 度	事 業 区 分	経 過 年 数	
設 置 年 度	経 過 年 数	耐 用 年 数	年 数 判 定												結 果	原 因 調 査
番 号	中 分 類			対 象 施 設 名 （ 機 器 名 ）		使 用 状 況										
1	スクリーンかす設備			No.1細目スクリーン除塵機		使用							1993	27		
2	スクリーンかす設備			No.2細目スクリーン除塵機		使用							1993	27		
3	スクリーンかす設備			し渣搬出機		使用							1993	27		
4	ポンプ類			No.1 沈砂池排水ポンプ		故障停止							1993	27		
5	ポンプ類			No.2 沈砂池排水ポンプ		故障停止							1993	27		
6	ゲート設備			No.1 沈砂池流入ゲート		使用							1993	27		
7	ゲート設備			No.2 沈砂池流入ゲート		使用							1993	27		
8	ゲート設備			No.1 ポンプ井流入ゲート		使用							1993	27		
9	ゲート設備			No.2 ポンプ井流入ゲート		使用							1993	27		
10	ポンプ類			マンホールポンプ		使用							2019	1		
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																

機械設備詳細一覧表

				確 認 日				2021年3月31日					
判 定 者				事業種別の判定その1				事業種別の判定その2					
設 備 名		池添ポンプ場 雨水ポンプ設備		物 理	機 能	事 業		経 過 年 数					
番 号	中 分 類	対 象 施 設 名 (機 器 名)	使 用 状 況	措 置 区 分	緊 急 度	措 置 区 分	緊 急 度	設 置 年 度	経 過 年 数	耐 用 年 数	年 数 判 定	結 果	原 因 調 査 否
1	雨水ポンプ設備	No.1排水ポンプ	使用					1993	27				
2	雨水ポンプ設備	No.2排水ポンプ	使用					1993	27				
3	雨水ポンプ設備	No.1排水ポンプ吐出弁	使用					1993	27				
4	雨水ポンプ設備	No.2排水ポンプ吐出弁	使用					1993	27				
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													

(3)電気設備詳細一覧表

電気設備詳細一覧表

				確 認 日					2021年3月31日					
判 定 者				事業種別の判定その1					事業種別の判定その2					
				物 理	機 能	事 業 区 分	経 過 年 数							
設 備 名		甲府市浄化センター 受変電設備		措 置 区 分	緊 急 度 分		措 置 区 分	緊 急 度 分	設 置 年 度	経 過 年 数	耐 用 年 数	年 判 定	結 果	原 因 要 調 査 否
番 号	小 分 類	対 象 施 設 名 （ 機 器 名 ）		使 用 状 況										
1	断路器盤	高圧引込盤[KH101]		使用						2012	8			
2	断路器盤	母線連絡DS盤[KH108]		使用						2012	8			
3	遮断器盤	高圧受電盤[KH102]		使用						2012	8			
4	遮断器盤	母線連絡VCB盤[KH107]		使用						2012	8			
5	遮断器盤	自家発電源母連盤[KH112A]		使用						2012	8			
6	遮断器盤	自家発引込盤[KH113B]		使用						2012	8			
7	遮断器盤	No.1ポンプ棟電気室き電盤 [KH113A]		使用						2012	8			
8	遮断器盤	No.2ポンプ棟電気室き電盤 [KH104A]		使用						2012	8			
9	遮断器盤	No.17フロ棟電気室き電盤 [KH111B]		使用						2012	8			
10	遮断器盤	No.27フロ棟電気室き電盤 [KH104B]		停止						2012	8			
11	遮断器盤	No.1池動力電気室き電盤 [KH109A]		使用						2012	8			
12	遮断器盤	No.2池動力電気室き電盤 [KH103A]		使用						2012	8			
13	遮断器盤	No.1処理水ポンプ棟電気室き電 盤[KH112B]		使用						2012	8			
14	遮断器盤	No.2処理水ポンプ棟電気室き電 盤[KH106B]		使用						2012	8			
15	遮断器盤	No.1脱水機棟電気室き電盤 [KH109B]		使用						2012	8			
16	遮断器盤	No.2脱水機棟電気室き電盤 [KH103B]		使用						2012	8			
17	遮断器盤	高圧コンデンサき電盤[KH106A]		使用						2012	8			
18	遮断器盤	No.1動力変圧器1次盤[KH110A]		使用						2012	8			
19	遮断器盤	No.2動力変圧器1次盤[KH105A]		使用						2012	8			
20	遮断器盤	No.1照明変圧器1次盤[KH110B]		使用						2012	8			
21	遮断器盤	No.2照明変圧器1次盤[KH105B]		使用						2012	8			
22	遮断器盤	予備[KH111A]		停止						2012	8			
23	遮断器盤	No.2池動力用遮断器盤[RH21]		停止						2001	19			
24	遮断器盤	母線連絡遮断器盤[RH22]		停止						1979	41			
25	遮断器盤	No.2脱水動力用遮断器盤 [RH23]		停止						2007	13			

電気設備詳細一覧表

				確 認 日				2021年3月31日						
判 定 者				事業種別の判定その1					事業種別の判定その2					
				物 理	機 能	事 業 区 分	経 過 年 数							
設 備 名		甲府市浄化センター 受変電設備		措 置 区 分	緊 急 度		措 置 区 分	緊 急 度	設 置 年 度	経 過 年 数	耐 用 年 数	年 数 判 定	結 果	原 因 の 要 調 査
番 号	小 分 類	対 象 施 設 名 （ 機 器 名 ）		使 用 状 況										
26	遮断器盤	No.2汚水ポンプ用遮断器盤 [RH24]		停止						1992	28			
27	ー	No.3接続盤[RH63]		停止						1992	28			
28	変圧器盤	No.1管理本館動力変圧器盤 [KL101]		使用						2012	8			
29	変圧器盤	No.2管理本館動力変圧器盤 [KL201]		使用						2012	8			
30	変圧器盤	No.1管理本館照明変圧器盤 [KL103]		使用						2012	8			
31	変圧器盤	No.2管理本館照明変圧器盤 [KL203]		使用						2012	8			
32	コンデンサ盤	No.1コンデンサ盤[KSC101]		使用						2012	8			
33	コンデンサ盤	No.2コンデンサ盤[KSC102]		使用						2012	8			
34	コンデンサ盤	No.3コンデンサ盤[KSC103]		使用						2012	8			
35	低圧主幹盤	No.1管理本館動力分岐盤 [KL102]		使用						2012	8			
36	低圧主幹盤	No.2管理本館動力分岐盤 [KL202]		使用						2012	8			
37	低圧主幹盤	No.1管理本館照明主幹盤 [KL104]		使用						2012	8			
38	低圧主幹盤	No.2管理本館照明主幹盤 [KL204]		使用						2012	8			
39	柱上開閉器	PAS		使用						2003	17			
40	遮断器盤	母線連絡盤[KG103]		使用						2014	6			
41	遮断器盤	NAS系統連系制御盤[NAS-HP]		使用						2005	15			
42	変圧器盤	NAS変圧器盤[NAS-HT]		使用						2005	15			
43	保護継電器盤	NAS保護継電器盤[NAS-KT]		使用						2005	15			
44	断路器盤	No.1汚水ポンプ用断路器盤[AH1]		使用						2013	7			
45	断路器盤	母線連絡用断路器盤[AH4]		停止						1992	28			
46	断路器盤	2号汚水ポンプ用断路器盤[AH4]		使用						1992	28			
47	断路器盤	パワー断路器盤[CH1]		使用						2014	6			
48	断路器盤・遮断器盤	No.1池動力高圧引込盤[FH101]		使用						2012	8			
49	断路器盤	No.2引込盤[FH11]		使用						2001	19			
50	遮断器盤	No.2池動力高圧引込盤[FH201]		使用						2012	8			

電気設備詳細一覧表

				確 認 日				2021年3月31日						
判 定 者				事業種別の判定その1				事業種別の判定その2						
				物 理	機 能	事 業 区 分	経 過 年 数							
設 備 名		甲府市浄化センター 受変電設備		措 置 区 分	緊 急 度		措 置 区 分	緊 急 度	設 置 年 度	経 過 年 数	耐 用 年 数	年 数 判 定	結 果	原 因 調 査 否
番 号	小 分 類	対 象 施 設 名 （ 機 器 名 ）		使 用 状 況										
51	遮断器盤	池動力母線連絡盤[FH202A]		使用						2012	8			
52	断路器盤・遮断器盤	池動力母連DS盤・No.1池動力動力変圧器1次盤[FH102]		使用						2012	8			
53	遮断器盤	No.2池動力動力変圧器1次盤[FH202B]		使用						2012	8			
54	遮断器盤	No.2池動力主幹盤[FH9]		使用						2001	19			
55	変圧器盤	No.1池動力動力変圧器盤[FL101]		使用						2012	8			
56	変圧器盤	No.2池動力変圧器500kVA盤[FH10]		使用						2001	19			
57	変圧器盤	池動力電気室(2)低圧電源盤[FL111]		使用						2001	19			
58	低圧主幹盤	No.1池動力動力分岐盤(1)[FL102]		使用						2012	8			
59	低圧主幹盤	No.1池動力動力分岐盤(2)[FL103]		使用						2012	8			
60	低圧主幹盤	No.2池動力分岐盤[FH8]		使用						2001	19			
61	断路器盤	処理水ポンプ棟母線連絡DS盤[SH103]		使用						2012	8			
62	断路器盤・遮断器盤	No.1処理水ポンプ棟高圧引込盤[SH101]		使用						2012	8			
63	断路器盤・遮断器盤	No.2処理水ポンプ棟高圧引込盤[SH201]		使用						2012	8			
64	遮断器盤	処理水ポンプ棟母線連絡VCB盤[SH202A]		使用						2012	8			
65	遮断器盤	汚泥焼却き電盤[SH202B]		使用						2012	8			
66	遮断器盤	No.2処理水ポンプ棟動力変圧器1次盤[SH102A]		使用						2012	8			
67	遮断器盤	NAS引込受電盤[KH11]		使用						2005	15			
68	遮断器盤	No.1処理水ポンプ棟動力変圧器1次盤[SH102B]		使用						2012	8			
69	遮断器盤	No.2動力用主幹盤[KH9]		停止						1992	28			
70	変圧器盤	No.1処理水ポンプ棟動力変圧器盤[SL101]		使用						2012	8			
71	低圧主幹盤	No.1処理水ポンプ棟動力分岐盤(1)[SL102]		使用						2012	8			
72	低圧主幹盤	No.1処理水ポンプ棟動力分岐盤(2)[SL103]		使用						2012	8			
73	低圧主幹盤	No.2動力用分岐盤[KH8]		使用						1979	41			
74	断路器盤・遮断器盤	No.1脱水機棟高圧引込盤[PH101]		使用						2012	8			
75	断路器盤	No.2脱水機断路器盤[PH14]		使用						1997	23			

電気設備詳細一覧表

				確 認 日				2021年3月31日						
判 定 者				事業種別の判定その1					事業種別の判定その2					
				物 理	機 能	事 業 区 分	経 過 年 数							
設 備 名		甲府市浄化センター 受変電設備		措 置	緊 急		措 置	緊 急	設 置	経 過	耐 用	年 数	結 果	原 因
番 号	小 分 類	対 象 施 設 名 （ 機 器 名 ）		使 用 状 況	区 分	度	区 分	度	年 度	年 数	年 数	判 定	果 査	要 調 否
76	断路器盤	脱水機棟母連連絡DS盤 [PH103]		使用					2012	8				
77	遮断器盤	No.1脱水機棟動力変圧器1次盤 [PH102A]		使用					2012	8				
78	遮断器盤	No.2脱水動力用遮断器盤 [PH12]		使用					1997	23				
79	遮断器盤	高圧母線連絡盤[PH13]		使用					1997	23				
80	遮断器盤	No.2動力用主幹盤[PH10]		使用					1979	41				
81	遮断器盤	脱水機棟照明変圧器1次盤 [PH102B]		使用					2012	8				
82	変圧器盤	No.1脱水機棟動力変圧器盤 [PL101]		使用					2012	8				
83	変圧器盤	脱水機棟照明変圧器盤[PL103]		使用					2012	8				
84	変圧器盤	No.2動力用変圧器盤[PH11]		使用					1997	23				
85	計器用変圧器盤	No.2PT盤[PH15]		使用					1997	23				
86	低圧主幹盤	No.1脱水機棟動力分岐盤 [PL102]		使用					2012	8				
87	低圧主幹盤	No.2動力用分岐盤[PH9]		使用					1997	23				
88	低圧主幹盤	脱水機棟照明分岐盤[PL104]		使用					2012	8				
89	変圧器盤	No.2処理水ポンプ棟動力変圧器 盤[SL201]		使用					2015	1				
90														
91														
92														
93														
94														
95														
96														
97														
98														
99														
100														

電気設備詳細一覧表

				確 認 日					2021年3月31日						
判 定 者				事業種別の判定その1					事業種別の判定その2						
				物 理 措 置 区 分	緊 急 度	機 能 措 置 区 分	緊 急 度	事 業 区 分	経 過 年 数						
設 備 名		甲府市浄化センター 自家発電設備							設 置 年 度	経 過 年 数	耐 用 年 数	年 判 定	結 果	原 因 要 調 査 否	
番号	小 分 類	対 象 施 設 名 （ 機 器 名 ）		使用 状 況											
1	発電機・原動機	自家発電機		使用						1980	40				
2	発電機盤	発電機盤[KG102]		使用						2014	6				
3	自動始動盤	自動始動盤[KG101]		使用						2014	6				
4	吸気ファン	No.1 自家発用給風機		使用						1980	40				
5	吸気ファン	No.2 自家発用給風機		使用						1980	40				
6	吸気ファン	No.3 自家発用給風機		使用						1980	40				
7	排気ファン	No.1 自家発用排風機		使用						1980	40				
8	排気ファン	No.2 自家発用排風機		使用						1980	40				
9	排気ファン	No.3 自家発用排風機		停止						1980	40				
10	空気圧縮機	No.1 空気圧縮機		撤去						1980	40				
11	空気圧縮機	No.2 空気圧縮機		使用						1980	40				
12	燃料ポンプ	No.1 燃料移送ポンプ		使用						1980	40				
13	燃料ポンプ	No.2 燃料移送ポンプ		使用						1980	40				
14	燃料ポンプ	返油ポンプ		休止						1980	40				
15	－	潤滑油プライミングポンプ		使用						1980	40				
16	－	温水循環ポンプ		使用						1980	40				
17	－	清水冷却器		使用						1980	40				
18	－	潤滑油冷却器		使用						1980	40				
19	－	冷却水ヒータ		使用						1980	40				
20	－	潤滑油ヒータ		使用						1980	40				
21	－	NAS交直変換装置[NAS-INV]		使用						2005	15				
22	－	NAS電池[NAS]		使用						2005	15				
23	シーケンスコントローラ	NAS-SQC		使用						2005	15				
24	空気圧縮機	No.1 空気圧縮機		使用						2020	0				
25															

電気設備詳細一覧表

判 定 者				確 認 日				2021年3月31日						
				事業種別の判定その1					事業種別の判定その2					
				物 理 措 置 区 分	機 能 緊 急 区 分	事 業 区 分	経 過 年 数							
設 置 年 度	経 過 年 数	耐 用 年 数	年 数 判 定				結 果	原 因 要 調 査 否						
設 備 名	甲府市浄化センター 制御電源・計装用電源設備													
番 号	小 分 類	対 象 施 設 名 (機 器 名)	使 用 状 況											
1	蓄電池盤・鉛蓄電池(長寿命型)	蓄電池(管理本館)	使用						2007	13				
2	充電器盤	整流器(管理本館)	使用						2007	13				
3	インバータ盤	インバータ(管理本館)	使用						2007	13				
4	蓄電池盤・鉛蓄電池(長寿命型)	蓄電池(脱水機棟)	使用						2007	13				
5	充電器盤	整流器(脱水機棟)	使用						2007	13				
6	蓄電池盤・鉛蓄電池(長寿命型)	蓄電池盤1・2	使用						2009	11				
7	インバータ盤	UPS盤1	使用						2009	11				
8	インバータ盤	UPS盤2	使用						2009	11				
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														

電気設備詳細一覧表

				確 認 日				2021年3月31日						
判 定 者				事業種別の判定その1					事業種別の判定その2					
				物 理	機 能	事 業 区 分	経 過 年 数							
設 備 名		甲府市浄化センター 負荷設備		措 置 区 分	緊 急 度		措 置 区 分	緊 急 度	設 置 年 度	経 過 年 数	耐 用 年 数	年 数 判 定	結 果	原 因 調 査 否
番 号	小 分 類	対 象 施 設 名 （ 機 器 名 ）		使 用 状 況										
1	高圧コンベネーションスタータ	1号汚水ポンプ電動機[AH2]		使用						2013	7			
2	高圧コンベネーションスタータ	2号汚水ポンプ電動機[AH3]		使用						2013	7			
3	高圧コンベネーションスタータ	3号汚水ポンプ電動機[AH5]		使用						1992	28			
4	高圧コンベネーションスタータ	4号汚水ポンプ[AH6]		使用						2004	16			
5	高圧コンベネーションスタータ	1号ブロー電動機[CH2]		使用						2014	6			
6	高圧コンベネーションスタータ	2号ブロー電動機[CH3]		使用						2014	6			
7	高圧コンベネーションスタータ	3号ブロー電動機[CH4]		使用						2014	6			
8	コントロールセンタ	スクリーン室設備[CC-AIN-1～3]		使用						2015	5			
9	コントロールセンタ	汚水ポンプ設備[CC-A2-1～5]		使用						1979	41			
10	コントロールセンタ	曝気ブロー設備(No.1,2)[CC-C1-1～8]		使用						1979	41			
11	コントロールセンタ	曝気ブロー設備(No.3)[CC-C1-1]		使用						1982	38			
12	コントロールセンタ	曝気沈砂池設備[CC-BN1]		使用						2008	12			
13	コントロールセンタ	第2曝気沈砂池設備[CC-B2]		使用						2000	20			
14	コントロールセンタ	最初沈殿池第1系列[CC-D1-1～9]		使用						1979	41			
15	コントロールセンタ	最初沈殿池第2系列[CC-D2-1～5]		使用						1982	38			
16	コントロールセンタ	最初沈殿池第3系列[CC-D3-1,2]		使用						1990	30			
17	コントロールセンタ	最終沈殿池第1系列Ⅰ[CC-F1-1～6]		使用						1979	41			
18	コントロールセンタ	最終沈殿池第1系列Ⅱ(余剰)[CC-F2-1～5]		使用						1979	41			
19	コントロールセンタ	最終沈殿池設備第2系列[CC-F3-1～7]		使用						1982	38			
20	コントロールセンタ	最終沈殿池設備第3系列[CC-F4-1～3]		使用						1990	30			
21	コントロールセンタ	水処理第4系[CC-W4]		使用						2001	19			
22	コントロールセンタ	水処理第4系列2[CC-W4-2-1～2]		使用						2010	10			
23	コントロールセンタ	砂ろ過給水設備Ⅰ(No.1,2砂ろ過塔関連)[CC-K1-1～4]		使用						1979	41			
24	コントロールセンタ	砂ろ過給水設備Ⅱ(洗浄関係)[CC-K2-1～6]		使用						1979	41			
25	コントロールセンタ	砂ろ過給水設備Ⅲ(脱水関係)[CC-K3-1～4]		使用						1979	41			

電気設備詳細一覧表

				確 認 日					2021年3月31日					
判 定 者				事業種別の判定その1					事業種別の判定その2					
				物 理	機 能	事 業 区 分	経 過 年 数							
設 備 名		甲府市浄化センター 負荷設備		措 置 区 分	緊 急 度		措 置 区 分	緊 急 度	設 置 年 度	経 過 年 数	耐 用 年 数	年 数 判 定	結 果	原 因 要 調 査 否
番 号	小 分 類	対 象 施 設 名 (機 器 名)		使 用 状 況										
26	コントロールセンタ	砂ろ過給水設備Ⅳ(消泡水ポンプ)[CC-K4-1～4]		使用						1979	41			
27	コントロールセンタ	砂ろ過給水設備Ⅳ(4系列関連)[CC-K4-1]		使用						2001	19			
28	コントロールセンタ	砂ろ過給水設備Ⅴ(No.3砂ろ過塔関連)[CC-K5-3,4]		使用						1992	28			
29	コントロールセンタ	放流ポンプ設備(No.1)[CC-J1-1～4]		使用						1981	39			
30	コントロールセンタ	放流ポンプ設備(No.2)[CC-J2-1,2]		使用						1982	38			
31	コントロールセンタ	放流ポンプ設備3(No.3)[CC-J3-1,2]		使用						1992	28			
32	コントロールセンタ	脱水機設備(破砕ポンプ)[CC-P1-1～8]		使用						1979	41			
33	コントロールセンタ	脱水機設備(No.3,4脱水機)[CC-P1-10]		使用						1982	38			
34	コントロールセンタ	No.1,2脱水機用[CC-P21-1,2]		使用						2013	7			
35	コントロールセンタ	脱臭設備[CC-P3-1～4]		停止						1979	41			
36	コントロールセンタ	脱水設備(No.5脱水機)[CC-PN1-1～5]		使用						1997	23			
37	コントロールセンタ	脱水設備(No.6脱水機)[CC-PN2]		使用						2007	13			
38	コントロールセンタ	機械濃縮設備[CC-MN1-1,2]		使用						2006	14			
39	コントロールセンタ	濃縮・貯留槽(濃縮)[CC-M1-AF～CF]		使用						2010	10			
40	コントロールセンタ	濃縮・貯留槽(貯留槽)[CC-M1-AR～CR]		使用						2010	10			
41	コントロールセンタ	消化タンク設備[CC-N1-1～5]		使用						1980	40			
42	動力制御盤	P-B1(本館空調機他)		使用						1977	43			
43	動力制御盤	P-B2(加圧給水ユニット他)		使用						1977	43			
44	動力制御盤	P-B3(発電機給・排風機他)		使用						1977	43			
45	動力制御盤	消火ポンプ		使用						1977	43			
46	動力制御盤	P-1A(中央空調機他)		使用						2010	10			
47	動力制御盤	排煙ファン		使用						1977	43			
48	動力制御盤	P-2(電気室圧力扇他)		使用						1977	43			
49	動力制御盤	P-3A(大会議室空調機)		使用						2010	10			
50	動力制御盤	P-3B(和室空調機)		使用						2010	10			

電気設備詳細一覧表

				確 認 日				2021年3月31日					
判 定 者				事業種別の判定その1				事業種別の判定その2					
				物 理	機 能	事 業		経 過 年 数					
設 備 名		甲府市浄化センター 負荷設備		措 置	緊 急	措 置	緊 急	設 置	経 過	耐 用	年 数	結 果	原 因
番 号	小 分 類	対 象 施 設 名 (機 器 名)	使 用 状 況	区 分	度	区 分	度	年 度	年 数	年 数	判 定	調 査	要 否
51	動力制御盤	P-3C(水質排風機他)	使用					1977	43				
52	動力制御盤	P-3C-1(水質外調機他)	使用					2010	10				
53	動力制御盤	動力盤(給排気ファン)[BKP-2]	使用					2000	20				
54	動力制御盤	No.7初沈汚泥掻寄機[LCB-W411]	使用					2001	19				
55	動力制御盤	No.7終沈汚泥掻寄機(上流メインコ レクタ/クロスコレクタ)[LCB-W439]	使用					2001	19				
56	動力制御盤	No.7終沈汚泥掻寄機(下流メインコ レクタ)[LCB-W433]	使用					2001	19				
57	動力制御盤	動力盤(管廊給排気ファン)[WP- 2-1]	使用					2001	19				
58	動力制御盤	P-1 (電気室送風機他)	使用					1979	41				
59	動力制御盤	最終放流ゲート	使用					1979	41				
60	動力制御盤	上水給水設備	使用					1979	41				
61	動力制御盤	No.1汚泥脱水機制御	使用					2013	7				
62	動力制御盤	No.2汚泥脱水機制御	使用					2013	7				
63	動力制御盤	No.5脱水機制御	停止					1997	23				
64	動力制御盤	No.6脱水機制御	使用					2007	13				
65	動力制御盤	脱水ケーキ圧送ポンプ動力制御	停止					1997	23				
66	動力制御盤	No.1汚泥濃縮機制御	使用					2006	14				
67	動力制御盤	No.2汚泥濃縮機制御	使用					2006	14				
68	動力制御盤	重力濃縮汚泥破碎機制御 [LCB-MN106]	使用					2006	14				
69	動力制御盤	生物脱臭設備	使用					2009	11				
70	動力制御盤	濃縮タンク脱臭設備制御	使用					2011	9				
71	動力制御盤	制御盤P-1 (排水ポンプ他)	使用					1978	42				
72	動力制御盤	制御盤P-3 (1階脱臭機室送風 機他)	使用					1978	42				
73	動力制御盤	制御盤P-4 (2階電気室送風機 他)	使用					1978	42				
74	回転数制御装置	自動速度制御[AY1]	使用					1979	41				
75	回転数制御装置	1系-1返送インバータ	使用					2017	3				

電気設備詳細一覧表

				確 認 日				2021年3月31日						
判 定 者				事業種別の判定その1				事業種別の判定その2						
				物 理	機 能	事 業 区 分	経 過 年 数							
設 備 名		甲府市浄化センター 負荷設備		措 置 区 分	緊 急 度		措 置 区 分	緊 急 度	設 置 年 度	経 過 年 数	耐 用 年 数	年 数 判 定	結 果	原 因 調 査 否
番 号	小 分 類	対 象 施 設 名 （ 機 器 名 ）		使 用 状 況										
76	回転数制御装置	1系-2返送インバータ		使用						2002	18			
77	回転数制御装置	No.7返送汚泥ポンプインバータ [VVVF7]		使用						1990	30			
78	回転数制御装置	No.8返送汚泥ポンプインバータ [VVVF8]		使用						1990	30			
79	回転数制御装置	4系返送汚泥ポンプ速度制御(No. 9,11)[VF-W4]		使用						2001	19			
80	回転数制御装置	4系返送汚泥ポンプ速度制御盤 2(No.10)[VF-W4-2]		使用						2010	10			
81	回転数制御装置	No.5給泥・薬注ポンプ[VF-5]		使用						1997	23			
82	回転数制御装置	No.6給泥・薬注ポンプ[VF-6]		使用						2007	13			
83	回転数制御装置	No.5脱水機インバータ		停止						1997	23			
84	回転数制御装置	No.1汚泥濃縮機汚泥・薬液供給 ポンプ[MN-VF1]		使用						2006	14			
85	回転数制御装置	No.2汚泥濃縮機汚泥・薬液供給 ポンプ[MN-VF2]		使用						2006	14			
86	回転数制御装置	No.3汚泥濃縮機汚泥・薬液供給 ポンプ[MN-VF3]		使用						2007	13			
87	回転数制御装置	No.1汚泥供給ポンプVVVF[V- P21]		使用						2013	7			
88	回転数制御装置	No.2汚泥供給ポンプVVVF[V- P22]		使用						2013	7			
89	回転数制御装置	No.1薬品供給ポンプVVVF[V- P23]		使用						2013	7			
90	回転数制御装置	No.2薬品供給ポンプVVVF[V- P24]		使用						2013	7			
91	回転数制御装置	No.1汚水ポンプ高圧インバータ盤		使用						2017	3			
92	回転数制御装置	No.2汚水ポンプ高圧インバータ盤		使用						2017	3			
93														
94														
95														
96														
97														
98														
99														
100														

電気設備詳細一覧表

				確 認 日				2021年3月31日						
判 定 者				事業種別の判定その1					事業種別の判定その2					
				物 理	機 能	事 業 区 分	経 過 年 数							
設 備 名		甲府市浄化センター 監視制御設備(水処理)		措 置 区 分	緊 急 度		措 置 区 分	緊 急 度	設 置 年 度	経 過 年 数	耐 用 年 数	年 数 判 定	結 果	原 因 要 調 査 否
番 号	小 分 類	対 象 施 設 名 (機 器 名)		使 用 状 況										
1	プロセスコントローラ	中央入出力装置[K-SQC-1]		使用						2001	19			
2	シーケンスコントローラ	第2曝気沈砂池設備シーケンサ[SQC-B2]		使用						2000	20			
3	シーケンスコントローラ	最初沈殿池設備第3系列シーケンサ[Ry-D3-1]		使用						1990	30			
4	シーケンスコントローラ	最終沈殿池設備第3系列シーケンサ[Ry-F4-1]		使用						2018	2			
5	シーケンスコントローラ	水処理第4系シーケンサ[SQC-W4]		使用						2001	19			
6	現場操作盤	細目スクリーン自動除塵機(No.3,4)		使用						2004	16			
7	現場操作盤	室内排風機[LCB-A18]		使用						1979	41			
8	現場操作盤	送風機[LCB-A110]		使用						1979	41			
9	現場操作盤	汚水ポンプ吐出弁(No.1,2)[LCB-A21]		使用						1979	41			
10	現場操作盤	床排水ポンプ[LCB-A22]		使用						1979	41			
11	現場操作盤	No.1送風機[LCB-A23]		使用						1979	41			
12	現場操作盤	No.3,4汚水ポンプ吐出弁[LCB-A24]		使用						1992	28			
13	現場操作盤	給気ファン[LCB-C101]		使用						1979	41			
14	現場操作盤	排気ファン[LCB-C102]		使用						1979	41			
15	現場操作盤	曝気ブロー設備[LCB-C103]		使用						1979	41			
16	現場操作盤	ブロー用吐出弁[LCB-C104]		使用						1979	41			
17	現場操作盤	床排水ポンプ[LCB-C105]		使用						1979	41			
18	現場操作盤	No.3ブロー用吐出弁		使用						1982	38			
19	現場操作盤	流入ゲート[LCB-B101]		使用						1979	41			
20	現場操作盤	圧力扇(No.1,2)[LCB-B109]		使用						1979	41			
21	現場操作盤	圧力扇(No.3,4)[LCB-B110]		使用						1979	41			
22	現場操作盤	床排水ポンプ[LCB-B112]		使用						1982	38			
23	現場操作盤	No.1/2高圧集砂・揚砂装置		使用						2008	12			
24	現場操作盤	No.3/4高圧集砂・揚砂装置		使用						2008	12			
25	現場操作盤	沈砂分離機		使用						2008	12			

電気設備詳細一覧表

				確 認 日					2021年3月31日					
判 定 者				事業種別の判定その1					事業種別の判定その2					
				物 理 措 置 区 分	機 能 措 置 区 分	事 業 区 分	経 過 年 数							
設 備 名		甲府市浄化センター 監視制御設備(水処理)					設 置 年 度	経 過 年 数	耐 用 年 数	年 数 判 定	結 果	原 因 調 査 否		
番号	小 分 類	対 象 施 設 名 (機 器 名)	使用 状 況											
26	現場操作盤	No.1/2加圧水ポンプ	使用						2008	12				
27	現場操作盤	脱臭/換気ファン	使用						2008	12				
28	現場操作盤	スラム分離機	使用						2008	12				
29	現場操作盤	沈砂ホッパ	使用						2008	12				
30	現場操作盤	沈砂池流入ゲート[LCB-B201]	使用						2000	20				
31	現場操作盤	分水可動堰[LCB-B202]	使用						2000	20				
32	現場操作盤	沈砂かき揚機[LCB-B203]	使用						2000	20				
33	現場操作盤	No.2沈砂搬出機[LCB-B204]	使用						2000	20				
34	現場操作盤	沈砂洗浄装置[LCB-B205]	使用						2000	20				
35	現場操作盤	No.2沈砂ホッパ[LCB-B206]	使用						2000	20				
36	現場操作盤	スラム移送ポンプ[LCB-B207]	使用						2000	20				
37	現場操作盤	No.2スラム分離機[LCB-B209]	使用						2000	20				
38	現場操作盤	No.2脱臭ファン[LCB-B210]	使用						2000	20				
39	現場操作盤	床排水ポンプ[LCB-B211]	使用						2000	20				
40	現場操作盤	スラム緊急遮断弁電磁箱	使用						2000	20				
41	現場操作盤	初沈バypassゲート[LCB-D11]	使用						1979	41				
42	現場操作盤	初沈汚泥掻寄機(1系)[LCB-D12N]	使用						2011	9				
43	現場操作盤	スラムスキマ(1系)[LCB-D13N]	使用						2011	9				
44	現場操作盤	生汚泥ポンプ[LCB-D14]	使用						1979	41				
45	現場操作盤	床排水ポンプ(初沈)[LCB-D15]	使用						1979	41				
46	現場操作盤	池排水ポンプ(初沈)[LCB-D16]	使用						1979	41				
47	現場操作盤	排気ファン(初沈)[LCB-D17]	使用						1979	41				
48	現場操作盤	エアタンバypassゲート[LCB-D18]	使用						1979	41				
49	現場操作盤	初沈汚泥掻寄機Ⅱ(2系)[LCB-D21]	使用						1982	38				
50	現場操作盤	初沈汚泥掻寄機(3系)[LCB-D22]	使用						1990	30				

電気設備詳細一覧表

				確 認 日					2021年3月31日					
判 定 者				事業種別の判定その1					事業種別の判定その2					
				物 理 措 置 区 分	機 能 措 置 区 分	事 業 区 分	経 過 年 数							
設 備 名		甲府市浄化センター 監視制御設備(水処理)					設 置 年 度	経 過 年 数	耐 用 年 数	年 判 定	結 果	原 因 要 調 査		
番 号	小 分 類	対 象 施 設 名 (機 器 名)	使 用 状 況											
51	現場操作盤	スカムスキマⅡ(2系)[LCB-D23]	使用						1982	38				
52	現場操作盤	スカムスキマ(3系)[LCB-D24]	使用						1990	30				
53	現場操作盤	吸込電動弁Ⅰ(No.3,4)[LCB-D25]	使用						1982	38				
54	現場操作盤	吸込電動弁(No.5,6)[LCB-D26]	使用						1990	30				
55	現場操作盤	汚泥かき寄機(1系終沈上流)[LCB-F101]	使用						1979	41				
56	現場操作盤	汚泥かき寄機(1系終沈下流・クロス)[LCB-F102]	使用						1979	41				
57	現場操作盤	返送汚泥ポンプ(1系)[LCB-F103]	使用						1979	41				
58	現場操作盤	余剰汚泥ポンプ[LCB-F201]	使用						1979	41				
59	現場操作盤	管廊排気ファン(終沈)[LCB-F202]	使用						1979	41				
60	現場操作盤	池排水ポンプ(終沈)[LCB-F203]	使用						1979	41				
61	現場操作盤	床排水ポンプ(終沈)[LCB-F204]	使用						1979	41				
62	現場操作盤	汚泥掻寄機Ⅲ(2系終沈上流)[LCB-F301]	使用						1982	38				
63	現場操作盤	汚泥掻寄機Ⅳ(2系終沈下流・クロス)[LCB-F302]	使用						1982	38				
64	現場操作盤	終沈汚泥掻寄機Ⅴ(3系終沈上流)[LCB-F303]	使用						1990	30				
65	現場操作盤	終沈汚泥掻寄機Ⅵ(3系終沈下流・クロス)[LCB-F304]	使用						1990	30				
66	現場操作盤	返送汚泥ポンプⅡ(2系)[LCB-F305]	使用						1982	38				
67	現場操作盤	返送汚泥ポンプⅢ(3系)[LCB-F306]	使用						1990	30				
68	現場操作盤	余剰汚泥吸込電動弁Ⅰ(No.3,4)[LCB-F307]	使用						1982	38				
69	現場操作盤	余剰汚泥吸込電動弁(No.5,6)[LCB-F308]	使用						1990	30				
70	現場操作盤	エアタン保守用電源[LP-C1]	使用						1982	38				
71	現場操作盤	初沈保守用電源[LP-D1]	使用						1982	38				
72	現場操作盤	終沈保守用電源[LP-F1]	使用						1982	38				
73	現場操作盤	初沈スカム掻寄機[LCB-W402]	使用						2001	19				
74	現場操作盤	生汚泥ポンプ引抜弁[LCB-W403]	使用						2001	19				
75	現場操作盤	生汚泥ポンプ[LCB-W404]	使用						2001	19				

電気設備詳細一覧表

				確 認 日					2021年3月31日					
判 定 者				事業種別の判定その1					事業種別の判定その2					
				物 理	機 能	事 業 区 分	経 過 年 数							
設 備 名		甲府市浄化センター 監視制御設備(水処理)		措 置 区 分	緊 急 度		措 置 区 分	緊 急 度	設 置 年 度	経 過 年 数	耐 用 年 数	年 判 定	結 果	原 因 要 調 査 否
番 号	小 分 類	対 象 施 設 名 (機 器 名)		使 用 状 況										
76	現場操作盤	No.2初沈池排水ポンプ[LCB-W405]		使用								2001	19	
77	現場操作盤	初沈床排水ポンプ[LCB-W406]		使用								2001	19	
78	現場操作盤	No.2エアタンハイバースケート[LCB-W407]		使用								2001	19	
79	現場操作盤	No.8初沈汚泥掻寄機(メイン・クロス)・スカムスキマー[LCB-W408]		使用								2010	10	
80	現場操作盤	エアタン床排水ポンプ[LCB-W410]		使用								2001	19	
81	現場操作盤	返送汚泥ポンプVI[LCB-W414]		使用								2001	19	
82	現場操作盤	余剰汚泥引抜弁[LCB-W415]		使用								2001	19	
83	現場操作盤	余剰汚泥ポンプ[LCB-W416]		使用								2001	19	
84	現場操作盤	No.2終沈池排水ポンプ[LCB-W417]		使用								2001	19	
85	現場操作盤	終沈床排水ポンプ[LCB-W418]		使用								2001	19	
86	現場操作盤	終沈スカム掻寄機[LCB-W419]		使用								2001	19	
87	現場操作盤	No.2初沈ハイバースケート[LCB-W420]		使用								2001	19	
88	現場操作盤	No.8終沈汚泥掻寄機(上流メイン・クロス・下流メイン)[LCB-W421]		使用								2010	10	
89	現場操作盤	返送汚泥ポンプV[LCB-W422]		使用								2010	10	
90	現場操作盤	初沈屋外床排水ポンプ[LCB-W441]		使用								2001	19	
91	現場操作盤	エアタン屋外床排水ポンプ[LCB-W442]		使用								2001	19	
92	現場操作盤	終沈屋外床排水ポンプ[LCB-W443]		使用								2001	19	
93	現場操作盤	作業用電源(1)(屋内)[LCB-W450]		使用								2001	19	
94	現場操作盤	作業用電源(2)(屋内)[LCB-W451]		使用								2001	19	
95	現場操作盤	作業用電源(1)(屋外)[LCB-W452]		使用								2001	19	
96	現場操作盤	作業用電源(2)(屋外)[LCB-W453]		使用								2001	19	
97	現場操作盤	砂ろ過給水ポンプ(No.1,2)[LCB-K111]		使用								1979	41	
98	現場操作盤	表洗ポンプ[LCB-K211]		使用								1979	41	
99	現場操作盤	逆洗ポンプ[LCB-K212]		使用								1979	41	
100	現場操作盤	空洗ブロワ[LCB-K213]		使用								1979	41	

電気設備詳細一覧表

				確 認 日					2021年3月31日					
判 定 者				事業種別の判定その1					事業種別の判定その2					
				物 理 措 置 分 区	機 能 措 置 分 区	事 業 区 分	経 過 年 数							
設 備 名		甲府市浄化センター 監視制御設備(水処理)					設置 年 度	経過 年 数	耐用 年 数	年 数 判 定	結 果	原 因 の 要 調 査 否		
番号	小 分 類	対 象 施 設 名 (機 器 名)	使用 状 況											
101	現場操作盤	本館高架水槽揚水ポンプ〔LCB-K311〕	使用						1979	41				
102	現場操作盤	自家発冷却水ポンプ〔LCB-K312〕	使用						1979	41				
103	現場操作盤	脱水機棟高架水槽揚水ポンプ〔LCB-K313〕	使用						2012	8				
104	現場操作盤	滅菌機給水ポンプ〔LCB-K314〕	停止						1979	41				
105	現場操作盤	ろ布洗浄水ポンプ〔LCB-K315〕	使用						1979	41				
106	現場操作盤	消泡水ポンプ(No.1,2)〔LCB-K411〕	使用						1979	41				
107	現場操作盤	消泡水ポンプ(No.3)〔LCB-K412〕	使用						2001	19				
108	現場操作盤	床排水ポンプ(砂ろ過棟)〔LCB-K413〕	使用						1979	41				
109	現場操作盤	砂ろ過給水ポンプ2 (No.3,4)〔LCB-K511〕	使用						1992	28				
110	現場操作盤	次亜塩貯留槽警報〔LCB-K512〕	使用						1992	28				
111	現場操作盤	次亜塩注入ポンプ〔LCB-K513〕	使用						1992	28				
112	現場操作盤	放流ポンプⅠ (No.1,2)〔LCB-J111〕	使用						1980	40				
113	現場操作盤	真空ポンプ(No.1,2)〔LCB-J112〕	使用						1980	40				
114	現場操作盤	排気ファン〔LCB-J113〕	使用						1980	40				
115	現場操作盤	圧送ゲート〔LCB-J114〕	使用						1980	40				
116	現場操作盤	放流ポンプ2(No.3)〔LCB-J115〕	使用						1992	28				
117	現場操作盤	真空ポンプ2 (No.3)〔LCB-J116〕	使用						1992	28				
118	現場操作盤	No.1放流ゲート〔LCB-L101〕	使用						2016	4				
119	現場操作盤	No.2放流ゲート〔LCB-L102〕	使用						1979	41				
120	現場操作盤	放流ゲート遠方操作	使用						1980	40				
121	現場操作盤	保守用電源〔J-P1〕	使用						1992	28				
122	補助リレー盤	補助継電器1,2,3(汚水ポンプ設備)〔Ry-A2〕	使用						1979	41				
123	補助リレー盤	補助継電器〔Ry-BN1(1)～(3)〕	使用						2008	12				
124	補助リレー盤	補助継電器1,2,3(1系初沈)〔Ry-D1-1～3〕	使用						1979	41				
125	補助リレー盤	補助継電器1,2(2系初沈)〔Ry-D2-1,2〕	使用						1982	38				

電気設備詳細一覧表

				確認日			2021年3月31日					
判定者				事業種別の判定その1			事業種別の判定その2					
設備名		甲府市浄化センター 監視制御設備(水処理)		物理	機能	事業	経過年数					
番号	小分類	対象施設名 (機器名)	使用 状況	措置 区分	緊急 区分	緊急 区分	設置 年度	経過 年数	耐用 年数	年数 判定	結果	原 因 要 調 査 否
126	補助リレー盤	補助継電器Ⅰ-1,2,3(1系終沈)[Ry-F1-1~3]	使用				1979	41				
127	補助リレー盤	補助継電器Ⅱ-1,2,3(余剰)[Ry-F2-1~3]	使用				1979	41				
128	補助リレー盤	補助継電器1,2(2系終沈)[Ry-F3-1,2]	使用				1982	38				
129	補助リレー盤	補助継電器Ⅰ-1,2,3[Ry-K1]	使用				1979	41				
130	補助リレー盤	補助継電器Ⅱ-1,2,3[Ry-K2]	使用				1979	41				
131	補助リレー盤	補助継電器Ⅲ-1,2,3[Ry-K3]	使用				1979	41				
132	補助リレー盤	補助継電器Ⅳ-1,2[Ry-K4]	使用				1979	41				
133	補助リレー盤	補助継電器Ⅴ-1,2[Ry-K5-1,2]	使用				1992	28				
134	補助リレー盤	補助継電器1,2(No.1)[Ry-J1]	使用				1980	40				
135	補助リレー盤	補助継電器3(No.2)[Ry-J2]	使用				1982	38				
136	補助リレー盤	補助継電器(No.3)[Ry-J3]	使用				1992	28				
137	計装計器盤	水処理変換器(2)[DP-W2]	使用				2001	19				
138	監視盤	砂ろ過給水設備監視盤[KY1]	使用				1979	41				
139	テレメータ・テレコントロール装置	RI/O盤(ポンプ棟) [RI/O-A]	使用				2009	11				
140	テレメータ・テレコントロール装置	RI/O盤(フロワ棟) [RI/O-C]	使用				2009	11				
141	テレメータ・テレコントロール装置	RI/O盤(曝気沈砂池) [RI/O-B]	使用				2009	11				
142	テレメータ・テレコントロール装置	RI/O盤(最初沈殿池) [RI/O-D]	使用				2009	11				
143	テレメータ・テレコントロール装置	RI/O盤(最終沈殿池) [RI/O-F]	使用				2009	11				
144	テレメータ・テレコントロール装置	4・5系共通シーケンサ[SQC-WG2]	使用				2001	19				
145	テレメータ・テレコントロール装置	RI/O盤(水処理4系2/2系列) [RI/O-W4]	使用				2010	10				
146	テレメータ・テレコントロール装置	RI/O盤(砂ろ過設備) [RI/O-K]	使用				2009	11				
147	テレメータ・テレコントロール装置	RI/O盤(塩素滅菌室) [RI/O-L]	使用				2009	11				
148	中央監視室	中央監視室一式	使用				1979	41				
149	現場操作盤	スクリーンかすホッパ操作盤	使用				2015	5				
150	現場操作盤	流入ゲート(1) LCB-A11N	使用				2015	5				

電気設備詳細一覧表

判 定 者				確 認 日				2021年3月31日						
				事業種別の判定その1				事業種別の判定その2						
設 備 名				物理 措 置 区 分	緊 急 度	機能 措 置 区 分	緊 急 度	事 業 区 分	経 過 年 数					
番号	小 分 類	対 象 施 設 名 (機 器 名)	使用 状 況						設 置 年 度	経 過 年 数	耐 用 年 数	年 数 判 定	結 果	原 因 調 査
151	現場操作盤	流入ゲート(2) LCB-A12N	使用						2015	5				
152	現場操作盤	No.3、No.4細目スクリーンかす搬出機 LCB-A17N	使用						2015	5				
153	現場操作盤	生物脱臭装置制御盤	使用						2015	5				
154	現場操作盤	No.1、No.2細目スクリーン自動除塵機 LCB-A14N	使用						2015	5				
155	現場操作盤	No.1、No.2細目スクリーンかす搬出機 LCB-A16N	使用						2015	5				
156	現場操作盤	脱臭ファン LCB-A26N	使用						2015	5				
157														
158														
159														
160														
161														
162														
163														
164														
165														
166														
167														
168														
169														
170														
171														
172														
173														
174														
175														

電気設備詳細一覧表

				確 認 日					2021年3月31日					
判 定 者				事業種別の判定その1					事業種別の判定その2					
				物 理 措 置 区 分	機 能 措 置 区 分	事 業 区 分	経 過 年 数							
設 備 名		甲府市浄化センター 監視制御設備(汚泥処理)					設 置 年 度	経 過 年 数	耐 用 年 数	年 数 判 定	結 果	原 因 要 調 査		
番 号	小 分 類	対 象 施 設 名 (機 器 名)		使 用 状 況										
1	現場操作盤	混合汚泥ピット攪拌機[LCB-P101]		使用						2007	13			
2	現場操作盤	No.1ケーキ搬出機[LCB-P105]		使用						2013	7			
3	現場操作盤	No.3ケーキ搬出機[LCB-P106]		使用						1979	41			
4	現場操作盤	No.2ケーキ搬出機[LCB-P107]		使用						2013	7			
5	現場操作盤	薬品溶解タンクⅠ (No.1,2)[LCB-P108]		使用						1979	41			
6	現場操作盤	薬品溶解タンクⅡ (No.3,4)[LCB-P108B]		使用						1997	23			
7	現場操作盤	破砕ポンプ[LCB-P110]		使用						1979	41			
8	現場操作盤	No.1,2汚泥供給ポンプ[LCB-P111]		使用						2013	7			
9	現場操作盤	No.5汚泥供給ポンプ・薬液供給ポンプ[LCB-P111B]		使用						1997	23			
10	現場操作盤	No.1,2薬品供給ポンプ[LCB-P112]		使用						2013	7			
11	現場操作盤	No.6汚泥供給ポンプ・薬液供給ポンプ[LCB-P112B]		使用						2007	13			
12	現場操作盤	原水ポンプ[LCB-P301]		設備停止						1979	41			
13	現場操作盤	BP非常用ケーキ搬出機[LCB-P108]		休止中						2013	7			
14	現場操作盤	ケーキ搬出設備[LCB-SY9]		使用						1992	28			
15	現場操作盤	No.6汚泥脱水機用搬出機[LCB-PN201]		使用						2007	13			
16	現場操作盤	No.1汚泥ピット攪拌機[LCB-MN102]		使用						2006	14			
17	現場操作盤	No.2汚泥ピット攪拌機[LCB-MN103]		使用						2006	14			
18	現場操作盤	余剰汚泥供給ポンプ[LCB-MN104]		使用						2006	14			
19	現場操作盤	濃縮機薬液供給ポンプ[LCB-MN105]		使用						2006	14			
20	現場操作盤	濃縮生汚泥移送ポンプ[LCB-MN106]		使用						2006	14			
21	現場操作盤	No.1濃縮タンク汚泥掻寄機[LCB-M111]		使用						2008	12			
22	現場操作盤	No.2濃縮タンク汚泥掻寄機[LCB-M112]		使用						2009	11			
23	現場操作盤	No.1濃縮槽汚泥引抜電動弁[LCB-M113]		使用						2010	10			
24	現場操作盤	No.1濃縮槽汚泥引抜電動弁[LCB-M114]		使用						2010	10			
25	現場操作盤	濃縮槽引抜ポンプ[LCB-M115]		使用						2010	10			

電気設備詳細一覧表

				確 認 日					2021年3月31日					
判 定 者				事業種別の判定その1					事業種別の判定その2					
				物 置 区 分	理 緊 急 度	機 措 置 区 分	能 緊 急 度	事 業 区 分	経 過 年 数					
設 備 名		甲府市浄化センター 監視制御設備(汚泥処理)							設 置 年 度	経 過 年 数	耐 用 年 数	年 数 判 定	結 果	原 因 要 調 査
番 号	小 分 類	対 象 施 設 名 (機 器 名)		使用 状 況										
26	現場操作盤	床排水ポンプ(濃縮タンク)[LCB-M116]		使用						2010	10			
27	現場操作盤	汚泥貯留槽投入・引抜弁[LCB-M118]		使用						2010	10			
28	現場操作盤	汚泥貯留槽攪拌ブロー[LCB-M119]		使用						2010	10			
29	現場操作盤	消化タンク投入用電動弁Ⅰ [LCB-N111]		設備停止						1980	40			
30	現場操作盤	種汚泥移送ポンプⅠ [LCB-N113]		設備停止						1980	40			
31	現場操作盤	ガス攪拌ブロー[LCB-N115]		設備停止						1980	40			
32	現場操作盤	床排水ポンプ(消化設備)[LCB-N117]		設備停止						1980	40			
33	補助リレー盤	脱水機設備補助継電器1,2,3,4[Ry-P1]		使用						1979	41			
34	補助リレー盤	脱臭設備補助継電器1,2[Ry-P3]		停止						1979	41			
35	補助リレー盤	No.6脱水設備補助継電器[Ry-PN2]		使用						2007	13			
36	補助リレー盤	機械濃縮設備補助継電器[Ry-MN1]		使用						2006	14			
37	補助リレー盤	No.1,2脱水機設備補助継電器1,2[Ry-P2-1,2]		使用						2013	7			
38	補助リレー盤	補助継電器1,2,3(濃縮タンク・貯留槽)[Ry-M1]		使用						2010	10			
39	補助リレー盤	補助継電器1,2,3(消化設備)[Ry-N1]		設備停止						1980	40			
40	中央監視室	中央監視室一式		使用						1998	22			
41														
42														
43														
44														
45														
46														
47														
48														
49														
50														

電気設備詳細一覧表

				確 認 日				2021年3月31日					
判 定 者				事業種別の判定その1				事業種別の判定その2					
設 備 名		住吉中継ポンプ場 管理本館設備		措	緊	措	緊	経 過 年 数					
番	小 分 類	対 象 施 設 名 (機 器 名)	使 用 状 況	置	急	置	急	設	経	耐	年	結	原
号				区	度	区	度	置	過	用	数	果	因
				分	分	分	分	年	年	年	判	調	要
								度	数	数	定	査	否
1	断路器盤	引込[HP-01]	使用					1990	30				
2	遮断器盤	受電[HP-02]	使用					1990	30				
3	遮断器盤	雨水電気室き電[HP-04A]	使用					1990	30				
4	遮断器盤	照明変圧器1次[HP-04B]	使用					1990	30				
5	遮断器盤	No.1動力変圧器一次[HP-05A]	使用					1990	30				
6	遮断器盤	No.3動力変圧器一次[HP-05B]	使用					1990	30				
7	遮断器盤	SCき電[HP-06A]	使用					1990	30				
8	遮断器盤	No.2動力変圧器一次[HP-06B]	未使用										
9	遮断器盤	No.1動力変圧器二次/動力変圧器二次母連[LP-04]	使用					1990	30				
10	変圧器盤	No.1動力変圧器[LP-03]	使用					1990	30				
11	変圧器盤	No.3動力変圧器[LP-09]	使用					1990	30				
12	変圧器盤	照明変圧器[LP-02]	使用					1990	30				
13	コンデンサ盤	No.1SC[HP-07]	使用					1990	30				
14	コンデンサ盤	No.2SC[HP-08]	使用					1990	30				
15	計器用変圧器盤	自家発連絡/母線PT[HP-03]	使用					1990	30				
16	低圧主幹盤	No.1動力主幹[LP-05]	使用					1990	30				
17	低圧主幹盤	No.2動力主幹[LP-06]	使用					1990	30				
18	低圧主幹盤	No.3動力主幹[LP-010]	使用					1990	30				
19	低圧主幹盤	照明主幹[LP-01]	使用					1990	30				
20	柱上開閉器	PAS[ZCT]	使用					2019	1				
21	発電機	自家発電機	使用					1991	29				
22	発電機盤	No.1発電機盤[HG-01]	使用					1990	30				
23	自動始動盤	No.1自動始動盤[HG-02]	使用					1990	30				
24	遮断器盤	自家発き電盤[HG-03]	使用					1990	30				
25	補機盤	自家発補機設備[G-CC-01]	使用					1990	30				

電気設備詳細一覧表

				確 認 日					2021年3月31日					
判 定 者				事業種別の判定その1					事業種別の判定その2					
				物 理 措 置 区 分	緊 急 度	措 置 区 分	緊 急 度	事 業 区 分	経 過 年 数					
設 備 名		住 吉 中 継 ポ ン プ 場 管 理 本 館 設 備							設 置 年 度	経 過 年 数	耐 用 年 数	年 数 判 定	結 果	原 因 要 調 査 否
番 号	小 分 類	対 象 施 設 名 (機 器 名)		使 用 状 況										
26	補助リレー盤	自家発電設備補助継電器[G-RY-01]		使用						1990	30			
27	冷却水ポンプ	No.1冷却塔揚水ポンプ		使用						1991	29			
28	冷却水ポンプ	No.2冷却塔揚水ポンプ		使用						1991	29			
29	冷却塔	冷却塔		使用						1991	29			
30	－	温水循環ポンプ		使用						1991	29			
31	－	潤滑油プライミングポンプ		使用						1991	29			
32	－	冷却水ヒータ		使用						1991	29			
33	吸気ファン	自家発電室給気ファン[FS-1]		使用						1991	29			
34	吸気ファン	自家発電室給気ファン[FS-3]		使用						1991	29			
35	排気ファン	自家発電室排気ファン[FE-1]		使用						1991	29			
36	排気ファン	自家発電室排気ファン[FE-3]		使用						1991	29			
37	空気圧縮機	No.1空気圧縮機		使用						1991	29			
38	空気圧縮機	No.2空気圧縮機		使用						1991	29			
39	－	空気槽		使用						1991	29			
40	燃料ポンプ	No.1燃料移送用ポンプ		使用						1991	29			
41	燃料ポンプ	No.2燃料移送用ポンプ		使用						1991	29			
42	蓄電池盤	蓄電池盤[CVCF-01]		使用						2013	7			
43	充電器盤	充電器盤[CVCF-02]		使用						2013	7			
44	低圧主幹盤	直流分岐盤[CVCF-03]		使用						2013	7			
45	インバータ盤	インバータ盤[CVCF-04]		使用						2013	7			
46	コントロールセンタ	低段沈砂池設備[BS-CC]		使用						1991	29			
47	コントロールセンタ	低段汚水ポンプ設備[BP-CC]		使用						1991	29			
48	コントロールセンタ	高段沈砂池設備[CS-CC]		使用						1991	29			
49	コントロールセンタ	高段汚水ポンプ設備A[CP-CC-A]		使用						1991	29			
50	コントロールセンタ	高段汚水ポンプ設備B[CP-CC-B]		使用						1991	29			

電気設備詳細一覧表

				確 認 日					2021年3月31日					
判 定 者				事業種別の判定その1					事業種別の判定その2					
設 備 名				措 置 区 分	緊 急 度	措 置 区 分	緊 急 度	事 業 区 分	経 過 年 数					
番 号	小 分 類	対 象 施 設 名 (機 器 名)	使 用 状 況						設 置 年 度	経 過 年 数	耐 用 年 数	年 数 判 定	結 果	原 因 要 調 査
51	コントロールセンタ	円形沈殿池減菌設備[W-CC]	使用						1991	29				
52	コントロールセンタ	No.2汚水ポンプ〔CP-LCB-02A〕	使用						1991	29				
53	コントロールセンタ	No.3汚水ポンプ〔CP-LCB-02B〕	使用						1991	29				
54	コントロールセンタ	No.4汚水ポンプ〔CP-LCB-02C〕	使用						1991	29				
55	回転数制御装置	No.1/2汚水ポンプ用VVVF装置〔BP-VF-01〕	使用						1991	29				
56	回転数制御装置	No.1汚水ポンプ用VVVF装置〔CP-VF-01〕	使用						1991	29				
57	回転数制御装置	No.2汚水ポンプ用VVVF装置〔CP-VF-02〕	使用						1991	29				
58	現場操作盤	低段流入ゲート〔BS-LCB-01〕	使用						1991	29				
59	現場操作盤	細目スクリーン自動除塵機〔BS-LCB-02〕	使用						1991	29				
60	現場操作盤	水中ミキサー〔BS-LCB-03〕	使用						1991	29				
61	現場操作盤	スクリーンかす搬出機〔BS-LCB-04〕	使用						1991	29				
62	現場操作盤	粗目スクリーン自動除塵機〔BS-LCB-05〕	使用						1991	29				
63	現場操作盤	低段汚水ポンプ〔BP-LCB-01〕	使用						1991	29				
64	現場操作盤	高段流入ゲート〔CS-LCB-01〕	使用						1991	29				
65	現場操作盤	沈砂かき揚機〔CS-LCB-02〕	使用						1991	29				
66	現場操作盤	細目スクリーン自動除塵機〔CS-LCB-03〕	使用						1991	29				
67	現場操作盤	自然流下ゲート〔CS-LCB-04〕	使用						1991	29				
68	現場操作盤	スクリーンかす搬出設備〔CS-LCB-05〕	使用						1991	29				
69	現場操作盤	沈砂搬出設備〔CS-LCB-06〕	使用						1991	29				
70	現場操作盤	脱臭ファン〔CS-LCB-07〕	使用						1991	29				
71	現場操作盤	No.1汚水ポンプ〔CP-LCB-01〕	使用						1991	29				
72	現場操作盤	No.2汚水ポンプ〔CP-LCB-02A〕	使用						1991	29				
73	現場操作盤	No.3汚水ポンプ〔CP-LCB-02B〕	使用						1991	29				
74	現場操作盤	No.4汚水ポンプ〔CP-LCB-02C〕	使用						1991	29				
75	現場操作盤	床排水ポンプ〔CP-LCB-03〕	使用						1991	29				

電気設備詳細一覧表

				確 認 日					2021年3月31日					
判 定 者				事業種別の判定その1					事業種別の判定その2					
				措 置 区 分	物 理 緊 急 度	機 能 措 置 区 分	緊 急 度	事 業 区 分	経 過 年 数					
設 備 名		住吉中継ポンプ場 管理本館設備							設 置 年 度	経 過 年 数	耐 用 年 数	年 数 判 定	結 果	原 因 調 査 否
番 号	小 分 類	対 象 施 設 名 （ 機 器 名 ）		使 用 状 況										
76	現場操作盤	上水送水ポンプ〔CP-LCB-04〕		使用						1991	29			
77	現場操作盤	井戸ポンプ〔CP-LCB-05〕		使用						1991	29			
78	現場操作盤	サントセパレータ〔CP-LCB-06〕		使用						1991	29			
79	現場操作盤	吐出井連絡ゲート〔CP-LCB-07〕		使用						1991	29			
80	現場操作盤	冷却塔揚水ポンプ〔GLCB-01〕		使用						1991	29			
81	現場操作盤	冷却塔ファン〔GLCB-02〕		使用						1991	29			
82	現場操作盤	分配桁流出ゲート〔WLCB-01〕		設備停止						1991	29			
83	現場操作盤	汚泥掻寄機〔WLCB-02〕		設備停止						1991	29			
84	現場操作盤	排水ポンプ・引抜弁〔WLCB-03〕		使用						1991	29			
85	現場操作盤	次亜塩注入ポンプ〔PSLCB-105〕		使用						1991	29			
86	現場操作盤	池排水ポンプ（滅菌）		使用						1991	29			
87	現場操作盤	換気扇操作盤（滅菌）		使用						1991	29			
88	現場操作盤	消火ポンプ制御盤		使用						1991	29			
89	現場操作盤	エバラフレッシャー井水ユニット		使用						1991	29			
90	現場操作盤	エバラフレッシャー上水ユニット		使用						1991	29			
91	現場操作盤	水中ミキサー制御盤		使用						1991	29			
92	現場操作盤	スクリーンかす洗浄機		使用						1991	29			
93	現場操作盤	沈砂洗浄機		使用						1991	29			
94	現場操作盤	粗目スクリーン自動除塵機		使用						1991	29			
95	現場操作盤	スクリーンかす・沈砂ホッパー		使用						1991	29			
96	現場操作盤	操作盤(B1Fファン)〔PP-B1〕		使用						1991	29			
97	現場操作盤	操作盤(3Fファン)〔PP-1〕		使用						1991	29			
98	動力制御盤	高速ろ過動力制御盤		使用						2013	7			
99	補助リレー盤	低段沈砂池設備補助継電器〔BS-RY-01〕		使用						1991	29			
100	補助リレー盤	低段汚水ポンプ設備補助継電器〔BP-RY-01〕		使用						1991	29			

電気設備詳細一覧表

判 定 者				確 認 日				2021年3月31日						
				事業種別の判定その1					事業種別の判定その2					
設 備 名		住吉中継ポンプ場 管理本館設備		措置 区分	物理 緊急 度	措置 区分	機能 緊急 度	事業 区分	経 過 年 数					
設置 年度	経過 年数								耐用 年数	年数 判定	結果	原因 要 調 査		
番号	小 分 類	対 象 施 設 名 (機 器 名)		使用 状 況										
101	補助リレー盤	高段ポンプ設備補助継電器 (1)(2)[CP-RY-01A,B]		使用						1991	29			
102	補助リレー盤	円形沈殿池設備補助継電器 [W-RY-01]		使用						1991	29			
103	補助リレー盤	高段沈砂池設備整備補助継電器 (1)(2)(3)[CS-RY-01,02,03]		使用						1991	29			
104	補助リレー盤	中継端子盤(1)(2)(3)(4)[E-TB- 01,02,03,04]		使用						1991	29			
105	中央監視室	中央監視室一式		使用						2017	3			
106														
107														
108														
109														
110														
111														
112														
113														
114														
115														
116														
117														
118														
119														
120														
121														
122														
123														
124														
125														

電気設備詳細一覧表

				確 認 日				2020年3月31日						
判 定 者				事業種別の判定その1					事業種別の判定その2					
				物 理	機 能	事 業 区 分	経 過 年 数							
設 備 名		住吉中継ポンプ場 雨水ポンプ設備		措 置	緊 急		措 置	緊 急	設 置	経 過	耐 用	年 数	結 果	原 因 要 調 査
番 号	小 分 類	対 象 施 設 名 （ 機 器 名 ）		使 用 状 況	区 分	度	区 分	度	年 度	年 数	年 数	判 定	果 査	否
1	遮断器盤	自家発引込[HP-100]		使用					1993	26				
2	遮断器盤	引込[HP-101]		使用					1993	26				
3	遮断器盤	400V動力変圧器一次[HP-102A]		使用					1993	26				
4	遮断器盤	200V動力変圧器一次[HP-102B]		使用					1993	26				
5	遮断器盤	400V動力主幹[LP-101]		使用					1993	26				
6	変圧器盤	400V動力変圧器[HP-103]		使用					1993	26				
7	変圧器盤	200-100V動力変圧器[LP-102]		使用					1993	26				
8	変圧器盤	200V動力変圧器[HP-104]		使用					1993	26				
9	低圧主幹盤	400V動力分岐[LP-102]		使用					1993	26				
10	低圧主幹盤	200-100V動力主幹[LP-102]		使用					1993	26				
11	低圧主幹盤	200V動力分岐[HP-104]		使用					1993	26				
12	発電機	自家発電機(雨水設備)		使用					1977	42				
13	発電機盤	発電機盤[H1]		使用					1977	42				
14	自動始動盤	自動始動盤[H2]		使用					1977	42				
15	補機盤	補機盤[L]		使用					1977	42				
16	空気圧縮機	空気圧縮機・空気槽		使用					2007	12				
17	冷却水ポンプ	冷却水ポンプ		使用					1978	41				
18	冷却塔	冷却塔		使用					1977	42				
19	吸気ファン	給風機		使用					1977	42				
20	排気ファン	排風機		使用					1977	42				
21	－	燃料移送用ポンプ		使用					1977	42				
22	－	温水循環ポンプ		使用					1977	42				
23	－	温水ヒーター		使用					1977	42				
24	－	潤滑油プライミングポンプ		使用					1977	42				
25	低圧主幹盤	制御電源分岐[CVCF-101]		使用					1993	26				

電気設備詳細一覧表

				確 認 日					2020年3月31日					
判 定 者				事業種別の判定その1					事業種別の判定その2					
				措 置 区 分	物 理 緊 急 度	措 置 区 分	機 能 緊 急 度	事 業 区 分	経 過 年 数					
設 備 名		住吉中継ポンプ場 雨水ポンプ設備							設 置 年 度	経 過 年 数	耐 用 年 数	年 数 判 定	結 果	原 因 要 調 査 否
番 号	小 分 類	対 象 施 設 名 (機 器 名)		使 用 状 況										
26	コントロールセンタ	雨水ポンプ設備[P-CC]		使用						1993	26			
27	コントロールセンタ	雨水沈砂設備[S-CC]		使用						1993	26			
28	シーケンスコントローラ	雨水ポンプ場コントローラ盤[CTR-05]		使用						2017	2			
29	現場操作盤	No.1雨水ポンプ[LCB-P101]		使用						1993	26			
30	現場操作盤	No.2雨水ポンプ[LCB-P102]		使用						1993	26			
31	現場操作盤	No.3雨水ポンプ[LCB-P103]		使用						1993	26			
32	現場操作盤	No.4雨水ポンプ[LCB-P104]		使用						1993	26			
33	現場操作盤	燃料移送ポンプ[LCB-P105]		使用						1993	26			
34	現場操作盤	給水ポンプ[LCB-P106]		使用						1993	26			
35	現場操作盤	流入ゲート[LCB-S101]		使用						1993	26			
36	現場操作盤	揚砂ポンプ[LCB-S102]		使用						1993	26			
37	現場操作盤	細目スクリーン自動除塵機[LCB-S103]		使用						1993	26			
38	現場操作盤	雨水ポンプ室作業用電源		使用						1993	26			
39	現場操作盤	雨水沈砂池作業用電源		使用						1993	26			
40	補助リレー盤	雨水ポンプ設備補助継電器(1) (2)(3)[P-RY-101,102,103]		使用						1993	26			
41	補助リレー盤	雨水沈砂池設備補助継電器 [S-RY-101]		使用						1993	26			
42	補助リレー盤	中継端子[TB-101]		使用						2017	2			
43	テレメータ・テレコントロール 装置	雨水ポンプ場現場監視盤[KL-01]		使用						2017	2			
44	受水槽(金属製)	冷却水槽		使用						1977	42			
45														
46														
47														
48														
49														
50														

電気設備詳細一覧表

					確 認 日					2021年3月31日					
判 定 者					事業種別の判定その1					事業種別の判定その2					
					物 理 措 置 区 分	機 能 緊 急 区 分	事 業 緊 急 区 分	経 過 年 数							
設 備 名		池添ポンプ場		使用 状 況				設 置 年 度	経 過 年 数	耐 用 年 数	年 数 判 定	結 果	原 因 調 査 否		
番号	小 分 類	対 象 施 設 名 (機 器 名)													
1	断路器盤	引込[HP-1]		使用						1993	27				
2	遮断器盤	受電[HP-2]		使用						1993	27				
3	遮断器盤	変圧器[HP-3]		使用						1993	27				
4	低圧主幹盤	低圧主幹[LP-1]		使用						1993	27				
5	柱上開閉器	PAS[ZCT]		使用						2020	0				
6	ディーゼル機関	自家発電機		使用						1993	27				
7	吸気ファン	No.1給風機		使用						1993	27				
8	吸気ファン	No.2給風機		使用						1993	27				
9	排気ファン	No.1排風機		使用						1993	27				
10	排気ファン	No.2排風機		使用						1993	27				
11	燃料ポンプ	No.1燃料移送ポンプ		使用						1993	27				
12	燃料ポンプ	No.2燃料移送ポンプ		使用						1993	27				
13	充電器盤	直流電源盤[DC]		使用						2013	7				
14	蓄電池盤	蓄電池設備(エンジンポンプ始動用)		使用						1993	27				
15	鉛蓄電池(超寿命型)	鉛蓄電池(エンジンポンプ始動用)		使用						2013	7				
16	コントロールセンタ	沈砂池・排水ポンプ設備 C/C[CC-1(1)(2)(3)]		使用						1993	27				
17	現場操作盤	沈砂池流入ゲート[LCB-1]		使用						1993	27				
18	現場操作盤	細目除塵機[LCB-2]		使用						1993	27				
19	現場操作盤	沈砂池・排水ポンプ[LCB-3]		使用						1993	27				
20	現場操作盤	ポンプ井流入ゲート[LCB-4]		使用						1993	27				
21	現場操作盤	燃料移送ポンプ[LCB-5]		使用						1993	27				
22	現場操作盤	No.1排水ポンプ[LCB-6]		使用						1993	27				
23	現場操作盤	No.2排水ポンプ吐出弁[LCB-7]		使用						1993	27				
24	現場操作盤	ポンプ室給・排気ファン[LCB-8]		使用						1993	27				
25	現場操作盤	No.2排水ポンプ		使用						1993	27				

電気設備詳細一覧表

				確 認 日				2021年3月31日					
判 定 者				事業種別の判定その1				事業種別の判定その2					
設 備 名		池添ポンプ場		物 理	機 能	事 業		経 過 年 数					
番 号	小 分 類	対 象 施 設 名 (機 器 名)	使 用 状 況	措 置 区 分	緊 急 度	措 置 区 分	緊 急 度	設 置 年 度	経 過 年 数	耐 用 年 数	年 数 判 定	結 果	原 因 の 要 調 査 否
26	補助リレー盤	沈砂池・排水ポンプ設備補助継電器盤[Ry-1(1)(2)]	使用					1993	27				
27	監視コントローラ	ポンプ場監視盤[AKP-1]	使用					1993	27				
28	テレメータ・テレコントロール装置	伝送装置子局盤[ITM-1]	使用					2017	3				
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													
46													
47													
48													
49													
50													

業務範囲

受託者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

1 施設範囲及び対象設備

(1) 甲府市浄化センター

- ① 浄化センター平面図（甲府市浄化センター水処理施設運転管理等業務委託資料集（以下「資料集」という。）の資料１－（１））の範囲（汚泥焼却施設を除く。）
- ② 履行場所及び対象施設は別紙１－（１）対象施設、（２）機械設備詳細一覧表及び（３）電気設備詳細一覧表の甲府市浄化センターの設備

(2) 住吉中継ポンプ場

- ① 住吉中継ポンプ場平面図（資料集の資料１－（２））の範囲
- ② 履行場所及び対象施設は別紙１－（１）対象施設、（２）機械設備詳細一覧表及び（３）電気設備詳細一覧表の住吉中継ポンプ場の設備

(3) 池添ポンプ場

- ① 池添ポンプ場平面図（資料集の資料１－（３））の範囲（管理人詰所を除く。）
- ② 履行場所及び対象施設は別紙１－（１）対象施設、（２）機械設備詳細一覧表及び（３）電気設備詳細一覧表の池添ポンプ場の設備

2 委託業務範囲

(1) 甲府市浄化センター（汚泥焼却施設を除く。）、住吉中継ポンプ場及び池添ポンプ場（以下「対象施設」という。）の運転操作及び監視業務

- ① 対象施設の運転操作及び監視業務
- ② 日報、月報、年報等の作成及び整理、保管業務
- ③ その他施設の運転操作及び監視に関する必要な業務
（雨天時活性汚泥法の運用、緊急時等の住吉中継ポンプ場高段ポンプ井からの自然流下の運用を含む。）

(2) 別紙５に示す対象施設のユーティリティの調達及び管理業務

- ① ユーティリティの調達業務
- ② ユーティリティの在庫管理業務等

(3) 対象施設の水質、汚泥分析等業務

- ① 水質、汚泥分析等業務の詳細は、「３ 水質、汚泥分析等」による。

(4) 対象施設の小規模修繕業務

- ① 委託者と事前協議を行い、修理依頼書、見積書、完了報告書の提出を行うこと。
- ② １件５０万円以下で年間金額１０００万円（消費税及び地方消費税は除く。）を上限額とする。
- ③ 過去５年間の実績修繕履歴は資料集資料３に示す。

(5) 甲府市浄化センター及び住吉中継ポンプ場の環境測定業務

① 臭気及び騒音測定基準及び測定地点

ア 甲府市浄化センターの業務実施基準は別紙 3、測定地点は別紙 8－(1)に示す。

イ 住吉中継ポンプ場の業務実施基準は別紙 3、測定地点は別紙 8－(2)に示す。

(6) 対象施設の電気、機械及び建築設備の保守、点検及び機器調整等業務

① 保守、点検、機器調整等の業務は「下水道維持管理指針」を基本とし、詳細については当該機器の取扱説明書で行う。なお、点検結果については、毎年度末に電子データで委託者に提出すること。

ア 保守、点検及び機器調整等の報告書の作成業務

イ 異常及び故障個所の応急処置、原因調査及び修理等の報告書類の作成業務
(修理は、汎用工具と汎用部品を用いて現場にて実施できる程度の範囲内とする。)

ウ 全施設の電気設備、機械設備、建築設備の機能を保つために必要な調整、潤滑油及び消耗部品(シュウ、散気管等含む。)の交換作業

(7) 対象施設の諸業務

① 資料集資料 4 に示す諸業務を行うこと。

ア 処理設備関係 14 業務

イ 建築設備関係 10 業務

ウ 分析関係 2 業務

(8) その他の業務

① 施設見学者等への対応業務

市民及び学生等の施設見学者への受付、施設説明、施設案内及びインターンシップ学生の補助指導を行い、対応業務に関する報告書を委託者に提出すること。

② 夏休み親子上下水道教室等の対応業務

委託者から依頼があった場合、協力し対応すること。

③ 近隣住民対応業務

対象施設周辺住民からの苦情対応、状況確認、対応結果の報告及び報告書の提出を行うこと。

④ 住吉中継ポンプ場外周状況確認業務

2 週間に 1 回以上、住吉中継ポンプ場の外周状況を確認し、報告書の提出を行うこと。

⑤ 対象施設の除草作業業務

別紙 9－(1)、(2)、(3)に示す箇所の除草剤散布又は除草作業を行うこと。

⑥ 省エネルギー業務

ア エネルギー管理員の配置、エネルギー管理標準作成業務

イ NAS 電池による夏季ピーク調整契約に係る業務

ウ 省エネルギー対策業務

エ エネルギー削減対策委員会におけるエネルギー削減提案業務

⑦ 緊急時対応業務

大雨、地震、火災、停電、異常流入水の流入、主要機器の故障、不審者の不法侵入、感染症、人災、緊急時連絡フロー等の緊急時対応マニュアルの作成を行うこと。

（但し、マニュアル作成時は発注者と事前協議し、警報発令等の危機管理体制を構築するものとする。）また、有事の際も、業務を継続するため、契約後速やかに薬品・燃料調達等の災害協定を締結すること。なお、住吉中継ポンプ場の雨水ポンプ場が運転した場合は、ポンプ場にて監視業務等を行うこと。

⑧ 各種委員会及び工程会議等の参加業務

ア 朝礼、月例報告会、エネルギー削減対策委員会、防災訓練、クリーンキャンペーンへの参加

イ その他委託者が参加要請をした会議、委員会、訓練等への参加

⑨ 廃棄物収集運搬に関する補助業務

ア 廃棄物収集運搬時の積込作業及び搬出数量を確認すること。

イ 委託者の契約する業者に、し渣、沈砂及び脱水汚泥の搬出依頼を行い、依頼内容を委託者に報告すること。

⑩ 鼠駆除業務及び感染症対策業務

鼠を駆除するための殺鼠剤、捕獲器等の設置を行うこと。また、感染症対策として来場者の入退場記録、必要箇所へのアルコール消毒液の設置等を行い、感染予防に努めること。

⑪ 蜂の駆除業務

蜂を駆除するために誘引トラップの設置を行うこと。また、スズメバチを除く蜂の巣については、撤去を行うこと。

⑫ 緊急事態対応業務

対象施設内（対象外施設を含む。）で緊急事態が発生した場合は、速やかに職員へ連絡及び現場確認を行い、対応すること。

⑬ 電話対応業務

休日、祝日及び平日 17：15 から翌日 8：30 までの電話対応を行うこと。

⑭ 管理上必要な業務

委託者が指示した業務及び受託者が必要と判断した業務は履行すること。

⑮ 運転マニュアルの作成業務

委託者と協議を行い、処理場・ポンプ場の一連の運転マニュアルを作成し、委託者に向けた運転説明会を実施したうえで、提出するものとする。

3 水質、汚泥分析等

- (1) 水質分析の従事者は、公害防止管理者（水質）若しくは同程度の知識を有する者とする。
- (2) 水処理施設並びに汚泥処理施設の水質試験・汚泥試験項目及び頻度は次のとおりとする。
 - ① 分析方法は、下水試験方法で定められた分析方法とする。毎日行う試験については、原則として平日（土曜日、日曜日、祝日を除く。）とする。ただし、長期連休となる場合には、4日間以上空けないで日常水質試験を行うこと。
 - ② 委託者から管理上必要と思われる項目の分析を依頼されたときは、次の試験項目内において、適宜分析を行うこと。

ア 水質試験

運転状況把握のための水質試験項目と頻度

No.	名称 項目	流入水 ※1	反応タンク 流入水	反応タンク	返送 汚泥	処理水	放流水 ※3
1	水温	○	○			○	○
2	透視度					○	○
3	pH	○	○	○	○	○	○
4	SS	○	○			○	○
5	BOD ※2	●	●			●	●
6	COD	○	○			○	○
7	MLDO			○			
8	SV30			○			
9	ML(RS)SS			○	○		
10	ML(RS)VSS			△	△		
11	全窒素	◎	◎			◎	
12	全りん	◎				◎	
13	残留塩素						◎
14	検鏡			△			
15	大腸菌群数	◎					◎
16	健康項目(28)	◇					◇
17	生活環境項目(12)	◇					◇
18	アルカリ度	○	○	△		○	

凡例：○毎日 ●週1回 △月1回 ◎月2回以上 △適宜 ◇ウ 参照

※1 流入ゲート前での採水が困難なため、曝気沈砂池流出水を流入水と見なす。

※2 処理水の BOD は C－BOD 試験も並行して行うこと。

※3 大腸菌群数・残留塩素分析以外の水質分析項目については、処理水の分析値を放流水質と見なす。

※4 サンプルング場所については、別紙 7－(1)、(2) のとおりとする。

※5 住吉中継ポンプ場の放流水質試験は、下水道法施行令第 12 条第 3 項の規定に基づき、毎年省令で定める降雨による雨水の影響が大きいときに行い、採水場所は雨水沈砂池及び塩素混和池とする。試験の項目は pH、導電率、SS、BOD とし、試験の回数については、独立降雨量が 10mm 以上 30mm 以下かつ放流水の水質が基準を満たす条件において 1 年に 3 回以上とする。試験結果については速やかに報告すること。

※6 その他運転管理上必要な試験の項目及び回数は、適宜協議するものとする。

イ 汚泥試験

No.	汚泥 項目	生汚泥	余剰 汚泥	機械濃 縮汚泥	重力濃 縮汚泥	濃縮 分離液	脱水供 給汚泥	脱水 ケーキ	脱水 分離液	機械 濃縮機	
										供給汚泥	ろ液
1	TS	◎	◎	●	●		○			●	
2	VTSS	◎	◎	●	●		○	●			
3	pH	◎	◎	●	●	○	○		●	●	○
4	SS					○			●		○
5	含水率							○			

凡例：○毎日 ●週 1 回 ◎月 2 回以上

※その他運転管理上必要な試験の項目及び回数は、適宜協議するものとする。

ウ 水質汚濁防止法排出基準のための試験項目と頻度

No.	健康保護項目	分析
1	カドミウム	◎
2	シアン	▲
3	有機リン	▲
4	鉛	◎
5	六価クロム	▲
6	ヒ素	○
7	水銀	○
8	アルキル水銀	▲
9	ポリ塩化ビフェニル	▲
10	ジクロロメタン	▲
11	四塩化炭素	▲
12	1,2-ジクロロエタン	▲
13	1,1-ジクロロエチレン	▲
14	シス-1,2-ジクロロエチレン	▲
15	1,1,1-トリクロロエタン	▲
16	1,1,2-トリクロロエタン	▲
17	トリクロロエチレン	▲
18	テトラクロロエチレン	▲
19	1,3-ジクロロプロペン	▲
20	チウラム	▲
21	シマジン	▲
22	チオベンカルブ	▲
23	ベンゼン	▲
24	セレン	○
25	ホウ素	▲
26	フッ素	▲
27	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素	◎
28	1-4 ジオキサン	▲

No.	生活環境項目	分析
1	pH	◎
2	BOD	◎
3	COD	◎
4	SS	◎
5	ヘキサン抽出物質（鉱物油）	◎
	ヘキサン抽出物質（動植物油）	◎
6	フェノール	▲
7	銅	◎
8	亜鉛	○
9	溶解性鉄	◎
10	溶解性マンガン	◎
11	総クロム	◎
12	大腸菌群数	◎

◎ 試験項目として月 1 回分析

○ 毎月分析し、計量証明を提出すること。※

▲ 年 2 回外注分析し、計量証明を提出すること。※

※ 諸業務（重金属等分析業務）参照
（但し、放流水のみ。）

4 業務区分個所

(1) 受託者の業務区分個所は次のとおりとする。

① 脱水ケーキ

ア 甲府市浄化センター汚泥焼却施設用コンベアの落とし口までとする。

イ 甲府市浄化センター場外搬出用ホッパー（非常用ホッパー）から搬出用トラック渡しまでとする。

② し渣、沈砂

ア 甲府市浄化センターホッパーから搬出用トラック渡しまでとする。

イ 住吉中継ポンプ場ホッパーから搬出用トラック渡しまでとする。

業務実施基準

1 運転管理に関する基準

(1) 水質基準

- ① 受託者が満たすべき基準は、以下のとおりとする。

放流水質基準				
採水場所：放流ゲート付近及び塩素の注入前の位置				
項目	契約基準			法定基準
pH	6.0～8.0			5.8～8.6
BOD [mg/ℓ]	15.0 以下	平均	9.0	9 以下
SS [mg/ℓ]	10.0 以下	平均	5.0	40 以下
大腸菌群数 [個/mℓ]	1000 以下			1000 以下

- ② 甲府市における特定事業所からの排出水の水質基準は、資料集の資料2を参考とすること。

(2) 汚泥基準

- ① 受託者は、脱水汚泥の含水率が汚泥契約基準内であっても、常に含水率を向上させるための努力義務がある。
- ② 受託者は、委託者と協議し、脱水機ごとに夏季及び冬季に年2回以上高分子凝集剤選定試験を行うこと。ただし、これ以外に委託者が高分子凝集剤が適正でないと判断した場合は、適宜選定試験を行うこと。
- ③ 受託者は、脱水汚泥の処理先（焼却設備）との連絡を密にし、業務を行うこと。
- ④ 受託者が満たすべき基準は、以下のとおりとする。
- ⑤ 汚泥の採取は、コンポジット方式とし赤外線式水分計で測定すること。

（2回以上/日・機種毎）

汚泥基準	区分期間	契約基準（含水率）	
		日平均	区分期間平均
脱水機汚泥	6月～9月	77.0%以下	76.5%以下
	10月～5月	78.0%以下	77.0%以下

※区分期間平均含水率は、区分期間の脱水ケーキ量と固形物量から算出すること。

(3) 運転基準

対象施設の運転に伴い、受託者が満たすべき基準は、以下のとおりとする。

- ① 悪臭物質

悪臭の基準（甲府市浄化センター）			
項目		契約基準値	管理基準値
アンモニア	[ppm]	1 以下	1 以下
メチルメルカプタン	[ppm]	0.25 以下	0.25 以下
硫化水素	[ppm]	0.05 以下	0.05 以下

ア 測定場所は、甲府市浄化センター5箇所の別紙8－(1)の各脱臭設備出・入口とする。

イ 測定は、検知管式気体測定器で週1回測定すること。ただし、管理上必要な場合は、適宜測定を行うものとする。

ウ 甲府市浄化センター脱水機棟の作業環境測定については、定期的に測定を行い、労働安全衛生法第六十五条の基準値以下とすること。

悪臭の基準（住吉中継ポンプ場）			
項目		契約基準値	管理基準値
アンモニア	[ppm]	2 以下	2 以下
メチルメルカプタン	[ppm]	0.25 以下	0.25 以下
硫化水素	[ppm]	0.06 以下	0.06 以下

ア 測定場所は、住吉中継ポンプ場2箇所の別紙8－(2)の各脱臭設備出・入口とする。

イ 測定は、検知管式気体測定器で週1回測定すること。ただし、管理上必要な場合は、適宜測定を行うものとする。

② 騒音

平成12年度甲府市告示第206号 第2種区域

騒音の基準（甲府市浄化センター）			
項目		契約基準値	法定基準値
敷地境界	昼 [dB]	55 以下	55 以下
	朝夕 [dB]	50 以下	50 以下
	夜間 [dB]	45 以下	45 以下

ア 測定場所は、甲府市浄化センター敷地境界、別紙8－(1)の3箇所とする。

イ 測定は、騒音測定器で月1回、上記の時間帯で測定すること。ただし、虫の音や雨音等の外的要因により、基準値を超過した場合は後日再測定を行うこと。

平成12年度甲府市告示第206号 第3種区域

騒音の基準（住吉中継ポンプ場）			
項目		契約基準値	法定基準値
敷地境界	昼 [dB]	65 以下	65 以下
	朝夕 [dB]	60 以下	60 以下
	夜間 [dB]	50 以下	50 以下

ア 測定場所は、住吉中継ポンプ場敷地境界、別紙8－(2)の2箇所とする。

イ 測定は、騒音測定器で月1回、上記の時間帯で測定すること。ただし、虫の音や雨音等の外的要因により、基準値を超過した場合は後日再測定を行うこと。

※（昼間	午前 8 時～午後 7 時	夕	午後 7 時～午後 1 0 時）
（朝	午前 6 時～午前 8 時	夜間	午後 1 0 時～午前 6 時）

2 維持管理に関する基準

(1) 維持管理基準

維持管理基準は、施設機能が低下しないよう、日常的な保守点検整備を行い、施設の状態を正常な状態に維持すること（経年劣化を除く。）を目的とする。

① 処理設備

「下水道維持管理指針」の保守点検・整備を基本とし、詳細については、当該機器それぞれのマニュアル、取扱説明書を契約基準とする。

② 建築設備

「建築保全業務共通仕様書」を基本とし、詳細については「施設管理のための保全ガイドブック」、機器それぞれのマニュアル、取扱説明書を契約基準とする。

③ 施設機能確認

令和 2 年度に実施した「施設機能確認書」を保証し、これを維持するため、上記①②のとおり保守点検整備を「下水道施設改築・修繕マニュアル」に基づき実施し、年 1 回（契約後 6 月以内契約完了前 1 月以内含む。）契約内 3 回の施設機能確認（電気・機械設備）を行い、「施設機能確認書」を委託者へ提出して承認を得ること。

④ 消耗品等

機器維持管理業務を実施する際、消耗品（別紙 5 のユーティリティは除く。）が必要となった場合は、遅滞なく委託者に報告し、消耗品等の支給を受けること。ただし、整備用品（ウエス、洗浄油類）や補修用材料（ボルト、ナット、パッキン、ヒューズ、ランプなど一般汎用品）については、受託者の負担とする。

有資格者

- 1 受託者は、対象とする業務を遂行するにあたり、次に掲げる有資格者を配置すること。
- 2 受託者は、配置する有資格者から法定資格者を選任し、関係機関へ届出を行うこと。
- 3 受託者は、配置する有資格者の合格証明、免状又は修了証の写しを添付すること。
- 4 受託者は、配置する有資格者の会社在籍証明（保険証等）の写しを添付すること。

No.	資格名称	関係法令	所轄官庁	配置人員数
1	下水道処理施設管理技士	下水道法第 22 条の第 2 項	国土交通省	1 名
2	下水道管理技術認定（処理施設）又は第 3 種下水道技術検定	下水道法第 22 条の第 2 項	国土交通省	4 名以上
3	乙種第二類危険物取扱者	消防法第 13 条	総務省	2 名以上
4	乙種第三類危険物取扱者	消防法第 13 条	総務省	2 名以上
5	乙種第四類危険物取扱者	消防法第 13 条	総務省	2 名以上
6	酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者（第二種酸素欠乏危険作業主任者名称変更）	労働安全衛生法第 6 条	厚生労働省	2 名以上
7	第一種公害防止管理者（水質）	公害防止組織整備に関する法律第 8 条第 1 項	環境省・経済産業省	1 名以上
8	一般毒物劇物取扱責任者	毒物及び劇物取締法		1 名以上
9	第二種電気工事士及び認定電気工事従事者	電気工事士法第 3 条 電気工事士法第 4 条	経済産業省	2 名以上
10	小型移動式クレーン運転技能講習修了	労働安全衛生法第 61、72、75 条	厚生労働省	2 名以上
11	玉掛け技能講習修了	クレーン等安全規則	厚生労働省	2 名以上
12	二級管工事施工管理技士	建設業法第 27 条	国土交通省	1 名以上
13	有機溶剤作業主任者	労働安全衛生法第 14 条 労働安全衛生法施行令第 6 条	厚生労働省	2 名以上
14	ガス・アーク溶接技能講習修了	労働安全衛生法第 14 条、59 条の 3	厚生労働省	2 名以上
15	エネルギー管理員	エネルギーの合理化に関する法律第 12 条の 3	経済産業省	1 名以上
16	消防設備点検資格者第 1 種 又はこれに準ずる消防設備士	消防法第 17 条の 3 の 3	総務省	1 名以上
17	消防設備点検資格者第 2 種 又はこれに準ずる消防設備士	消防法第 17 条の 3 の 3	総務省	1 名以上

ユーティリティ

1. 薬品

品 名	使 用 場 所	単位	使用実績				
			平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
次亜塩素酸ソーダ（12％）	住吉P滅菌用 放流水滅菌用	kg	7,950	15,860	13,660	14,060	19,960
次亜塩素酸ソーダ（12％）	浄化センター 放流水滅菌用	kg	220,860	169,940	214,480	194,940	185,840
高分子凝集剤	脱水用 高効率スクリープレス	kg	9,721 (900)※1	7,973 (900)	11,296 0	11,254 0	10,479 0
高分子凝集剤	脱水用 ベルトプレスNo.1・2	kg	10,881	10,962	9,128	9,500	8,918
高分子凝集剤	機械濃縮用 No.1・2	kg	1,825	2,480	2,272	2,310	2,574
汚泥消臭剤（1tコンテナ）	脱水用 ベルトプレスNo.1・2	kg	5,000	6,000	8,000	7,000	7,000
次亜塩素酸ソーダ（12％）	砂ろ過設備用	kg	4,090	4,240	5,380	5,380	4,550
水質・汚泥分析薬品	税抜金額	円	471,462	559,772	296,536	406,386	368,461
その他（除草剤・殺虫剤・鼠駆 除剤・スズメ蜂トラップ、蜂駆 除スプレー等）	税抜金額	円	275,690	58,644	172,677	199,078	108,308

2. 燃料

品 名	使 用 場 所	単位	使用実績				
			平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
軽油	池添P 非常用発電機	ℓ	110	80	70	80	80
プロパンガス	住吉P給湯 税抜金額	円	18,193	15,400	16,800	16,800	16,846
A重油	住吉P No.4雨水P 非常用発電機（2台）	ℓ	230	930	530	4,700	1,220
A重油	浄化センター 非常用発電機	ℓ	1571	895	3,523	821	3,619
ガソリン	草刈・殺虫剤散布等 浄化、住吉、池添	ℓ	320	400	500	200	400

3. 消耗品

品 名	使 用 場 所	単位	使用実績				
			平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
No.1・2脱水機ろ布	脱水用 ベルトプレスNo.1・2	枚	5	2	2	2	2
けい砂	砂ろ過用	m ³	3	0	0	0	0

※1 下段：ポリアミジン系

- 1) 受託者は、委託開始前に上記薬品等の在庫を確認し、委託完了時に同一のものを同数揃えること。
- 2) 脱水機の高分子凝集剤等は、季節・汚泥性状等によって適合性が変わるので、受託者は最適なものを選定し、エネルギー削減のため脱水機含水率の低減を行うこと。

遵守すべき関係法令・条例等

関連する施行令、規則、省令、通達、告示を含む。

No.	名称	制定	改正
1	下水道法	S33.4.24 法律第 79 号	H27.5.20 法律第 22 号
2	環境基本法	H5.11.19 法律第 91 号	H30.6.13 法律第 50 号
3	水質汚濁防止法	S45.12.25 法律第 138 号	H29.6.2 法律第 45 号
4	大気汚染防止法	S43.6.10 法律第 97 号	R2.6.5 法律第 39 号
5	騒音規制法	S43.6.10 法律第 98 号	H26.6.18 法律第 72 号
6	振動規制法	S51.6.10 法律第 64 号	H26.6.18 法律第 72 号
7	悪臭防止法	S46.6.1 法律第 91 号	H23.12.14 法律第 122 号
8	廃棄物の処理及び清掃に関する法律	S45.12.25 法律第 137 号	R1.6.14 法律第 37 号
9	道路交通法	S35.6.25 法律第 105 号	R2.6.12 法律第 52 号
10	道路法	S27.6.10 法律第 180 号	R2.6.12 法律第 49 号
11	河川法	S39.7.10 法律第 167 号	H29.6.2 法律第 45 号
12	建築基準法	S25.5.24 法律第 201 号	R2.6.10 法律第 43 号
13	電気事業法	S39.7.11 法律第 170 号	R2.6.12 法律第 49 号
14	電気工事士法	S35.8.1 法律第 139 号	R2.6.12 法律第 49 号
15	電波法	S25.5.2 法律第 131 号	R2.4.24 法律第 23 号
16	エネルギーの使用の合理化に関する法律	S54.6.22 法律第 49 号	R2.6.12 法律第 49 号
17	消防法	S23.7.24 法律第 186 号	H30.6.27 法律第 67 号
18	労働安全衛生法	S47.6.8 法律第 57 号	R1.6.14 法律第 37 号
19	高圧ガス保安法	S26.6.7 法律第 204 号	R1.6.14 法律第 37 号
20	毒物及び劇物取締法	S25.12.28 法律第 303 号	H30.6.27 法律第 66 号
21	特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法	H11.7.13 法律第 86 号	H14.12.13 法律第 152 号
22	警備業法	S47.7.5 法律第 117 号	R1.6.14 法律第 37 号
23	山梨県生活環境の保全に関する条例等		
24	甲府市下水道条例等		
25	その他必要な関係法令等		

※法令等が改正された場合は、改正後の法令等を遵守すること。


水質試験サンプリング地点

(1)甲府市浄化センター

(2)住吉中継ポンプ場


(1) 甲府市浄化センター

甲府市浄化センター 水質試験サンプリング地点

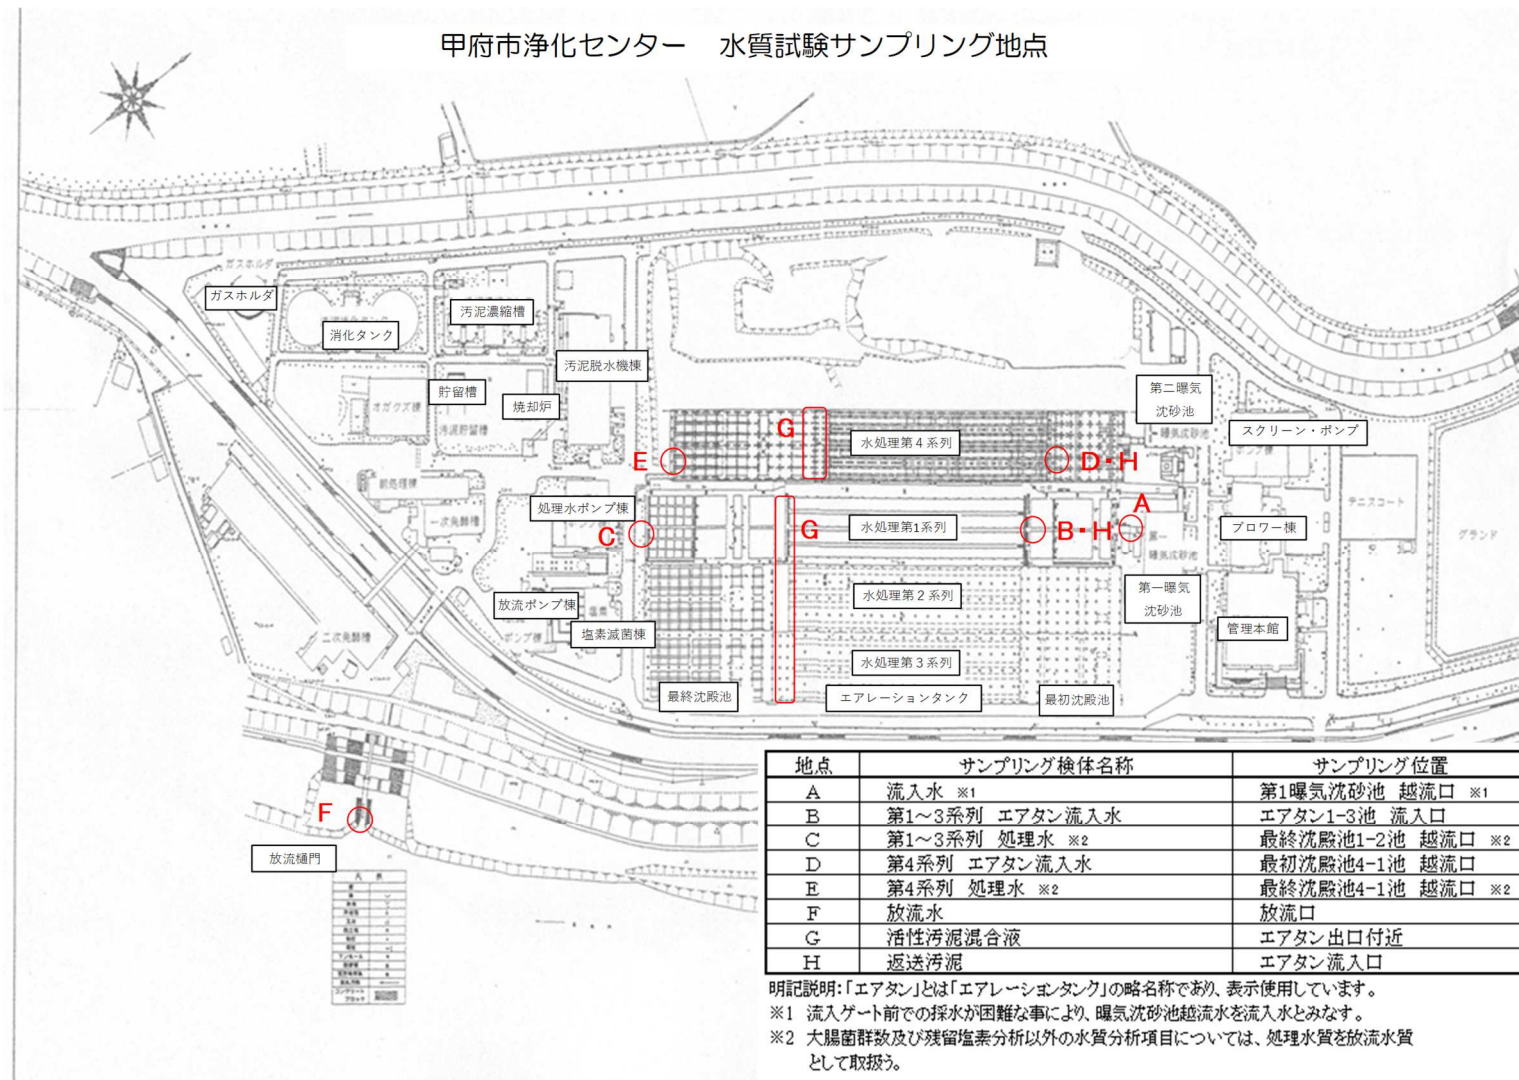

(2)住吉中継ポンプ場

住吉中継ポンプ場 水質サンプリング地点

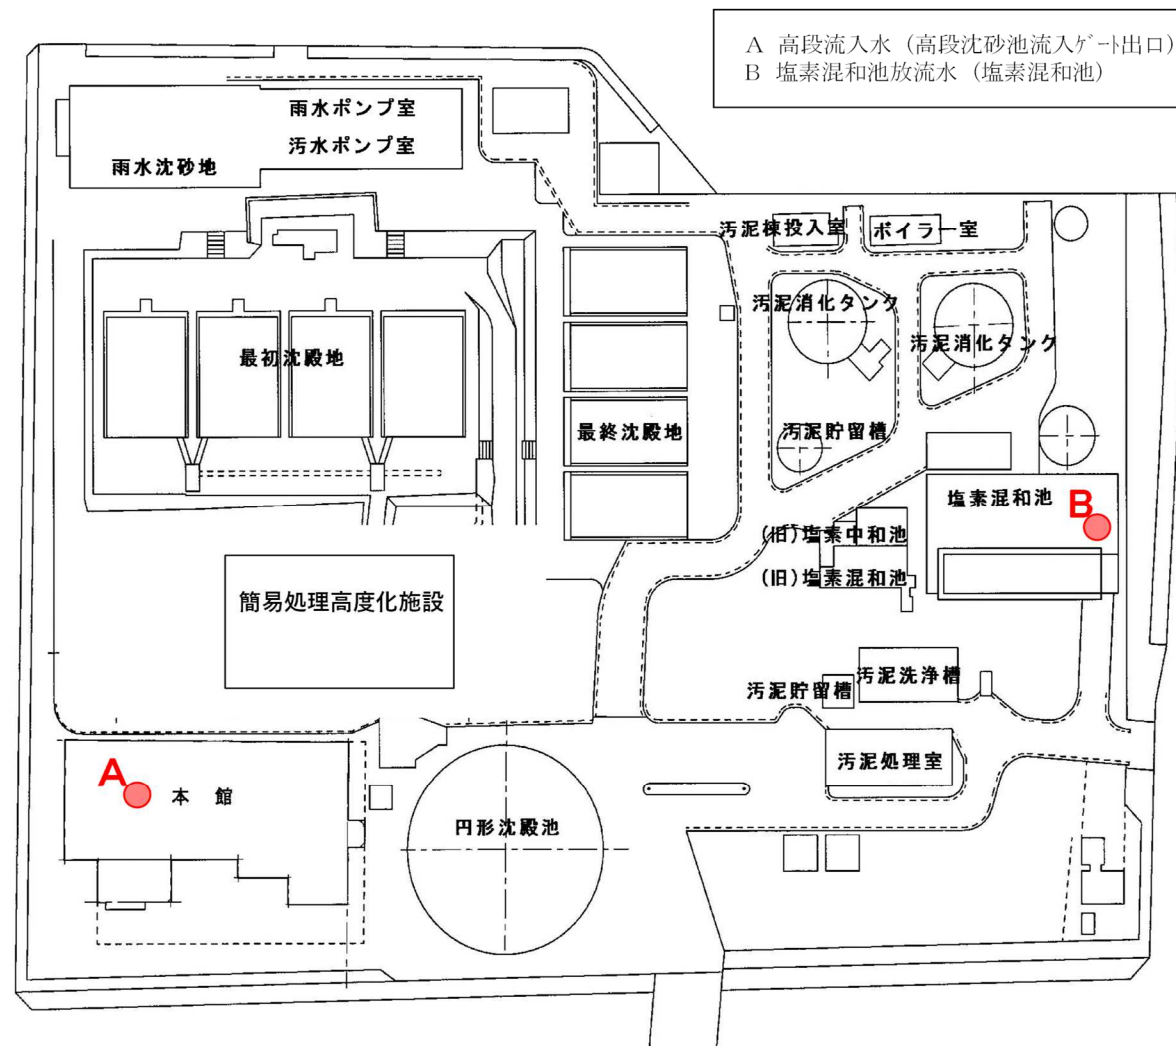


臭気測定地点及び騒音測定地点

(1)甲府市浄化センター


(2)住吉中継ポンプ場

(1)甲府市浄化センター

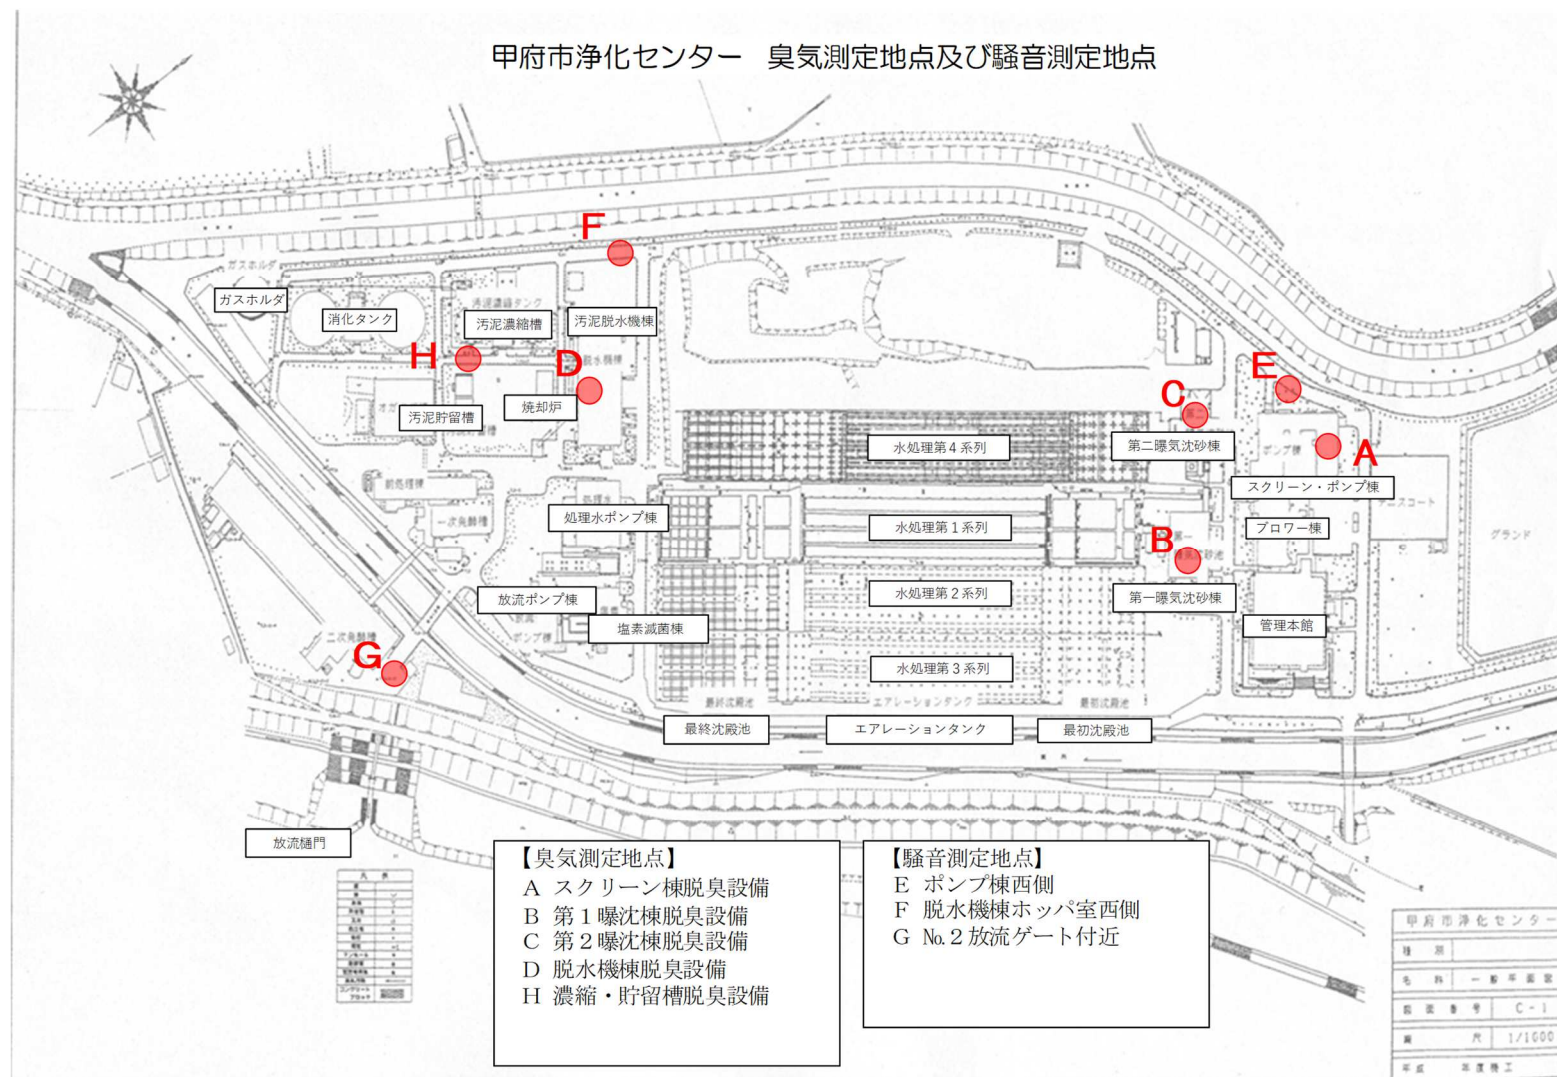

(2)住吉中継ポンプ場

住吉中継ポンプ場 臭気測定地点及び騒音測定地点

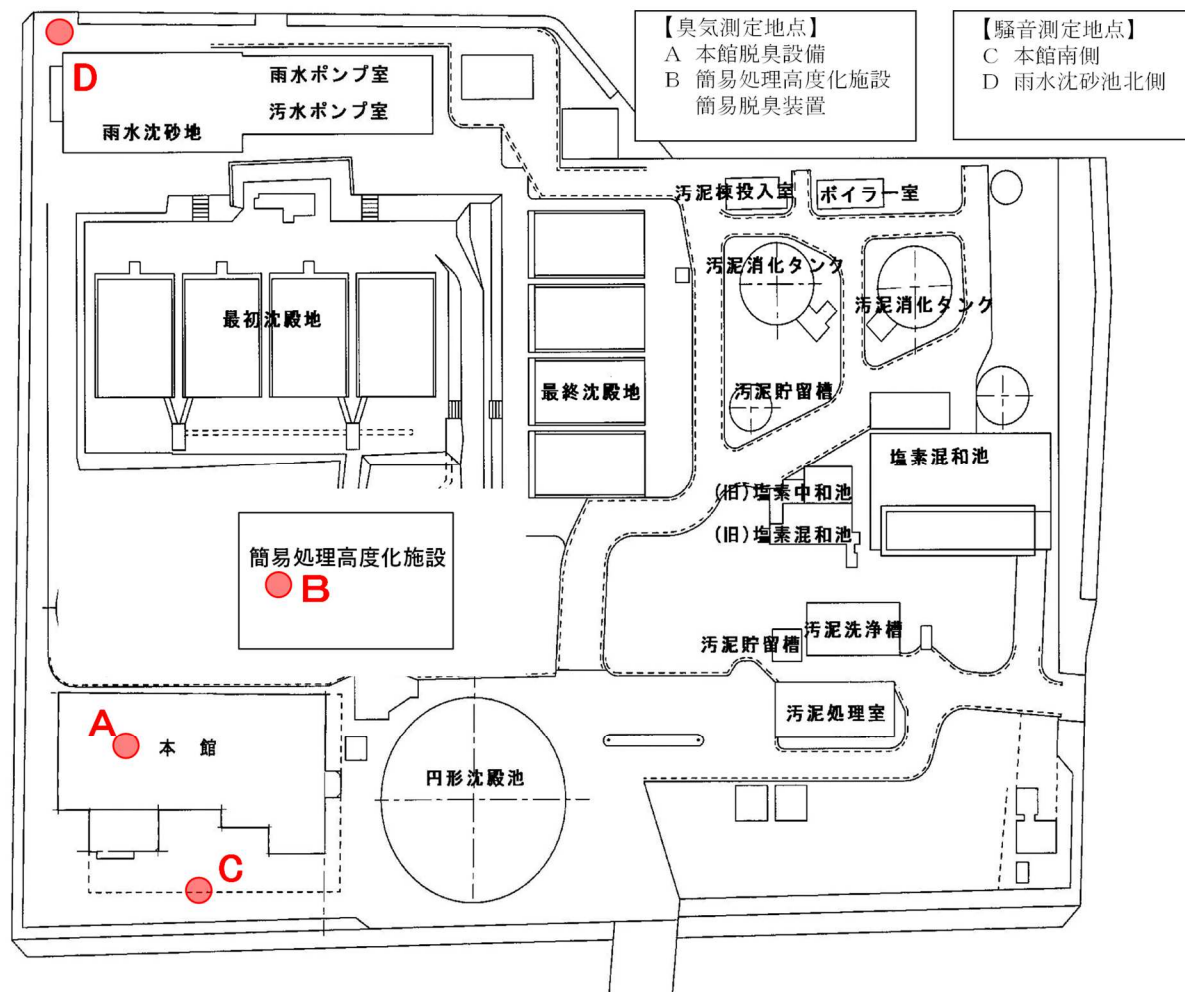


除草作業場所

- (1) 甲府市浄化センター
- (2) 住吉中継ポンプ場
- (3) 池添ポンプ場

(1)甲府市浄化センター


甲府市浄化センター 除草作業場所

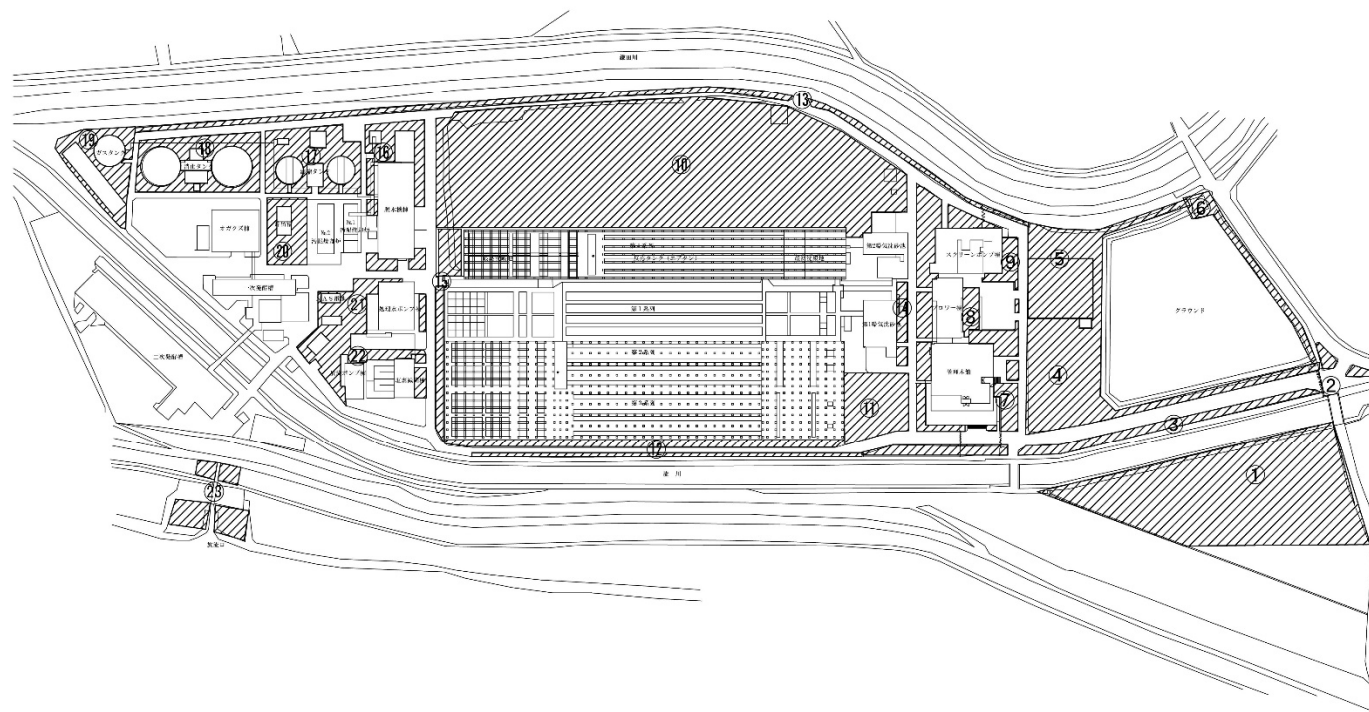

①	三角地（大津町1899番地）
②	正門前ロータリー周辺
③	正門道路フェンス内側
④	管理本館北側広場
⑤	テニスコート内・テニスコート西側
⑥	ゲラント周辺
⑦	管理本館周辺
⑧	ﾌﾞﾛｯｸ棟周辺
⑨	スクリーンﾌﾞｯｸ棟周辺
⑩	4系列隣建設予定地
⑪	管理本館南側広場
⑫	東側道路脇・フェンス内側
⑬	西側道路フェンス内側
⑭	曝気沈砂池周辺
⑮	終沈南側
⑯	脱水機棟周辺
⑰	濃縮ﾀﾝｸ周辺
⑱	消化ﾀﾝｸ周辺
⑲	ｶﾞｽﾀﾝｸ周辺
⑳	貯留槽周辺
㉑	処理水ﾌﾞｯｸ棟・NAS電池周辺
㉒	放流ﾌﾞｯｸ棟・塩素滅菌棟周辺
㉓	放流口周辺

(2)住吉中継ポンプ場


住吉中継ポンプ場 除草作業場所

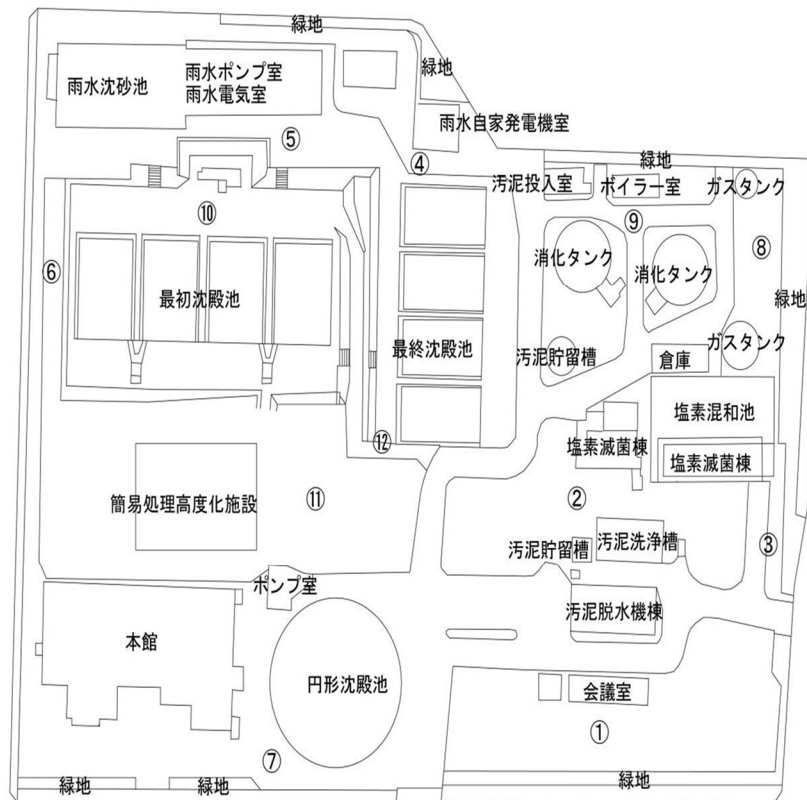

No.	場 所
①	プレハブ会議室周辺
②	滅菌室周辺
③	井水ポンプ施設周辺
④	雨水自家発電室周辺
⑤	雨水電気室南側
⑥	場内西側道路
⑦	円形沈殿池設備周辺
⑧	場内東北側植込
⑨	消化タンク設備周辺
⑩	最初沈殿池設備周辺
⑪	簡易処理高度化施設周辺
⑫	最終沈殿池設備周辺

(3)池添ポンプ場

池添ポンプ場 除草作業場所

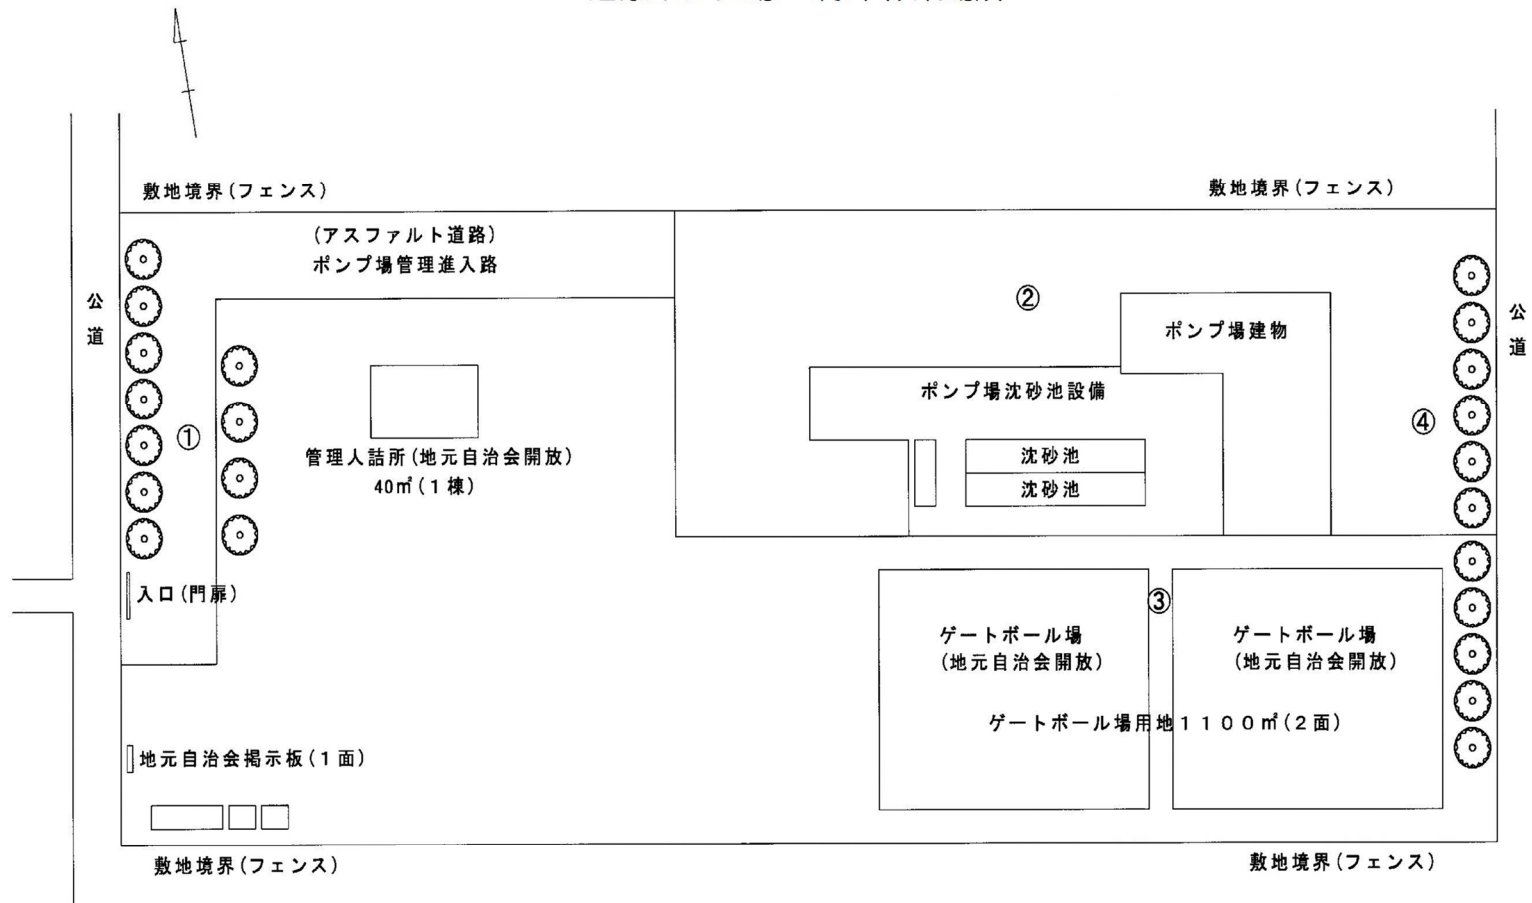

No.	場 所	No.	場 所
①	西側植込	③	ゲートボール場周辺
②	ポンプ場施設周辺	④	東側植込